Lfd. Nr.	EDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen				Stück Gew. Kp	Stück / Gesohoß									Gesamt-Stück
			Länge	Breite	Höhe	Dicke		KG.	U.G.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	DR.	Masch.R.		
23	71308	Installationsdeckenplatte	3550	1190		140	1325	-	10	10	10	10	-	-	-	-	40
24	71310	L = 3600	3550	1190		140	1332	-	1	1	1	1	-	-	-	-	4
25	71311	L = 3600	3550	1190		140	1305	-	1	1	1	1	-	-	-	-	4
26	71312	L = 3600 Verbindung mit Außenwand	3550	1190		140	1320	-	4	4	4	4	-	-	-	-	16
27	71313	Geschoßdeckenplatte	3450	590		190	585	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
28	71314	" "	3450	1190		190	1232	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
29	71315	L = 3600	3550	970		190	1310	-	2	2	2	2	2	-	-	-	10
30	71316	L = 3600 Verbindung mit Außenwand	3550	1190		190	1340	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3
31	71317	Spiegelbild zu 71316	3550	1190		190	1340	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
32	71318	wie vor	3550	1190		190	1341	-	2	-	2	-	6	-	-	-	10
33	71319	Spiegelbild zu 71318	3550	1190		190	1341	-	-	2	-	2	-	-	-	-	4
34	71320	Aussparung für HLS Verb.m.Loggiaplatte	3550	1190		190	1355	-	21	21	21	21	21	-	-	-	105

Standort:

Projekt-Nr. 521 - 1813 - 01

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp - Streifenbauweise

VEB Projektierung u.Technologie Halle
Betrieb d.VEB WBK
Halle, Nr. 2

Rohbauelementeliste
Deckenelemente

Blatt-Nr.

Lfd. Nr.	EDV-Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen				Stück Gew. Kp.	Stück / Geschoß								Gesamt-Stück
			Länge	Breite	Höhe	Dicke		KG	U.G.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	DR	Masch.R.	
35	71351*	L = 3140 ohne Aussparung	3140	1190		190	1568	13	-	-	-	-	5	-	-	-	18
36	71353*	L = 3600	3550	590		190	897							19			19
36	71354*	L = 3600 ZV	3550	1190		190	1856	17	-	-	-	-	60	-	-	-	77
37	71355*	L = 3600 ZV mit HLS-Aussparung	3550	1190		190	1841	7	-	-	-	-	5	-	-	-	12
38	71356	Installationsdecken-platte ZV	3550	1190		190	1802	7	30	30	30	30	37	-	-	-	157
39	71357	" "	3550	1190		190	1875	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
40	71358	L = 3140 ZV	3140	450		190	615	2	2	2	2	2	2	-	1	-	13
41	71359	L = 3140 ZV	3140	1190		190	1588	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
42	71321	L = 3600 mit Aussenwandverank	3550	1190		190	1379		2	2	2	2	2				10
43	71500	Decke-Maschinenraum	5420	1190		190	1901	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
44	71703	Loggiadeckenplatte	3380	1230		190	1564	-	21	21	21	21	21	-	-	-	105

Standort:

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp-Streifenbauweise

Projekt-Nr. 521 - 1913 - 03

VEB Projektierung u. Technologie Halle
Betrieb d. VEB WBK Halle, PB 2

Deckenelemente
Rohbauelementeliste

Blatt-Nr. 3.307

Lfd. Nr.	EDV-Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Stückgew. Kp	Stück / Geschoß KG								Gesamtstückzahl
1	72054 *	Giebel-u.Längswandel. ZV	1780		2390	240	2215	7								7
2	72055 *	Querwand mit Fenster u.Aussp. HLS ZV	1780		2190	240	1933	4								4
3	72056 *	Giebel mit Fenster ZV	2380		2390	240	2911	3								3
4	72058 *	Giebel mit Aussparung für Kriechgang ZV	1780		2190	240	1799	1								1
5	72060	Längs-u.Querwandelem. mit Fenster ZV	1620		2190	240	1790	10								10
6	72061	Längswandelement mit Aussparung HLS ZV	1700		2190	240	1715	1								1
7	72062	Längs-u.Querwandelem. ZV	1780		2390	240	2113	5								5
8	72063	Längswandelem.mit Aussparung ZV	1620		2190	240	1687	7								7
9	72064	Längswandelement am Aufzug ZV	5000		620	240	1782	4								4

Standort:
Block:
Projekt-Nr.: 521 - 1913 - 03

VEB Projektierung u.Technologie Halle Betrieb d.VEB WBK Halle, PB 2

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp - Streifenbauweise
Rohbauelementeliste
Kelleraussenwandelemente

Blatt Nr. 3.308

Lfd. Nr.	EDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Stück-Gew. Kp.	Stück / Geschoß KG.	UG.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	Dr.G.	Masch.-Haus u.15.25	Masch.-Haus u.15.25	Gesamt-stück-zahl
1	72209 *	Brüstungsblock im Mittelgang(Keramik)	1760		1285	290	639		1	2	2	2	2				9
2	72210 *	Treppenhauselement	2210		1445	290	1022		1	-	-	-	1				2
3	72211	Außenwandelement hinter Loggia	1180		2865	290	1192		-	1	-	1	-				2
4	72212	Außenwandelement hinter Loggia	1180		2865	290	1062		1	1	1	1	1				5
5	72213	Außenwandelement Treppe	1800		2865	290	1671		2	2	2	2	2		-	-	10
6	72214	Außenwandelement hinter Loggia	1180		2865	290	1049		1	-	1	-	1				3
7	72215	Außenwand-Treppenh.	1995		2780	290	2197								1	-	1
8	72216	"	1800		2780	290	1889								2	-	2
9	72217	Außenwand-Maschh.	1450		2780	290	1658								-	7	7
10	72218	"	1570		2780	290	1617								-	2	2
11	72219	AUSSENWAND - TREPPENH. ÜBER DACH Spiegelb. zu 72215	1995		2780	290	2197								1	-	1
12	72220	Außenwand - Treppe über Dach.	1800		2865	290	1877								2	-	2

Standort:

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp-Streifenbauweise

Projekt-Nr. 521 - 1913 - 03

VEB Projektierung u.Technologie Halle
Betrieb d.VEB WBK Halle, PF 2

Rohbauelementeliste
Außenwandelemente

Blatt Nr.

Lfd. Nr.	EDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Stückgew. Kp.	Stück / Geschoß KG.	UG.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	Dr.G.	Masch.haus u.15	Masch.haus ü.15	Gesamtstückzahl
11	72301*	Treppenhausfensterelement	2210		2865	290	2073		1	1	1	1					4
12	72302	Außenwandelement-Maschinenhaus mit Aussp.f.Lüfter	1480		2780	290	1217								-	1	1
13	72303	"	1480		2780	290	1215								-	1	1
14	723 04	"	1480		2470	290	1009								-	1	1
15	72400	Differenzelement Außenwand Masch.haus	2990		1280	290	1463								3	-	3
16	72401	" " mit Aussp.f.Lüfter	2990		1280	290	1224								1	-	1
17	72402	Differenzelement Außenwand-Masch.haus	3080		1280	290	1513								2	-	2

Standort: Feierabendheim/Pflegestation - Bettenhaus - 2 Dr.-Streifenanweise

Projekt-Nr. 521 - 1913 - 03

VEB Projektierung u.Technologie Halle Betrieb d.VEB WBK Halle, PB 2

Rohbauelementeliste Außenwandelemente

Blatt Nr. 2.24-

Lfd. Nr.	EDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen				Stück-gew. Kp.	Stück / Geschoß									Gesamt-stück-zahl
			Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm		KG.	UG.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	Dr.G.	Masch.haus u.15.25	Masch.haus u.15.25	
13	73217	Giebelinnenwandelem.	1580		2780	190	1786		2	2	2	2	2				10
14	73218	"	1580		2780	190	1786		1	1	1	1	1				5
15	73219	"	1580		2780	190	1787		2	2	2	2	2				10
16	73220	"	1580		2780	190	1787		1	1	1	1	1				5
17	73221	Innenwandelemente mit Aussp.f.Treppen-balken	2170		2550	190	2377		2	2	2	2	2				10
18	73222	Installationselement	1780		2550	190	1925		-	6	6	6	6				24
19	73223	"	1780		2550	190	1937		4	-	-	-	-				4
20	73224	Innenwand unter Maschinenraumdecke	1180		1080	190	559								2	-	2
21	73225	"	1580		1080	190	738								6	-	6
22	73226	Differenzelement Maschinenhaus	1180		1280	190	647								3	1	4
23	73227	"	1580		1280	190	871								5	3	8
24	73228	Giebelinnenwandelement	1180		1600	190	734								1	1	1

Standort: Feierabendheim/Pflegestation - Bettenhaus -

2 Mp-Streifenbauweise

Projekt-Nr. 521 - 1913 - 03

VEB Projektierung u.Technologie Halle Betrieb d.VEB WBK Halle, PF 2

Rohbauelementeliste Innenwandelemente

Blatt Nr. 3.314

Lfd. Nr.	EDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen				Stückgew. Kp.	Stück / Geschoß									Gesamtstückzahl
			Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm		KG.	UG.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	Dr.G.u.	Masch.haus 15.25	Masch.haus u.15.25	
25	73229	Giebelinnenwandelem.	1580		1600	190	992								1	-	1
26	73230	Wandelement mit Aussp.f.Montageträger	1580		2550	190	1690								-	2	2
27	73301	Türelement mit Tür 9/20	1780		2550	190	1216		7	3	3	1	1		2	2	19
28	73303	Treppenhausrahmen	2230		2550	190	1197		1	1	1	1	1				5
29	73304	Türelement	2380		2550	190	1903		-	-	-	-	-		-	1	1
30	73306	Rahmenelement	2980		2550	190	1971		4	1	1	1	1				8
31	73307	Türelement	1780		2550	190	930		3	32	31	31	31				128
32	73308	Türelement mit Aussp.f.HLS	1780		2550	190	890		26	-	-	-	-				26
33	73309	Rahmenelement am Aufzug	3100		2550	190	1680		1	1	1	1	1				5
34	73310	Rahmenelement am Aufzug	2750		2550	190	1866		1	1	1	1	1				5

Standort:

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp-Streifenbauweise

Projekt-Nr. 521-1913-03

VEB Projektierung u.Technologie Halle
Betrieb d.VEB WBK
Halle, PF 2

Rohbauelementeliste
Innenwandelemente

Blatt Nr.
3.315

Lfd. Nr.	EDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Stückgew. Kp.	Stück / Geschoß KG.	UG.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	Dr.G.	Masch.haus		Gesamtstückzahl
35	73701	Loggiawandelement Split	1200		2865	190	1491		2	2	2	2	2				10
36	73700	Loggiawandelement Split	1200		2865	190	1491		1	1	1	1	1				5
37	73702	Loggiawandelement	1200		2780	190	1549		15	15	15	15	15				75
38	73703	Loggiawandelement	1200		2780	190	1476		2	2	2	2	2				10
39	73704	"	1200		2780	190	1476		2	2	2	2	2				10

Standort:

Projekt-Nr. 521 - 1913 - 03

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp-Streifenbauweise

VEB Projektierung u.Technologie Halle
Betrieb d.VEB WBK
Halle, IB 2

Rohbauelementeliste
Loggiawandelemente

Blatt Nr. 3.316

Lfd. Nr.	EDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Stückgew. Kp.	Stück / Geschoß KG	UG.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	Dr.G.	Masch.haus		Gesamtstückzahl
40	73900	Aufzugwand	3350		2780	150	3192	1	1	1	1	1	1				6
41	73901	"	3350		2780	150	3164	1	1	1	1	1	1				6
42	73902	"	2710		2780	150	2595	1	1	1	1	1	1				6
43	73903	"	2710		2780	150	2601	1	-	-	-	-	-				1
44	73904	"	2900		2780	150	2757	1	1	1	1	1	1				6
45	73905	"	2110		2780	150	2011	1	1	1	1	1	1				6
46	73906	"	2110		2780	150	2014	1	-	-	-	-	-				1
47	73907	Aufzugwand mit Tür	2710		2780	150	1598	-	1	1	1	1	1				5
48	73908	"	2110		2780	150	1257	-	1	1	1	1	1				5
49	73909	Differenzelement unter Maschinenraumdecke	3350		1130	150	1276	-	-	-	-	-	-		1	-	1
50	73910	"	3350		1130	150	1243	-	-	-	-	-	-		1	-	1
51	73911	"	2710		1130	150	1059	-	-	-	-	-	-		2	-	2

Standort:

Projekt-Nr. 521 - 1913 - 03

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp-Streifenbauweise

VEB Projektierung u. Technologie Halle
Betrieb d. VEB WBK
Halle, PF 2

Rohbauelementeliste

Innenwandelement / Aufzug

Blatt Nr.

3.317

Lfd. Nr.	EDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen				Stück-gew. Kp.	Stück / Geschoß									Gesamt-stck. zahl
			Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm		KG	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	Dr.G.	U.	Masch.haus u.15.25	Masch.haus üb.15.25	
52	73912	Differenzelement Maschinenraumdecke	2900		1130	150									1	-	1
53	73913	"	2110		1130	150									2	-	2

Standort:

Projekt-Nr. 521 - 1913 - 03

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp-Streifenbauweise

VEB Projektierung u. Technologie Halle
Betrieb d. VEB WBK
Halle, PB 2

Rohbauelementeliste

Innenwandelemente / Aufzug

Blatt-Nr.
3.318

Lfd. Nr.	EDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Stückgew. Kp.	Stück / Geschoß KG.	UG.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	Dr.G.	Masch.haus		Gesamtstückzahl
1	24009	Treppenpodest	2370	1900		230	644		1	1	1	1					4
2	24008	Treppenlauf Normalgeschoß Merseburger Treppe	2350		1065		772		2	2	2	2					8
3	24011	Treppenpodest	2370	1420		205	708		1	1	1	1					4
4	74003	Treppenbalken	3400		540	190	706	1	1	1	1	1					45
5	74004	Treppenpodest	3100	1275		190	1761	1	1	1	1	1	1				6
6	74005	Treppenlauf	2350	1500			1098	1	2	2	2	2	2				11
7	74006	Treppenbalken (oberstes Geschoß)	3400		540	190	729						1				1
1	78102	Trennwand-Waschraum	2190		2575	60	784		-	18	18	20	20				76
2	78103	Abschlußwand Inst. Schacht	370		2575	60	133		3	5	5	3	3				19
3	78112	Trennwand-Waschraum Türelement	1480		2575	60	282		-	17	17	19	19				72

Standort:

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp-Streifenbauweise

VEB Projektierung u.Technologie Halle
Betrieb d.VEB WBK Halle, PB 2

Rohbauelementeliste

Treppenelemente - Trennwandelemente

Blatt-Nr. 3.319

Projekt-Nr. 521 - 1913 - 03

lfd. Nr.	Elemente-Nr.	Arbeits-bezeichng.	Abmessungen L	b	d	Gewicht kg pro Element	Stückzahl UG	1.OG	2.OG	3.OG	4.OG	Drem-pel	Masch.-Raum	Gesamt-stückzahl	Gesamt-gewicht kg	Bemerkungen
1	T22 21	1	760	2835	250	768.4	1	1	1	1	–	–	–	4	3073,6	
2	T22 22	2	760	2780	250	768.4	–	–	–	–	1	–	–	1	768.4	
3	T22 23	3	1915	2835	250	2059.1	2	2	2	2	–	–	–	8	16472,8	
4	T22 24	4	1915	2780	250	2059,1	–	–	–	–	2	–	1	3	6177,3	
5	T22 25	5	1915	2780	250	2059.1	–	–	–	–	3	–	1	4	8236,4	
6	T22 26	6	1915	2780	250	2059.1	–	–	–	–	3	–	1	4	8236,4	
7	T22 27	7	1915	2780	250	2060.7	1	1	1	1	1	–	–	5	10303,5	
8	T22 28	8	1915	2835	250	2059,1	3	3	3	3	–	–	–	12	24709,2	
9	T22 29	9	1915	2835	250	2059,1	3	3	3	3	–	–	–	12	24709,2	
10	T22 30	10	2250	2780	250	2423,5	6	6	6	6	6	–	–	30	72705	
11	T22 31	11	2385	2780	250	2545	–	–	–	–	4	–	–	4	10180	

Datum 20.9.

Datum Juni 78

Brig.-Ltr.

Gr.-Ltr. V

Bearb

Zeichn. Sonntag

VEB Projektierung und Technologie
Betrieb des VEB WBK Halle

Feierabendheim m. Pflegestation 2Mp Streifenbauweise

Variante GSB-Ersatz

Katalog

Elementeliste

Detail-Nr. 320a

lfd. Nr.	Elemente-Nr.	Arbeits-bezeichng.	Abmessungen l	b	d	Gewicht kg pro Element	Stückzahl UG	1.OG	2.OG	3.OG	4.OG	Drem-pel	Masch. Raum	Gesamt-stückzahl	Gesamt-gewicht kg	Bemerkungen
12	Y22 32	12	2385	2835	250	2 545	4	4	5	5	1	–	–	19	48.355	
13	Y24 03	13	2500	2835	250	2 GG7, 4	2	2	2	2	1	–	1	10	26.674	
14	Y24 04	14	2500	2835	250	2GG7.4	1	1	1	1	–	–	–	4	10. GG9, 6	
15	Y24 05	15	2500	2780	250	2GG7, 4	–	–	–	–	1	–	–	1	2GG7, 5	
16	Y24 06	16	2500	2780	250	2GG7.4	–	–	–	–	1	–	–	1	2GG7, 5	
17	Y24 07	17	3190	2835	250	3411.7	1	1	1	1	1	–	–	5	17.058,5	
18	Y223G	12a	2 385	2835	250	254G,9	–	1	–	–	–	–	–	1	254G,9	
19	7 22 33	19	1915	1660	250	1201,5	–	–	–	–	–	–	1	1	1201,5	
20	722 34	20	1915	1660	250	121G.9	–	–	–	–	–	–	1	1	121G,94	
21	7 22 35	21	1915	1660	250	121G.9	–	–	–	–	–	–	1	1	121G,94	
22	724 09	22	2500	1605	250	1539	–	–	–	–	–	–	1	1	1538,42	

Datum Juni 78 | VEB Projektierung und Technologie Betrieb des VEB WBK Halle

Brig.-Ltr. | Feierabendheim m. Pflegestation 2Mp Streifenbauweise

Gr.-Ltr. | Variante GSB-Ersatz | Katalog

Bearb. | Elementeliste | Detail-Nr. 32o b | Blatt-Nr.

Zeichn. Sowitzky

Datum 20.09.78

Lfd. Nr.	EDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Stückgew. Kp.	Stück / Geschoß KG.	UG.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	Dr.G.	Masch. haus		Gesamtstückzahl
1	79407	Fensterwand	1328		2700	9o	15o		-	7 davon 2x LÜ.	-	7 davon 2x LÜ.	-				14 davon 4x LÜ
2	79408	Fensterwand	1328		2700	9o	15o		6	-	7 davon 2x LÜ	-	7 davon 2x LÜ.				20 davon 4x LÜ
3	79409	Fenster-Türwand	3350		2576	9o	35o		-	11 davon 2x LÜ.	11 davon 2x LÜ	11 davon 2x LÜ	11 davon 2x LÜ				44 davon 8x LÜ
4	79410	Fenster-Türwand	3350		2576	9o	35o		-	10	10	10	10				40

LÜ = mit Lüftungsschlitz.

Standort:

Projekt-Nr. 521 - 1913 - 03

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp-Streifenbauweise

VEB Projektierung u. Technologie Halle
Betrieb d. VEB WBK Falke, PB 2

Rohbauelementeliste

Paneelelemente

Blatt Nr. 3.321

Ifd. Nr.	Katalog	Detail / Blatt-Nr.	Bemerkungen	Stck Kp	Stck/Geschoß								Stck ges.
					KG	UG.	1.OG	2.OG	3.OG	4.OG	DR.G.	Masch. haus	
1	700	10.2/1	teilw. L-Variante einbauen, s. Zeichn.	5,62							124	16	140
2	700	3/1		2,33							6	16	22
3													
4	780	2/2		0,22		3	4	4	3	3			17
5		"											
6	792	1.1/3	feuerverzinkt	0,33		18	19	19	19	19			94
7	792	1.2/3	"	0,28		18	19	19	19	19			94
8	792	1.3/3		0,63		18	19	19	19	19			94
9	792	1.1 u. 12/6	feuerverzinkt	0,52		26	26	26	26	26		4	134
10	792	1.3 bis 1.5/6		0,06		26	26	26	26	26		4	134
11	792	1/7	feuerverzinkt	3,75		1	1	1	1	1			5
12	792	/19	"	0,97		4	3	3	3	3		6	22
13	792	/19		0,03		4	3	3	3	3		6	22
9a	Verb. Details	4/007	feuerverzinkt	9,75		26	26	26	26	26		4	134
10a	-"-	1,2,3,5/007		0,97		26	26	26	26	26		4	134
		9a und 10a gilt für GSB-Ersatz-Lösung, dafür											
		entfällt lfd. Nr. 9 und 10											

Projekt-Nr. 521-1913-03

geändert Okt. 1978

VEB Projektierung u. Technologie Halle - Betrieb des VEB WBK Halle PB 2

FEIERABENDHEIM / PFLEGESTATION
ZHP - STREIFENBAUWEISE
BETTENHAUS
KLEINEISENLISTE

Blatt Nr. 3.350

lfd. Nr.	EDV-Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Stückgew. Kpw	Stück / Geschoß KG.	UG.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	Dr.G.	Masch.hau		
18	72907	Loggiaaußenwand	1200		2865	290	2031		-	1	-	1	-				2
19	72908	"	1200		2865	290	2300		1	1	1	1	1				5
20	72909	"	1200		2865	290	2248		2	2	2	2	2				10
21	72910	"	1200		2865	290	2248		1	-	1	-	1				3
22	72911	"	1180		2575	290	1106		1	1	1	1	1				5
23	72955	Element am Wirtsch. Eingang	510		2780	250	802		1	-	-	-	-				1
24	72956	Außenwandbalken über Treppenhaus	4020		800	250	1863									2	2

Standort:

Projekt-Nr. 521 1913 - 03

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -

2 Mp-Streifenbauweise

VEB Projektierung u.Technologie Halle
Betrieb d.VEB WBK Halle, PB 2

Rohbauelementeliste
Außenwandelemente

Blatt Nr. 3.311

Lfd. Nr.	EDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Stückgew. Kp.	Stück / Geschoß KG.	UG.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	Dr.G.	Masch.Haus		Gesamtstückzahl
1	73001*	Gleitfertiger	520		2190	190	528	1 2									1 2
2	73002*	"	1180		2190	190	1102	11 9									9 11
3	73003*	"	1780		2190	190	1677	13 9									139
4	73005*	Ausap. HLS	1780		2190	190	1583	11									11
5	73008	Aussp.f.Treppenbalken	2170		2190	190	2039	3 2									32
6	73009	Aussp.f.Treppenpodest	1780		2190	190	1609	2									2
7	73022*	Aussp. ZV	1180		2190	190	1097	6									6
8	73023*	Aussp. ZV	1780		2190	190	1674	4									4
9	73025	Aussp. Lüftung	1780		2190	190	1619	4									4
10	73031*	Türelement Aussp. HLS	1780		2190	190	974	4									4
11	73032*	"	1780		2190	190	975	7									7
12	23035	"	1780		2190	190	970	1									1

Standort:

Projekt-Nr. 521 - 1913 - 03

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp-Streifenbauweise

VEB Projektierung d.Technologie Halle
Betrieb d.VEB WBK Halle, PB 2

Rohbauelementeliste

Kellerinnenwandelemente

Blatt-Nr. 3.312

Lfd. Nr.	EDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Stück-gew. Kp	Stück / Geschoß KG	UG.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	Dr.G.	Masch.haus U.15.25	Masch.haus i.15.25	Gesamtstückzahl
1	73201 *	Gleitfertigerelement	1180		2550	190	1285	~~3~~	35	41	41	41	41		1	2	~~285~~ 202
2	73202 *	"	1580		2550	190	1731	~~3~~	69	33	33	33	33		1		205 202
3	73203 *	"	1780		2550	190	1954	~~2~~	27	52	52	54	56				243 241
4	73204 *	Innenwandelement mit Aussp.f.Treppen-podest	1780		2550	190	1897		2	2	2	2	1				9
5	~~73205~~ *	wie vor Spiegelbild	~~1780~~		2550	190	1897		2	2	2	2	1				9
6	73210	Giebelinnenwandelem.	1180		2780	190	1320		2	2	2	2	2		1	-	11
7	73211	"	1580		2780	190	1786		1	1	1	1	1		1	-	11
8	73212	"	1580		2780	190	1786		1	1	1	1	1				5
9	73213	"	1580		2780	190	1787		1	1	1	1	1				5
10	73214	"	1580		2780	190	1786		1	1	1	1	1				5
11	73215	"	1580		2780	190	1787		2	2	2	2	2				10
12	73216	"	1580		2780	190	1787		1	1	1	1	1				5

Standort:

Projekt-Nr. 521 - 1913 - 03

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp-Streifenbauweise

VEB Projektierung u.Technologie Halle
Betrieb dVEB WBK
Halle, PB 2

Rohbauelementeliste
Innenwandelemente


Blatt-Nr. 3.313

04065 27

14 Zeichnungen Pohbau


Pohbau

Montagepläne

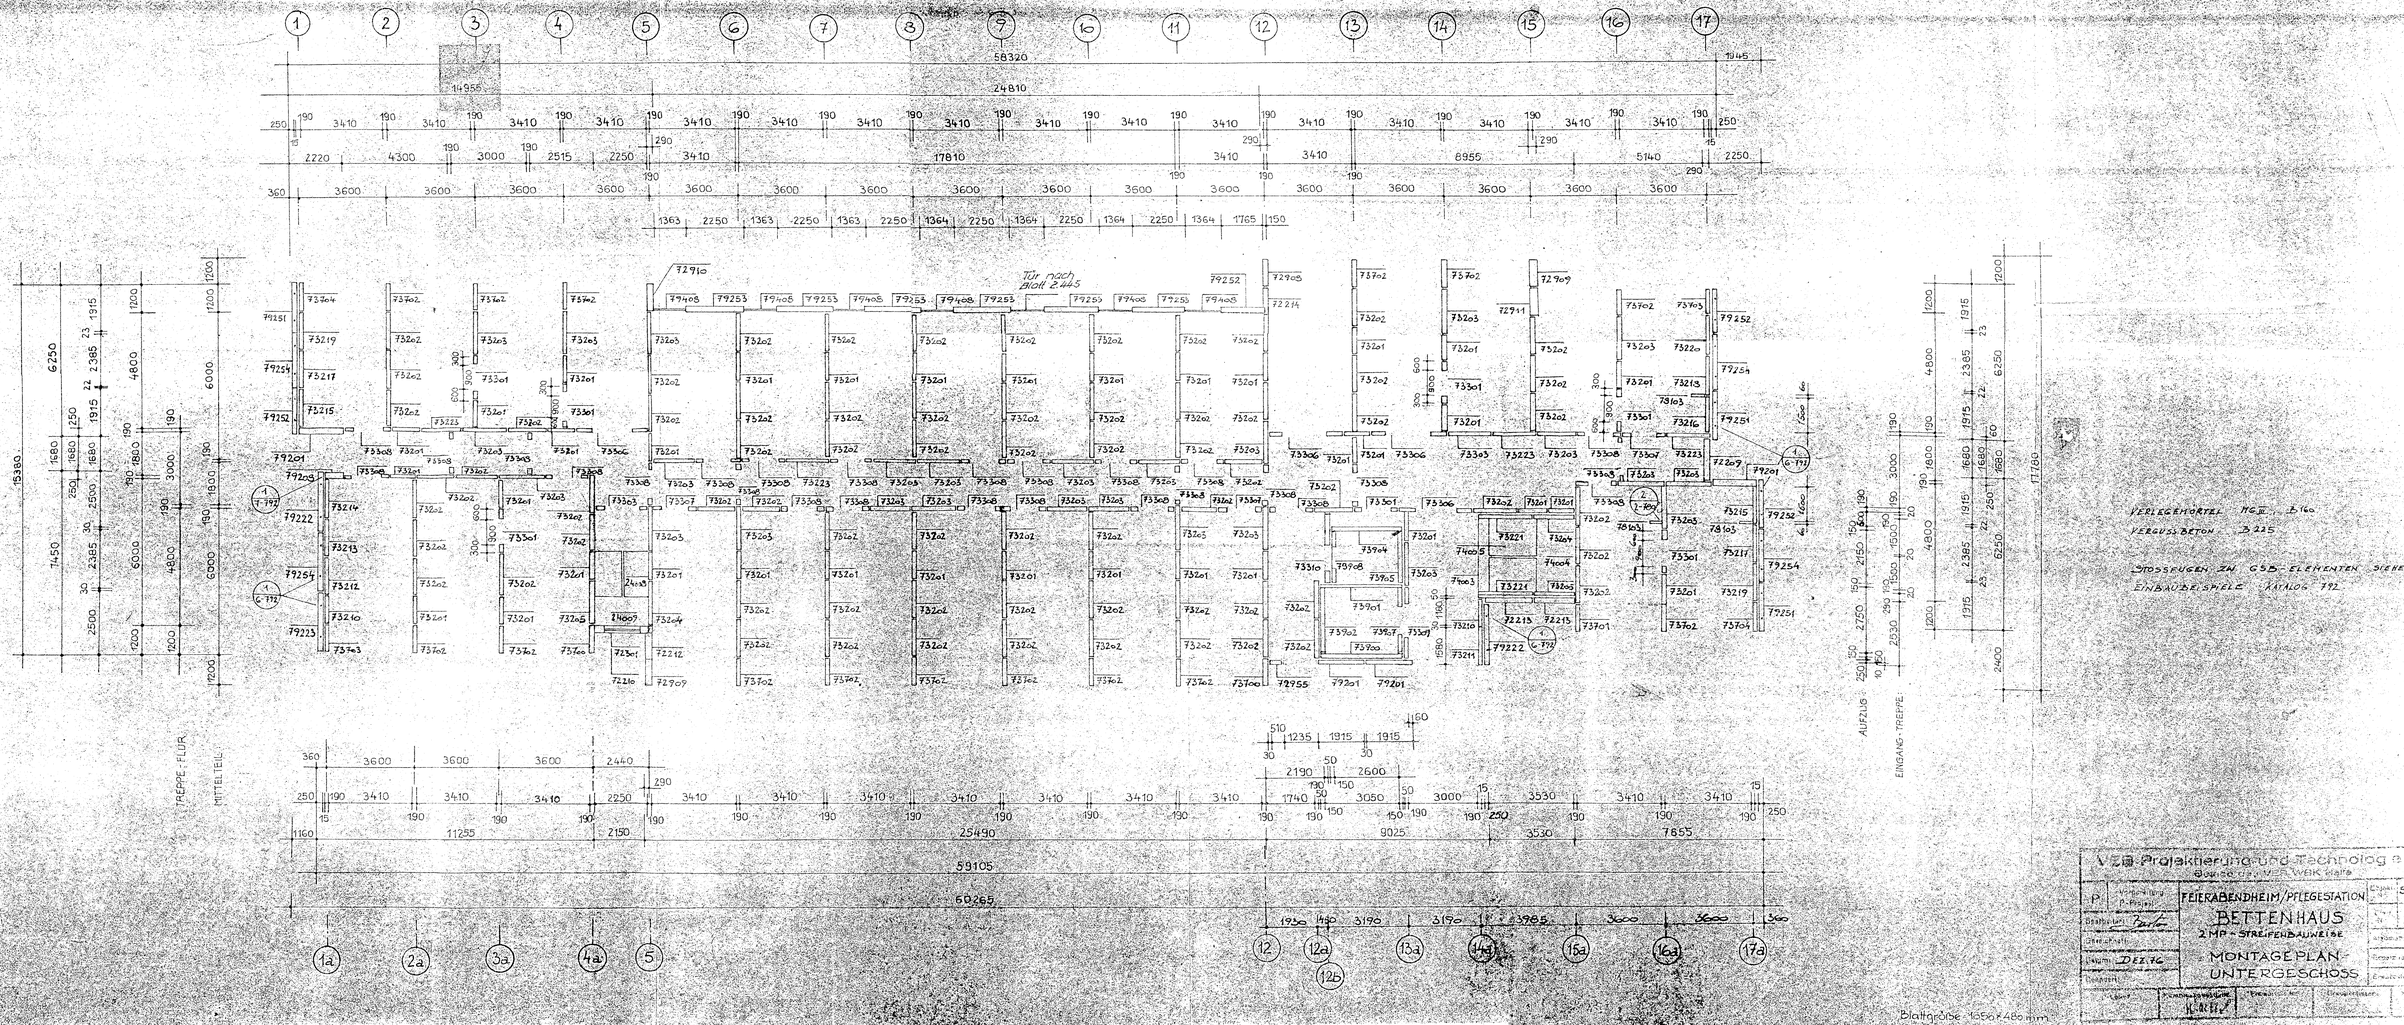

VEB Projektierung und Technologie Halle
Bauleitung VEB WBK Halle

P	Projektierung	FEIERABENDHEIM/PFLEGESTATION	Objekt 521-1913-05
Bauleitung		BETTENHAUS	Nr. 3.202
Bearbeiter		2 MP - STREIFENBAUWEISE	Maßstab 1:100
Projektleiter	DEZIC	MONTAGEPLAN UNTERGESCHOSS	Datum
Zeichner			Änderungsindex
Datum	Kontrolle	Prüf.	Änderungsindex

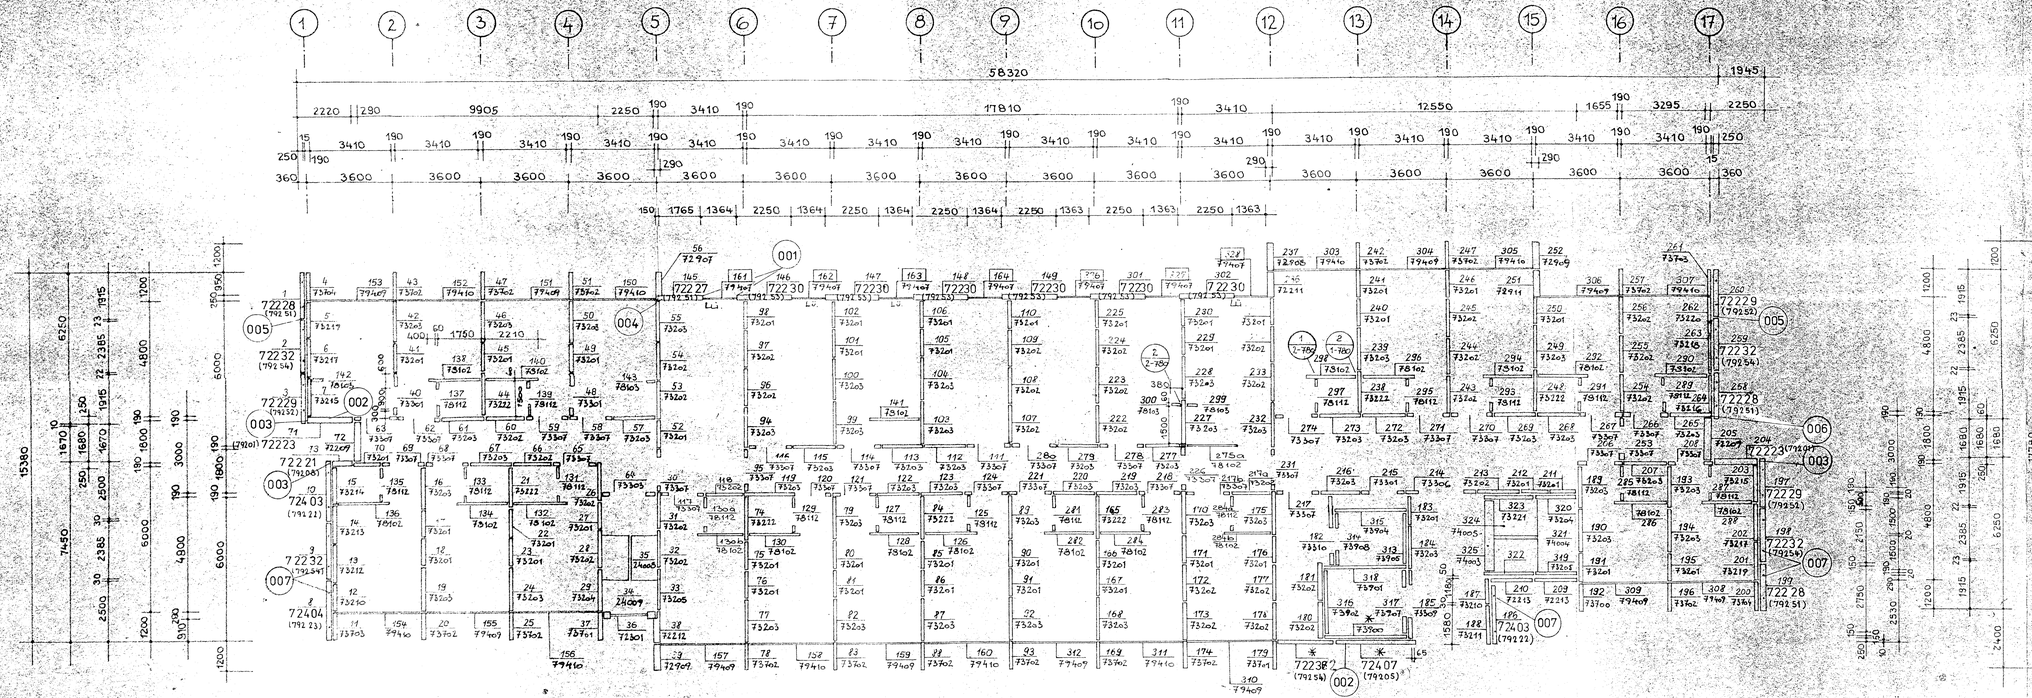

* Äußere Fahrstuhlschachtwand u. GSB-Ersatz-Elem. im Fahrstuhlbereich werden im 1. Geschoß nachhängend montiert (s. technolog. Projekt).

Kranspiele 161 b. 164 und 326 b. 328 werden nicht montiert, sondern per TDK im entsprechenden Raum vorgelagert. Das Versetzen der genannten Parcelelemente erfolgt durch Ausbau.

LG. = PANEELELEMENT MIT LÜFTUNGSSCHLITZ

VERLEGERICHTUNG HEZ. 5.Bw.

VERGUSSFUGE 2.2.2.

STOSSFUGEN BEI GSB-ERSATZ-ELEMENTEN EINBAUBEISPIELE KATALOG VERBINDUNGSDETAILS

EINBAUBEISPIELE GSB-ELEMENTE-KATALOG 79.1


EINGEKLAMMERTE ELEMENTBEZEICHNUNG GILT FÜR GSB-ELEMENTE

GSB-ERSATZ

VEB Projektierung und Technologie Halle
Bereich Wohnungsbau


	FEIERABENDHEIM/PFLEGESTATION	Objekt-Nr.	521-1915-03
Projektant	BETTENHAUS	Blatt-Nr.	0.203
Bauleiter	2 MP - STREIFENBAUWEISE	Maßstab	1:100
Datum	MONTAGEPLAN	Projektstufe	
25.09.78	1. OBERGESCHOSS	Bearbeitungsstufe	
Leiter	Bearbeiter: Adrile	Zeichnungsnummer	

BEATRICE-Satz 1/5

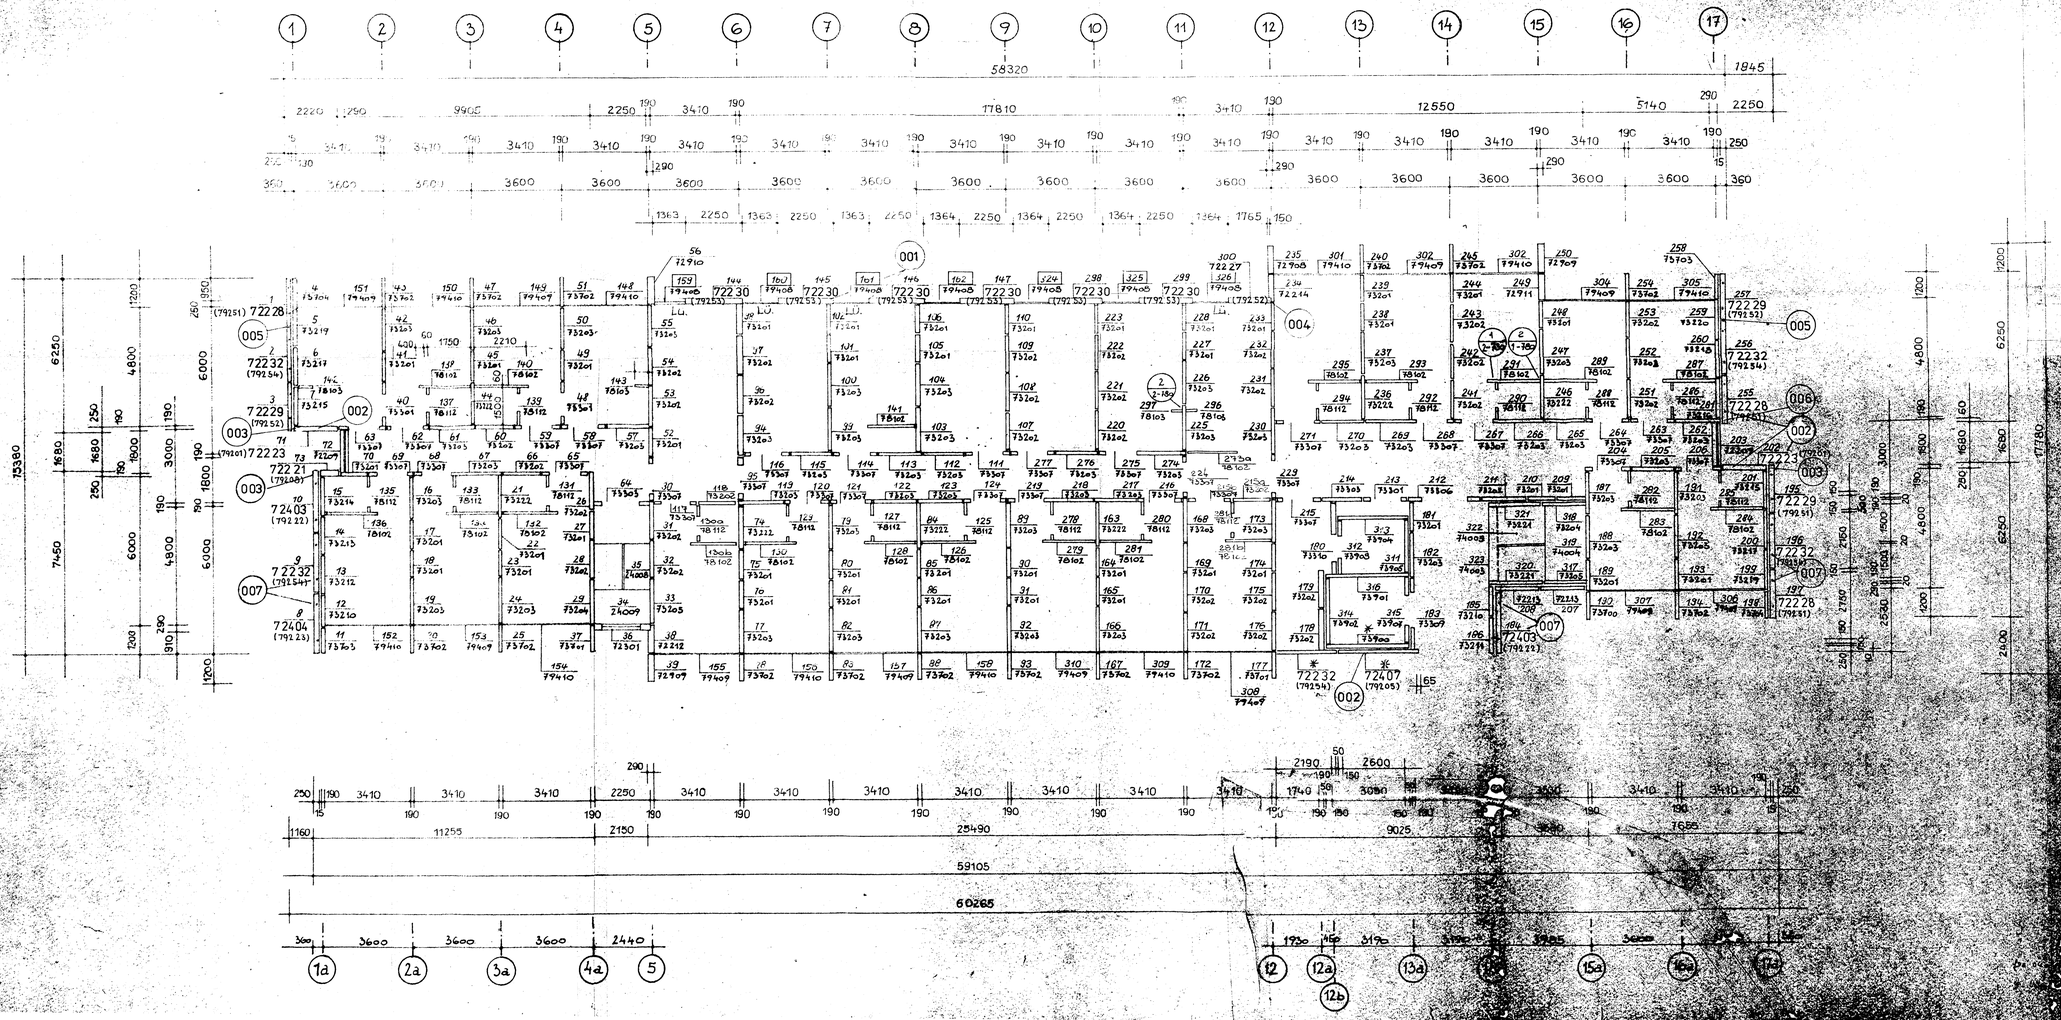

* Äußere Fahrstuhlschachtwand und OSB-Ersatz-El. im Fahrstuhlbereich werden 1. Geschoß nachhängend montiert (s. technolog. Projekt)

Kranspiele 159 b. 162 und 324 b. 326 werden nicht montiert, sondern per TDK im entsprechend. Raum vorgelagert. Das Versetzen der genannten Paneelelemente erfolgt durch Ausbau.

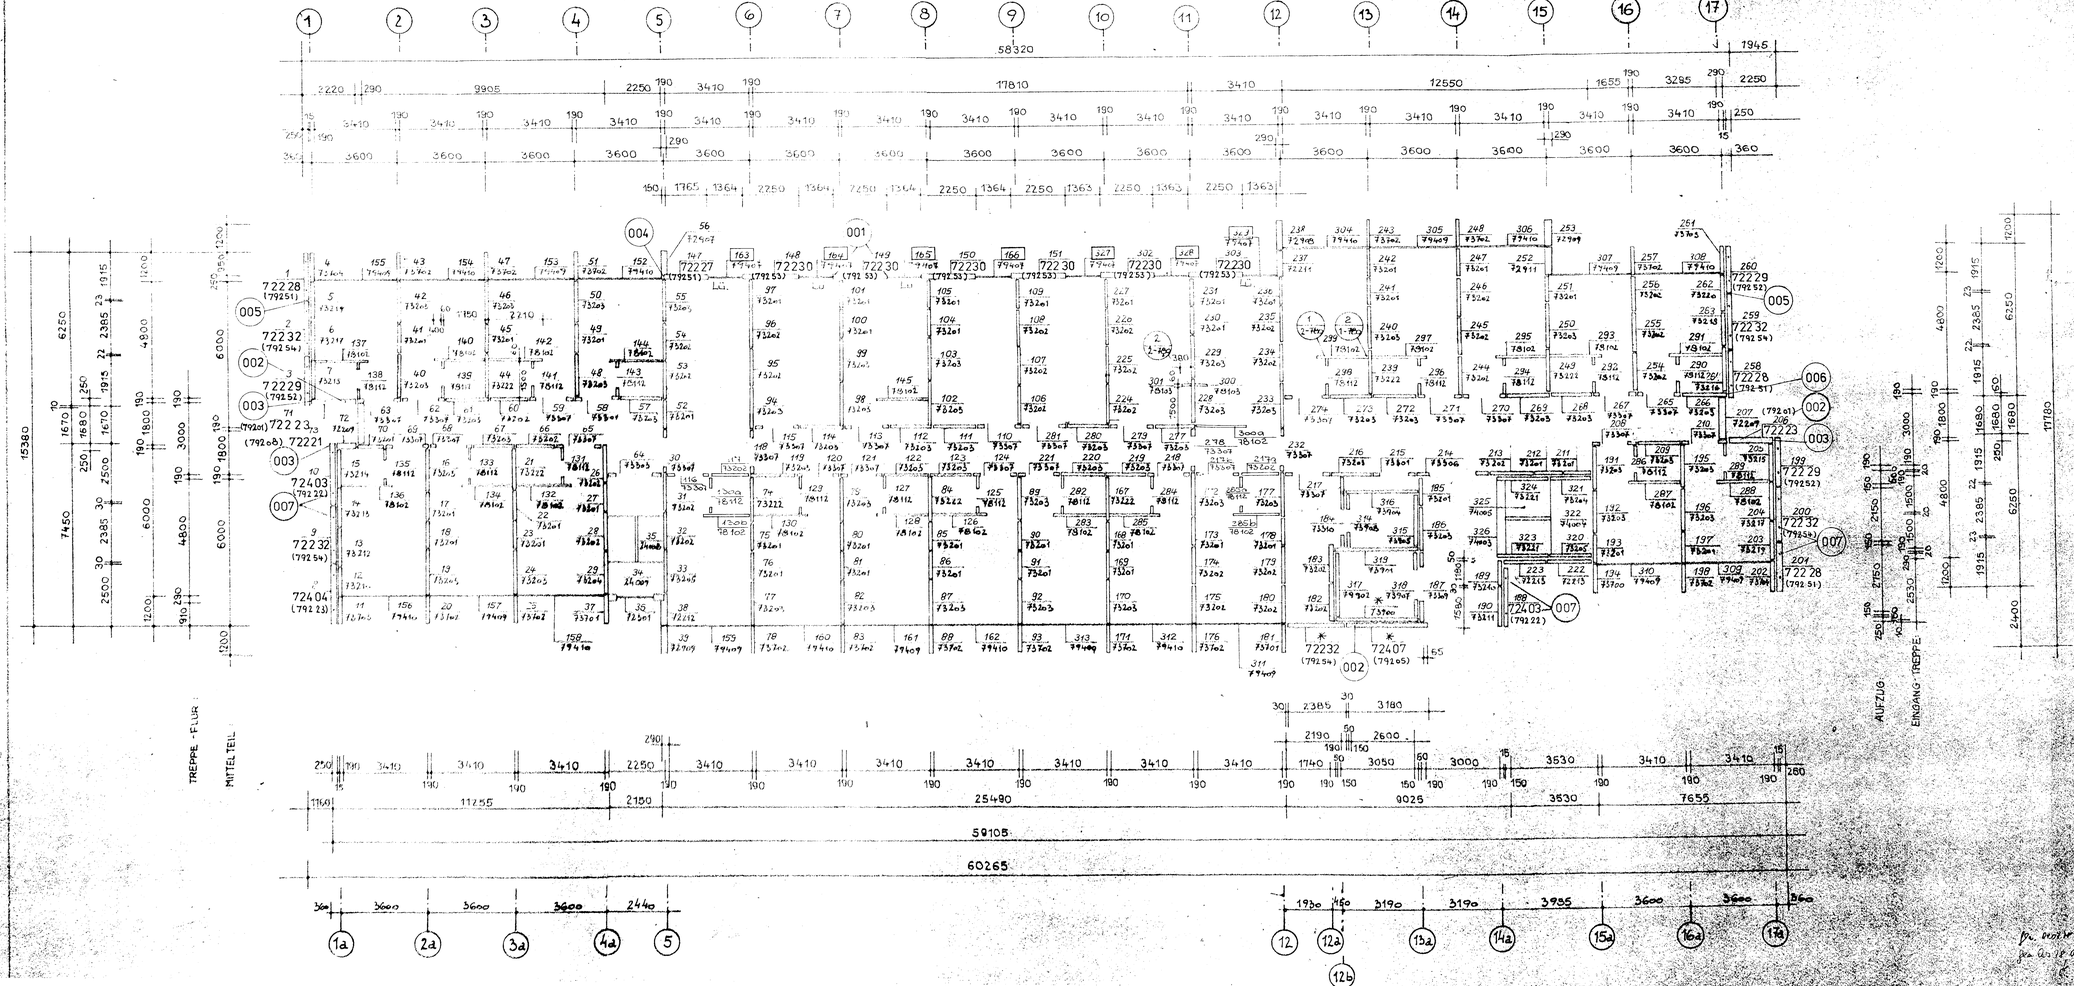

* Äußere Fahrstuhlschachtwand aus GSB-Ersatz-El. im Fahrstuhlbereich werden im 4. Geschoß nachhängend montiert (s. technolog. Projekt)

Kranspiele 163 b. 166 und 327 b. 329 werden nicht montiert, sondern per TGK im entsprechend. Raum vorgelagert. Das Versetzen der gesamten Paneelelemente erfolgt durch Ausbau.

LÜ. = PANEELELEMENT MIT LÜFTUNGSSCHLITZ

VERZEICHNIS: WGE. D160

VERWENDETES: D.A.B.


STOSSFUGEN WGSD-ERSATZ ELEM. SIEHE


EINBAUBEISPIELE KATALOG VERBINDUNGSDETAILS

Die Weitergabe sowie die Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

GSB ERSATZ

VEB Projektierung

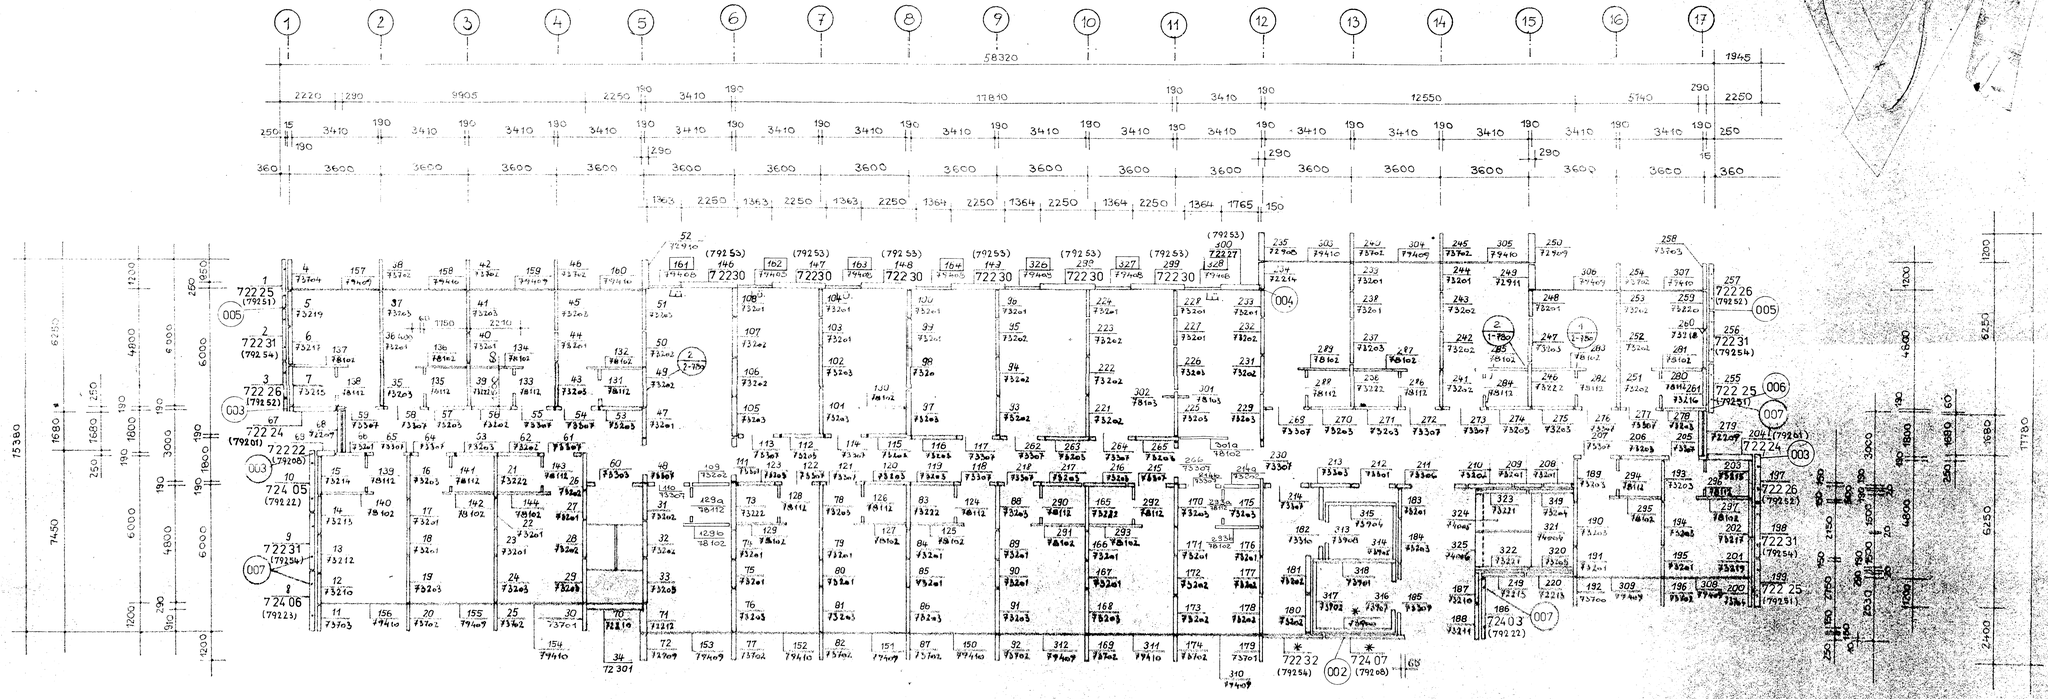

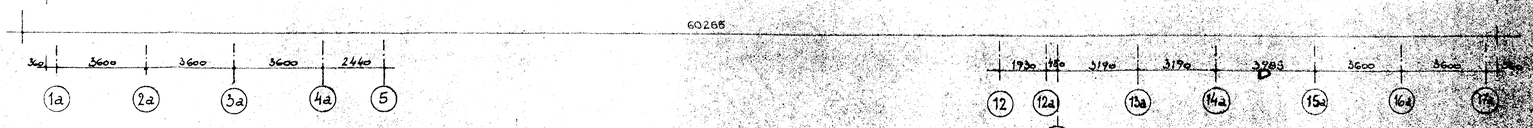

* Äußere Fahrstuhlschachtwand u. GSB-Ersatz-E werden 1. Geschoß nachhängend montiert (s. technolog. Projekt)


Kranspiele 161 b. 164 und 326 b. 328 werden nicht montiert sondern nur per TDK im entsprechend Raum vorgelagert.
Das Versetzen der genannten Paneelelemente erfolgt erst mit dem Ausbau.

LÜ. = PANEELELEMENT MIT LÜFTUNGSSCHLITZ.

DIE IN KAMMER STEHENDEN ELEMENTE BEZEICHNUNGEN GELTEN FÜR GSB-ELEMENTE

GSB-ERSATZ


VEB Projektierung und Typenprojektierung

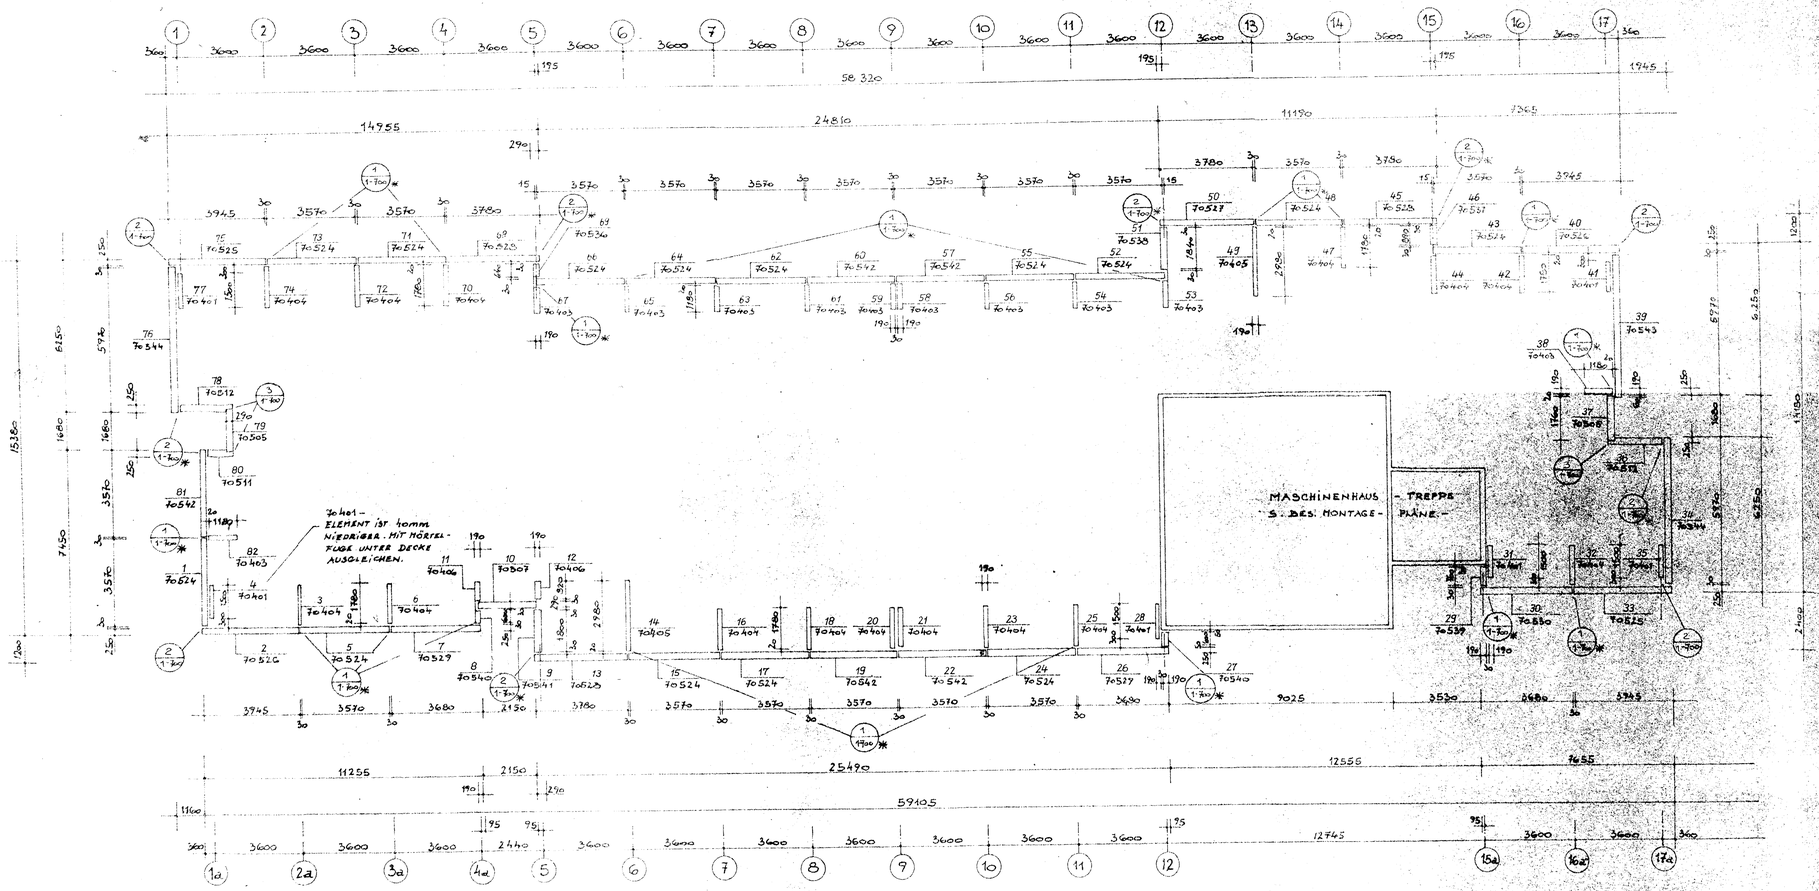



VEB Projektierung und Technologie Halle
Betrieb des VVB WBK Halle

Vorhaben: FV Projekt	FEIERABENDHEIM / PFLEGESTATION	Nr.: 511-1915-03
Projektant: Zeuner	BETTENHAUS 2 NP - STREIFENFUNDAMENTE	Bl.-Nr.: 3.207
Gezeichnet:	MONTAGEPLAN DREIMPEL	Maßstab: 1:100
Liefertermin: DEZ. 76		Format: A0
Ausführung:		Projekt-Nr.:

Blattgröße: 594 × 1189

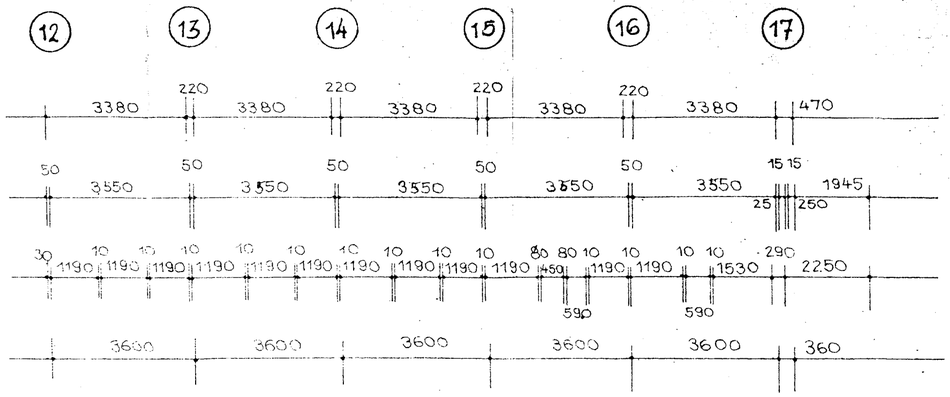

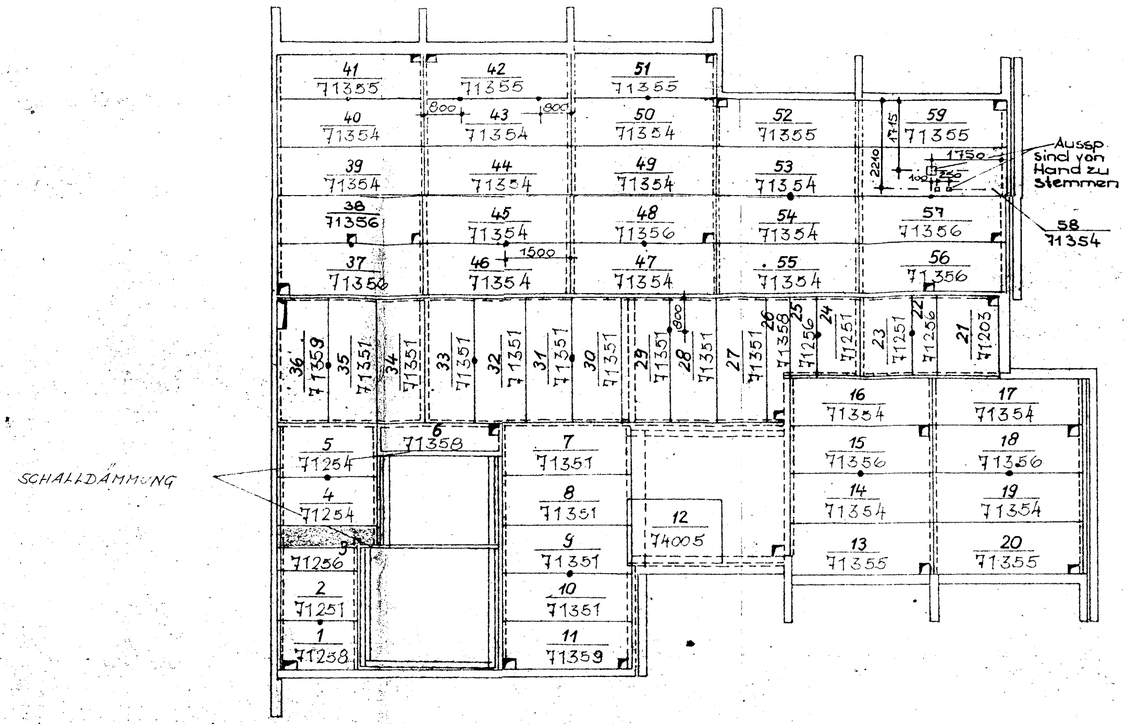


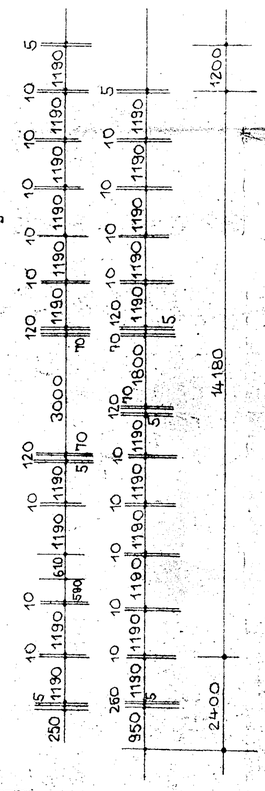

• 20 mm ROHRHÜLSEN FÜR ELEKTRO EINLEGEN

VERLEGEMÖRTEL MG III (3760)


VEB Projektierung und Technologie Halle Betrieb des VEB MEK Halle			
Vorbereitung / Projekt	FEIERABENHEIM - PFLEGE-STATION - BETTENHAUS	Objekt-Nr.	521-1913-03
Bauherr STEB/22	2 MP - STREIFENBAUWEISE	Blatt-Nr.	3.2.08
Gezeichnet Sugrt	MONTAGEPLAN DECKE ÜBER KELLERGESCH.	M.-Stab	1:100
Datum DEZ. 76		Eingang im	
Gesehen		Original durch	
Leiter	Konstruktionsleiter	Einkaufsleiter	Technologe

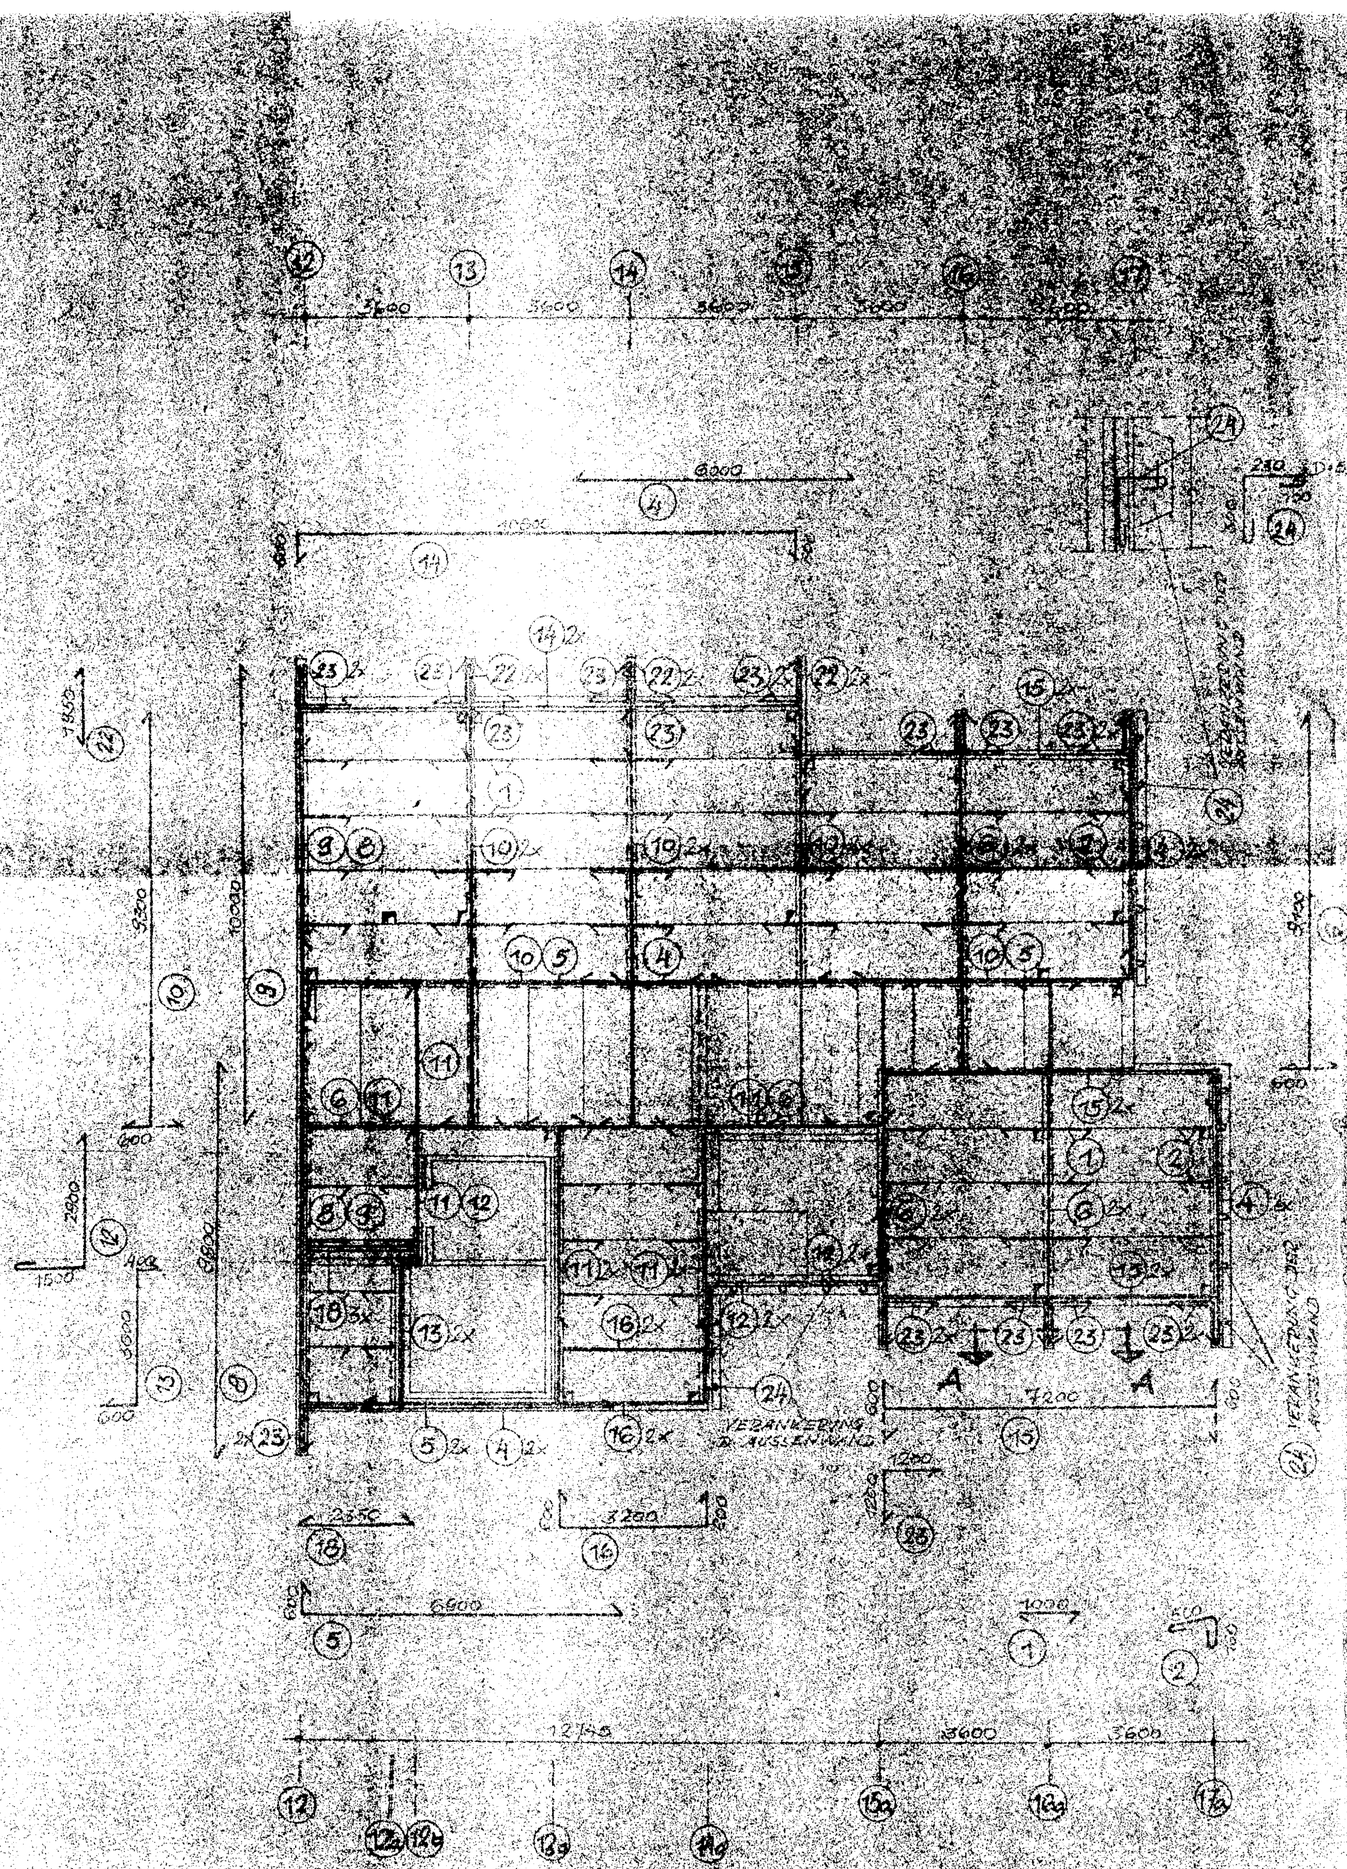


MATERIAL VERGUSSBETON B 225
STAHL STA I


BLATTGRÖSSE: 594 x 841


	VEB Projektierung Ingenieurbau Halle	
	FERTIGTEILWERK TALSTR. UNION - BETTENHAUS	521-7713
STIER		3.209
Hudak	BEWEHRUNG DECKE ÜBER KELLERGESCH.	1:100
DEZ. 76		

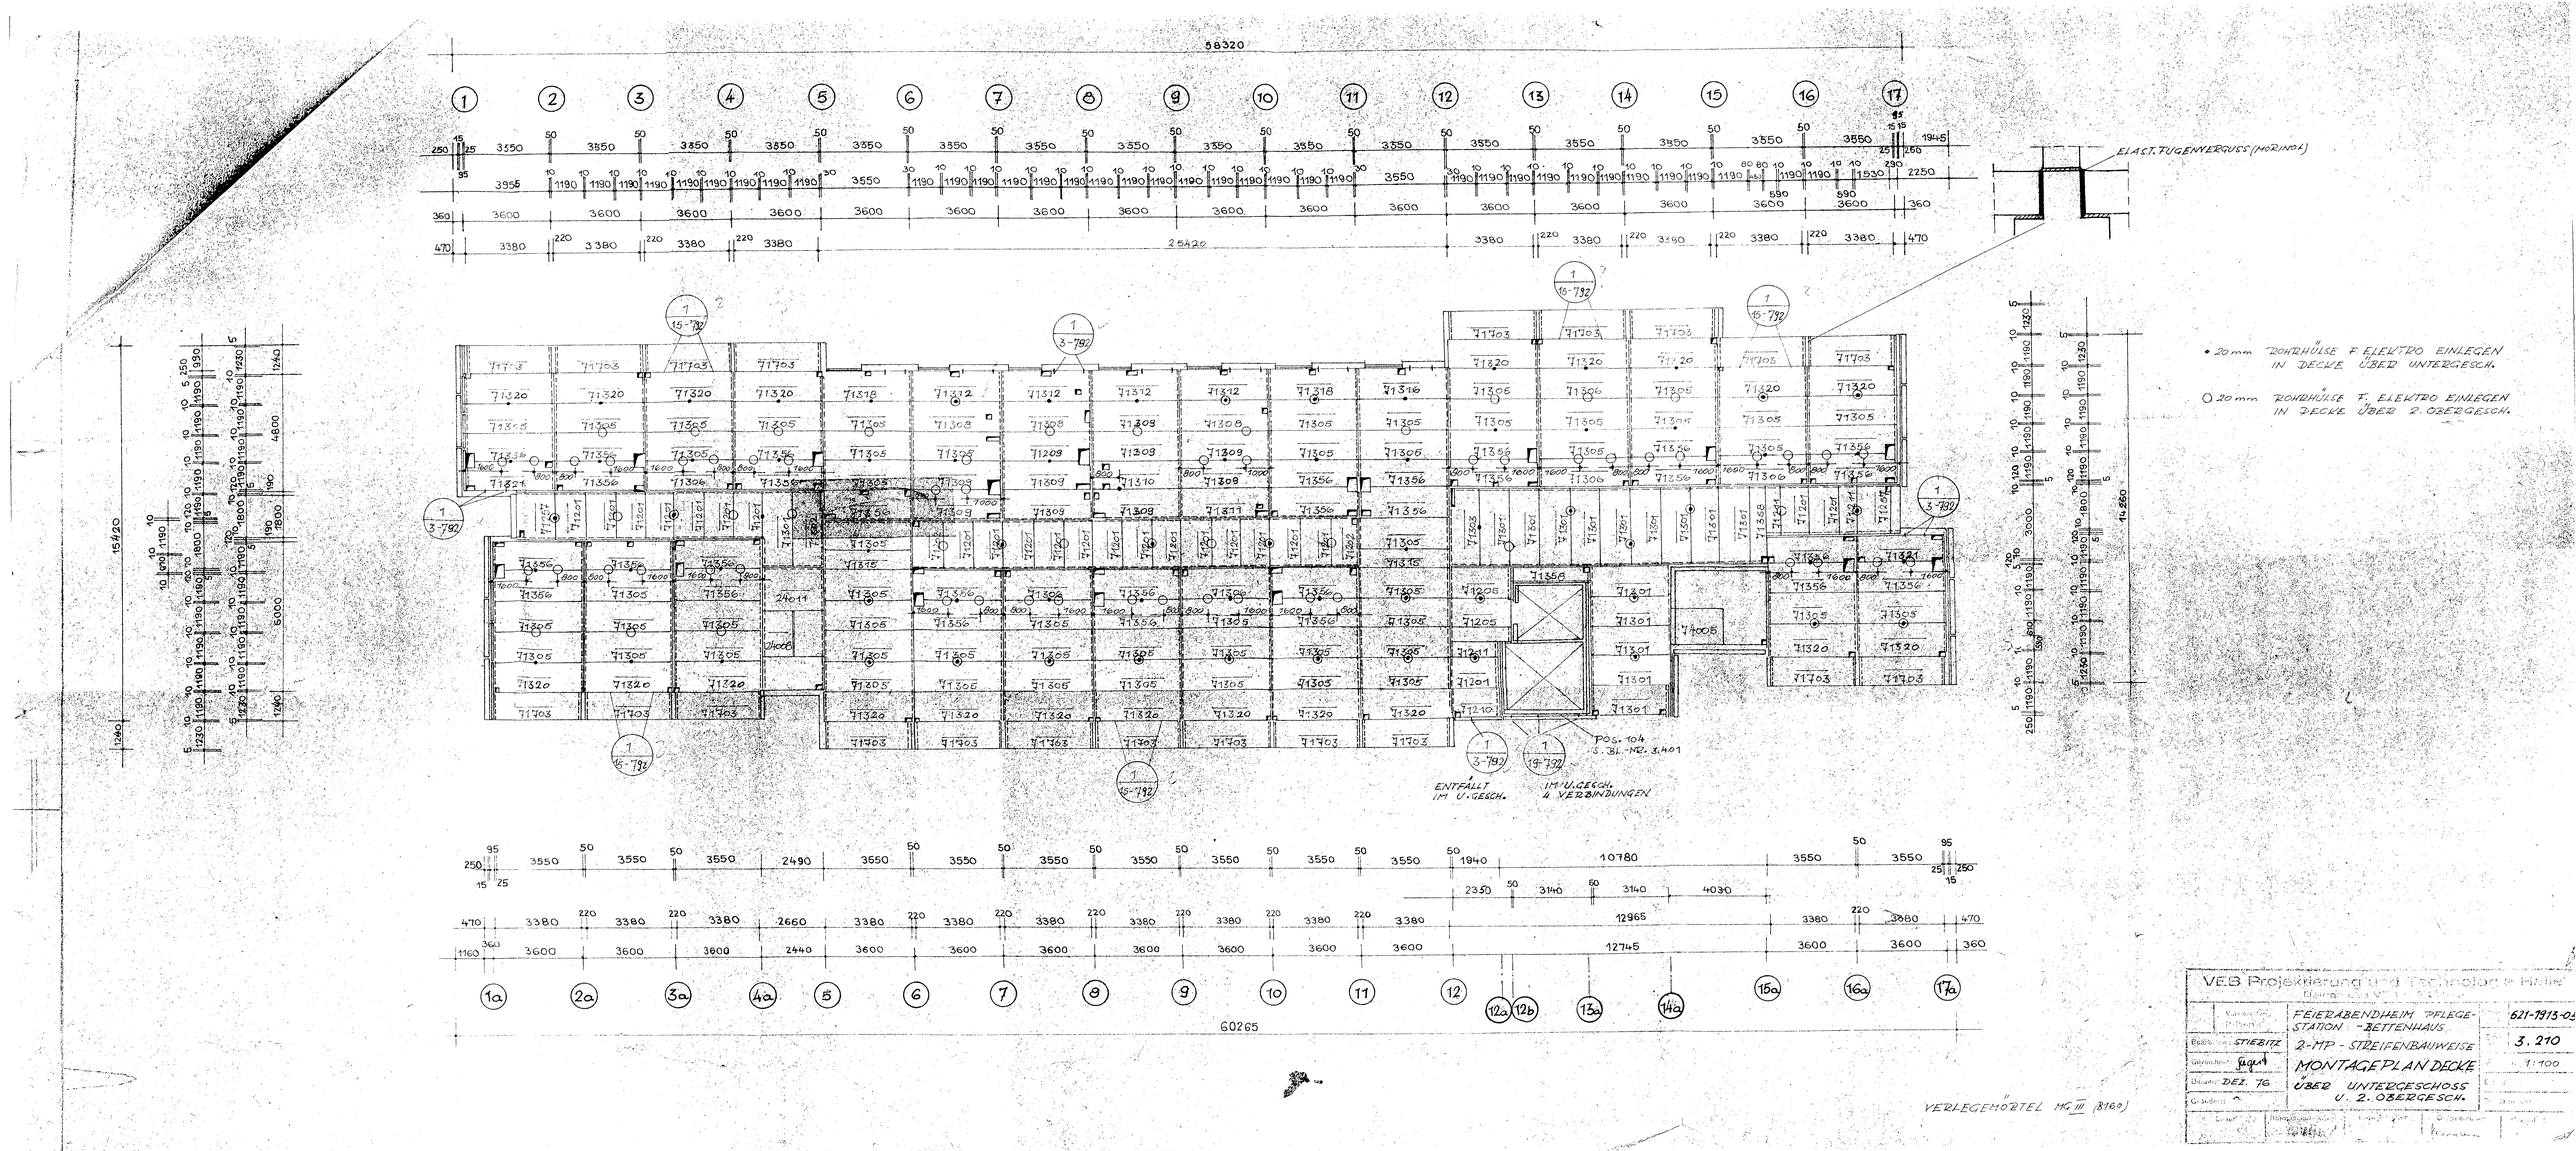


VEB Projektierung und Technologie Halle Bereich Wohnungsbau		
Vorhaben:	FEIERABENDHEIM PFLEGESTATION - BETTENHAUS	621-7913-02
Bearb.: STIEBITZ	2-MP - STREIFENBAUWEISE	3.270
Gezeichnet: Jugel	MONTAGEPLAN DECKE	1:100
Datum: DEZ. 76	ÜBER UNTERGESCHOSS U. 2. OBERGESCH.	
Genehmigt:		

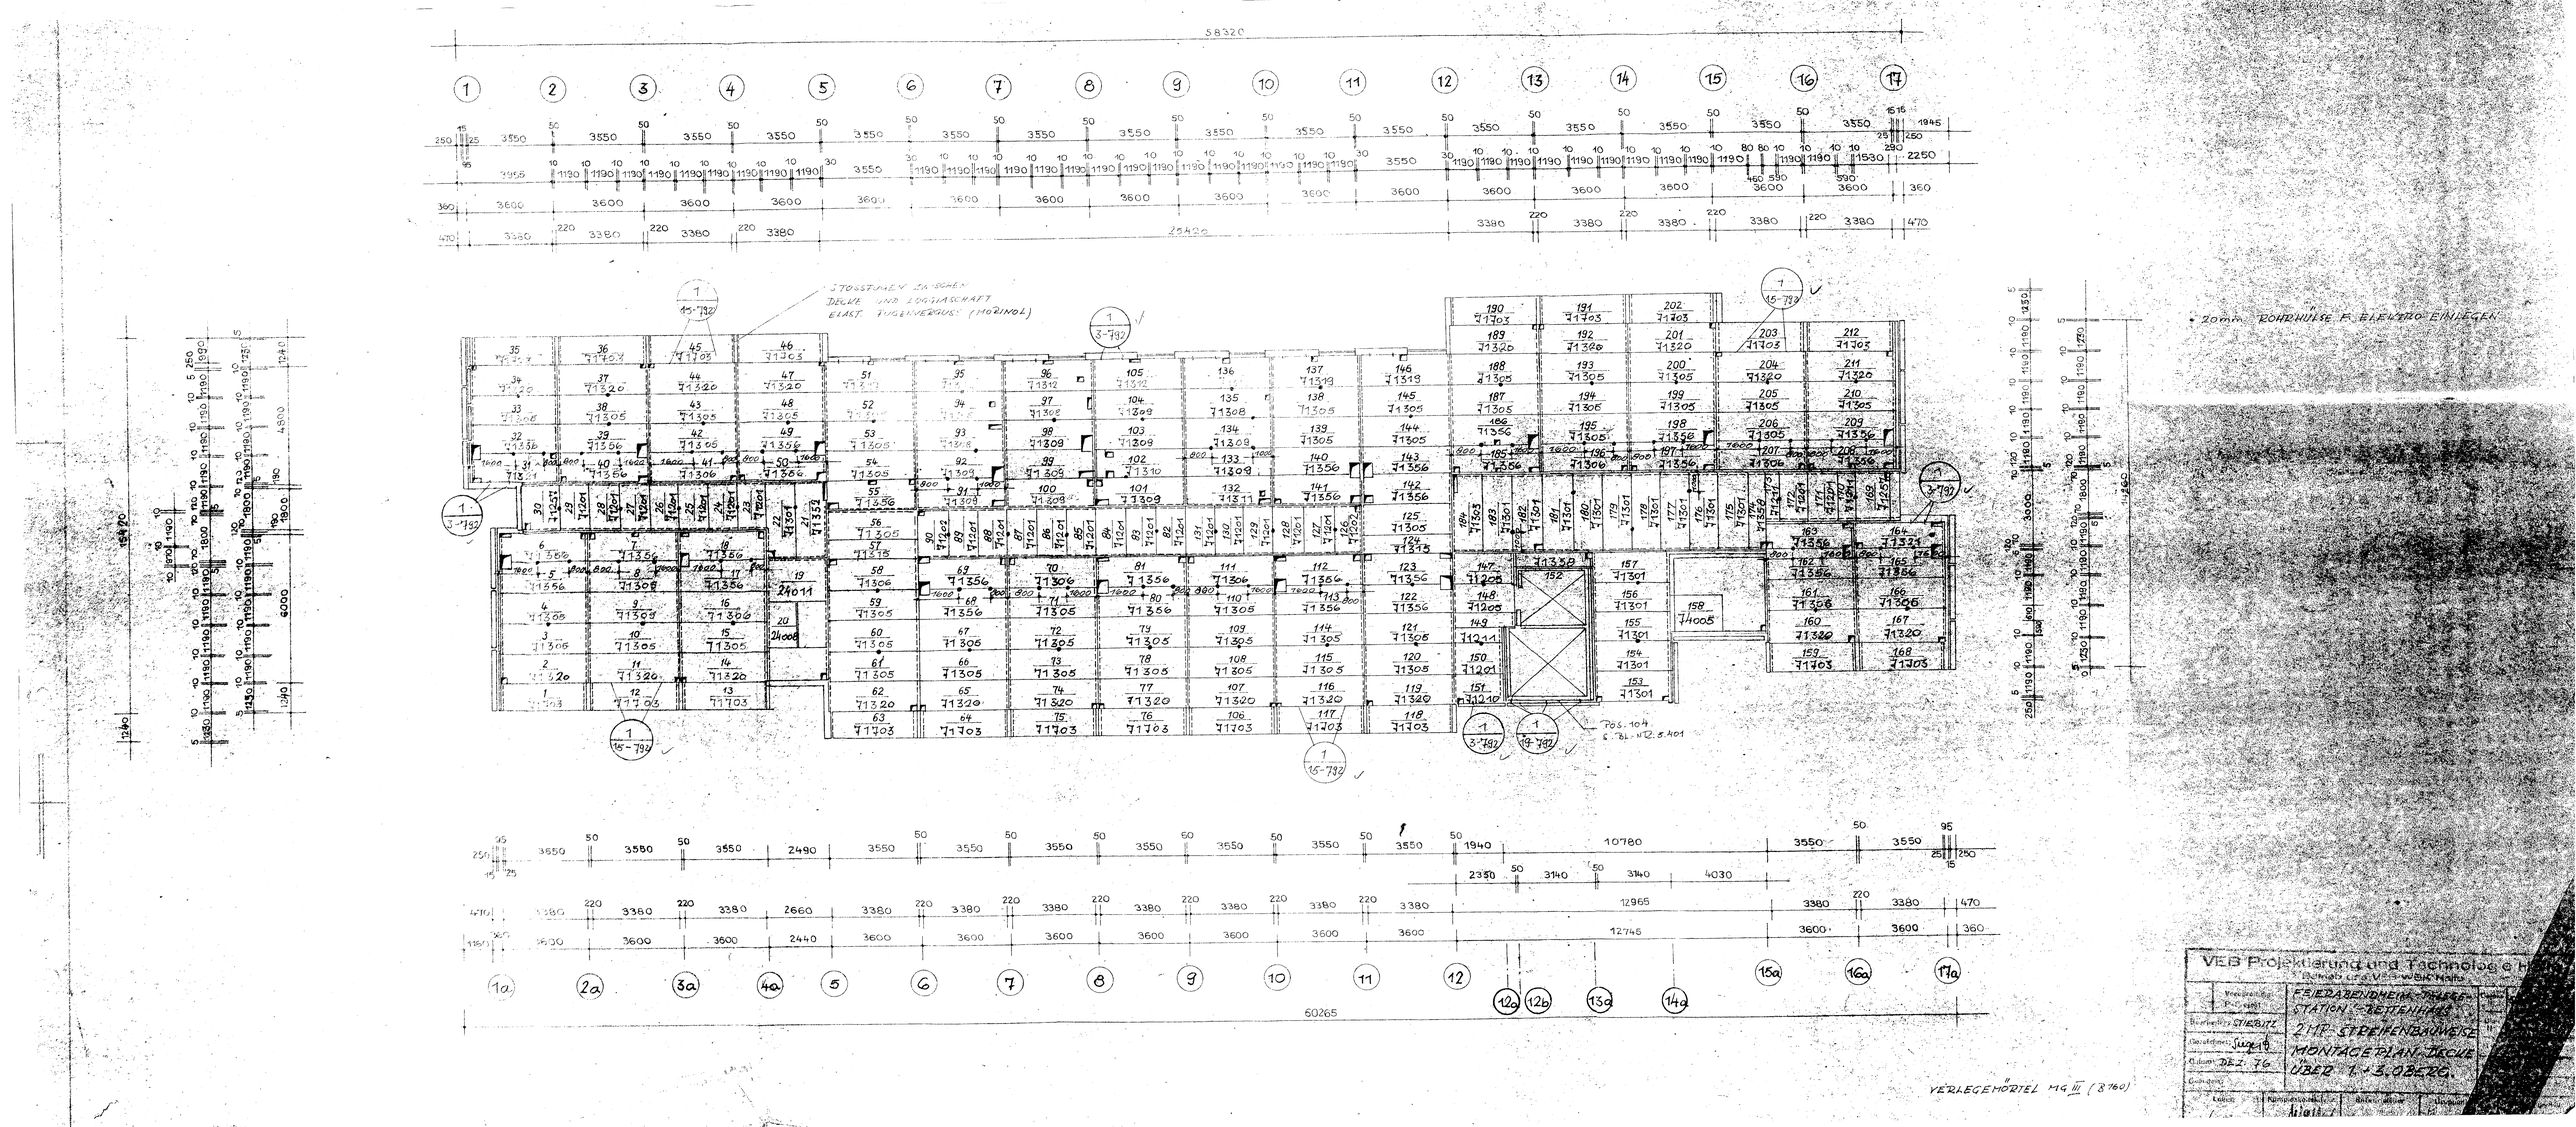
58320
25420
50265
STOSSFUGEN ZU SCHEIDEN DECKE UND LÄNGSWAND ELAST. FUGENVERGUSS (MORINOL)
20mm ROHRHÜLSE F. ELEKTRO-EINLEGEN
VERLEGEMÖRTEL MG III (B760)
VEB Projektierung und Technologie
FEIERABENDHEIM
STATION - BETTENHAUS
2 MP STEIFENBAUWEISE
MONTAGEPLAN DECKE
ÜBER 1. + 3. OBERG.
DEZ. 76

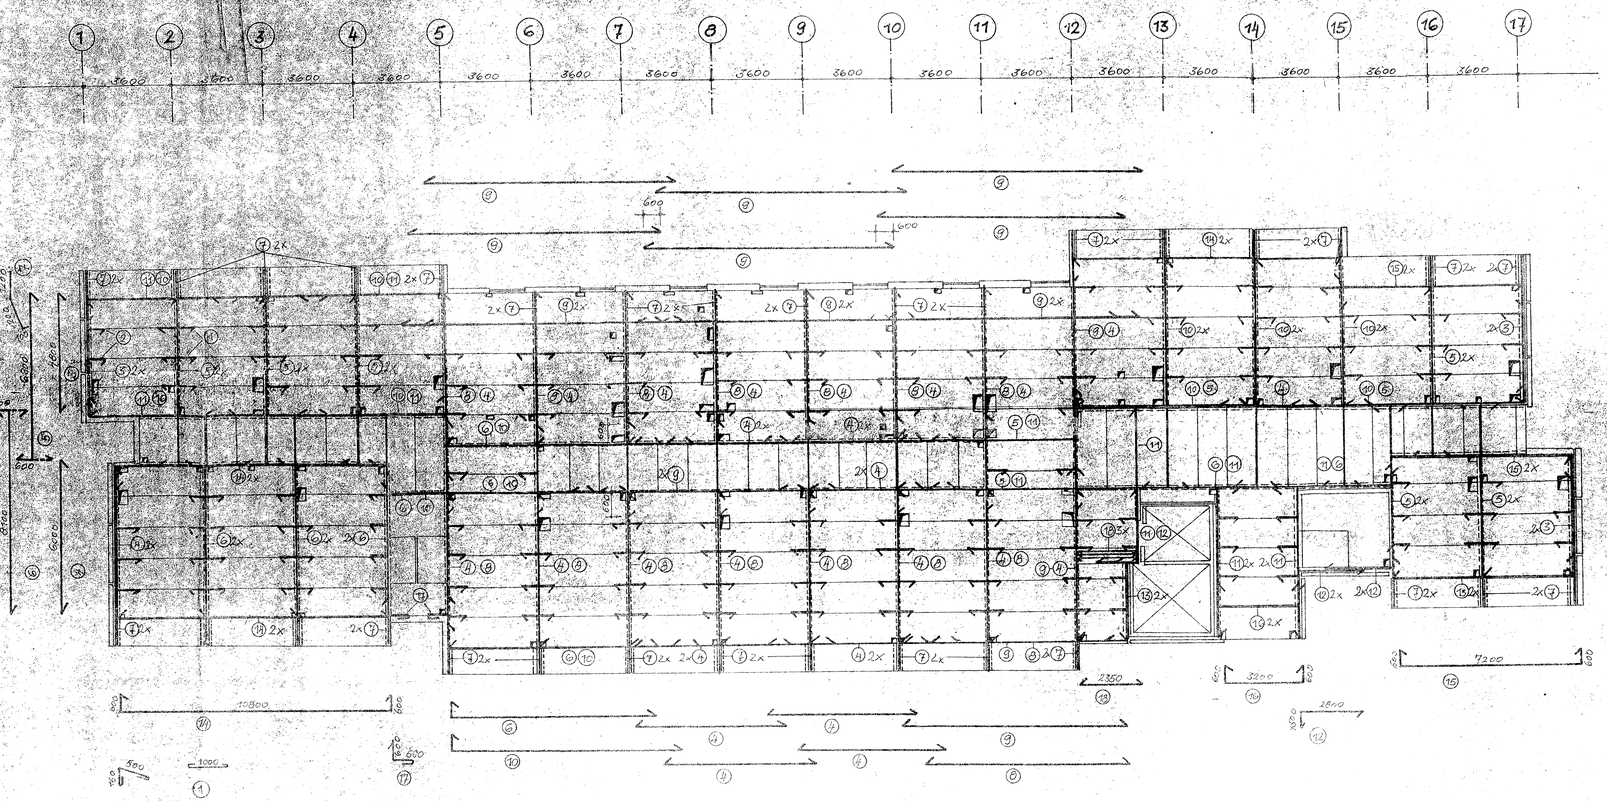

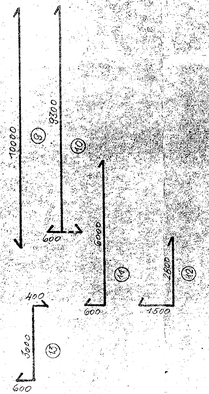


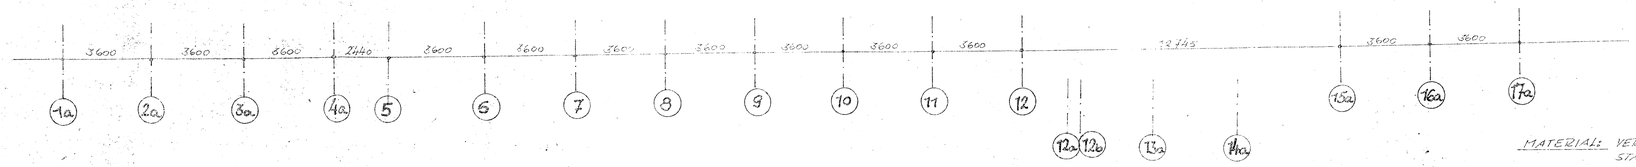


MATERIAL: VERGUSSBETON B 25
STAHL: ST A I
ST A III

BLATTGRÖSSE: 515 x 1050


	FEIERABENDHEIM PFLEGE-STATION - BETTENHAUS	527-1973-03
STEBAU	2 MP-STREIFENBAUWEISE	3.212
SA Sieg.	BEWEHRUNG DECKE ü. UNTERGESCH., 1, 2, 3. OG.	M 1:100
DEZ. 76		

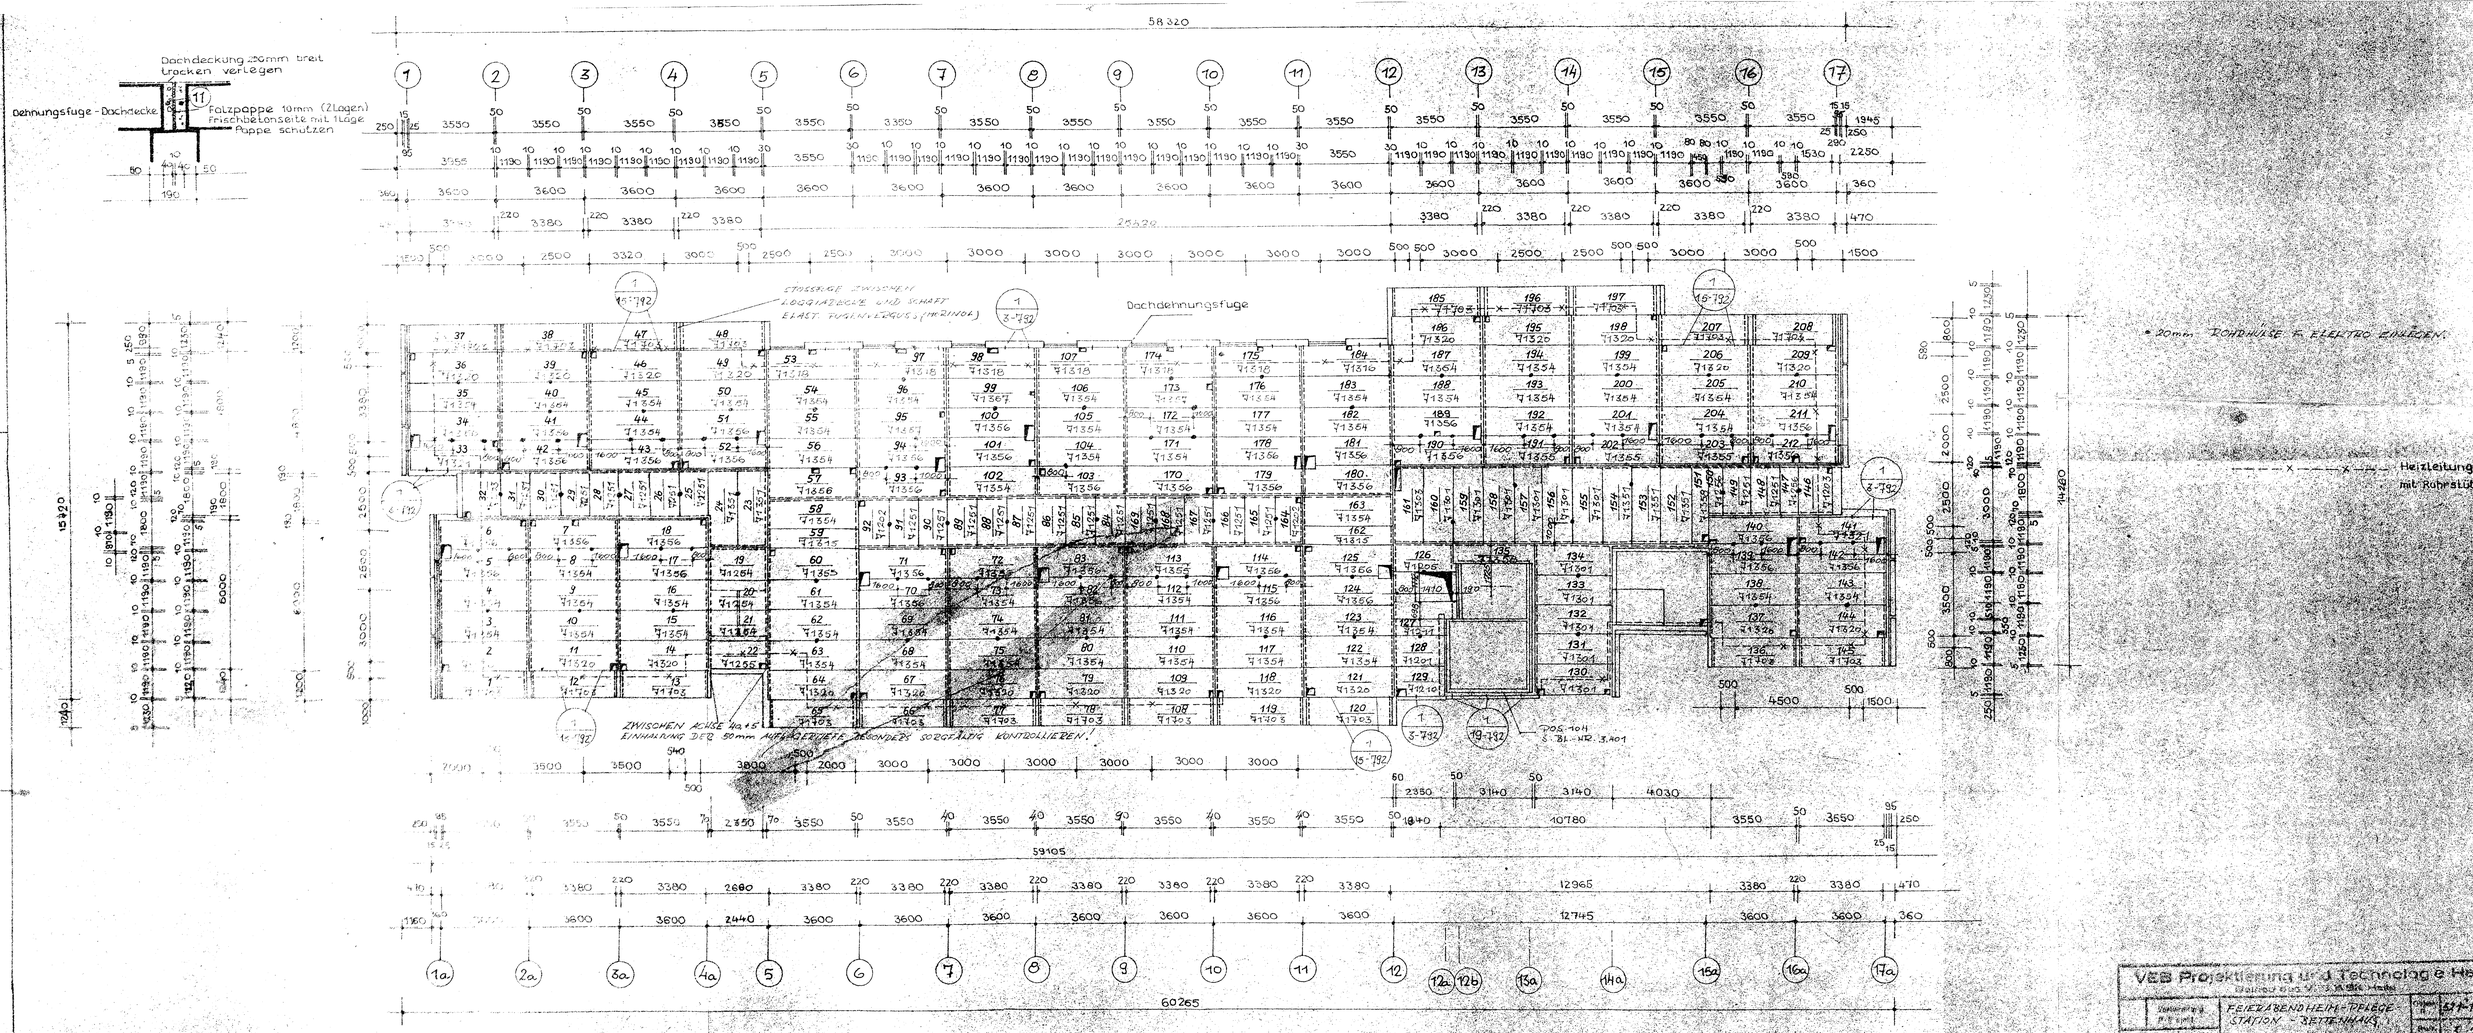

VEB Projektierung u. Technologie Halle	
Bauherr: FEIERABENDHEIM + PFLEGESTATION BERTHOLD-HAUG-STR.	Projekt-Nr.: 67/1-19/1-05
Objekt: 2 MP. STAHLBETONBAUWEISE	Bau-Nr.: 3-243
Bauteil: MONTAGEPLAN DECKE ÜBER 4. OBERGESCH.	Maßstab: 1:100
Bearb.: Wolle	

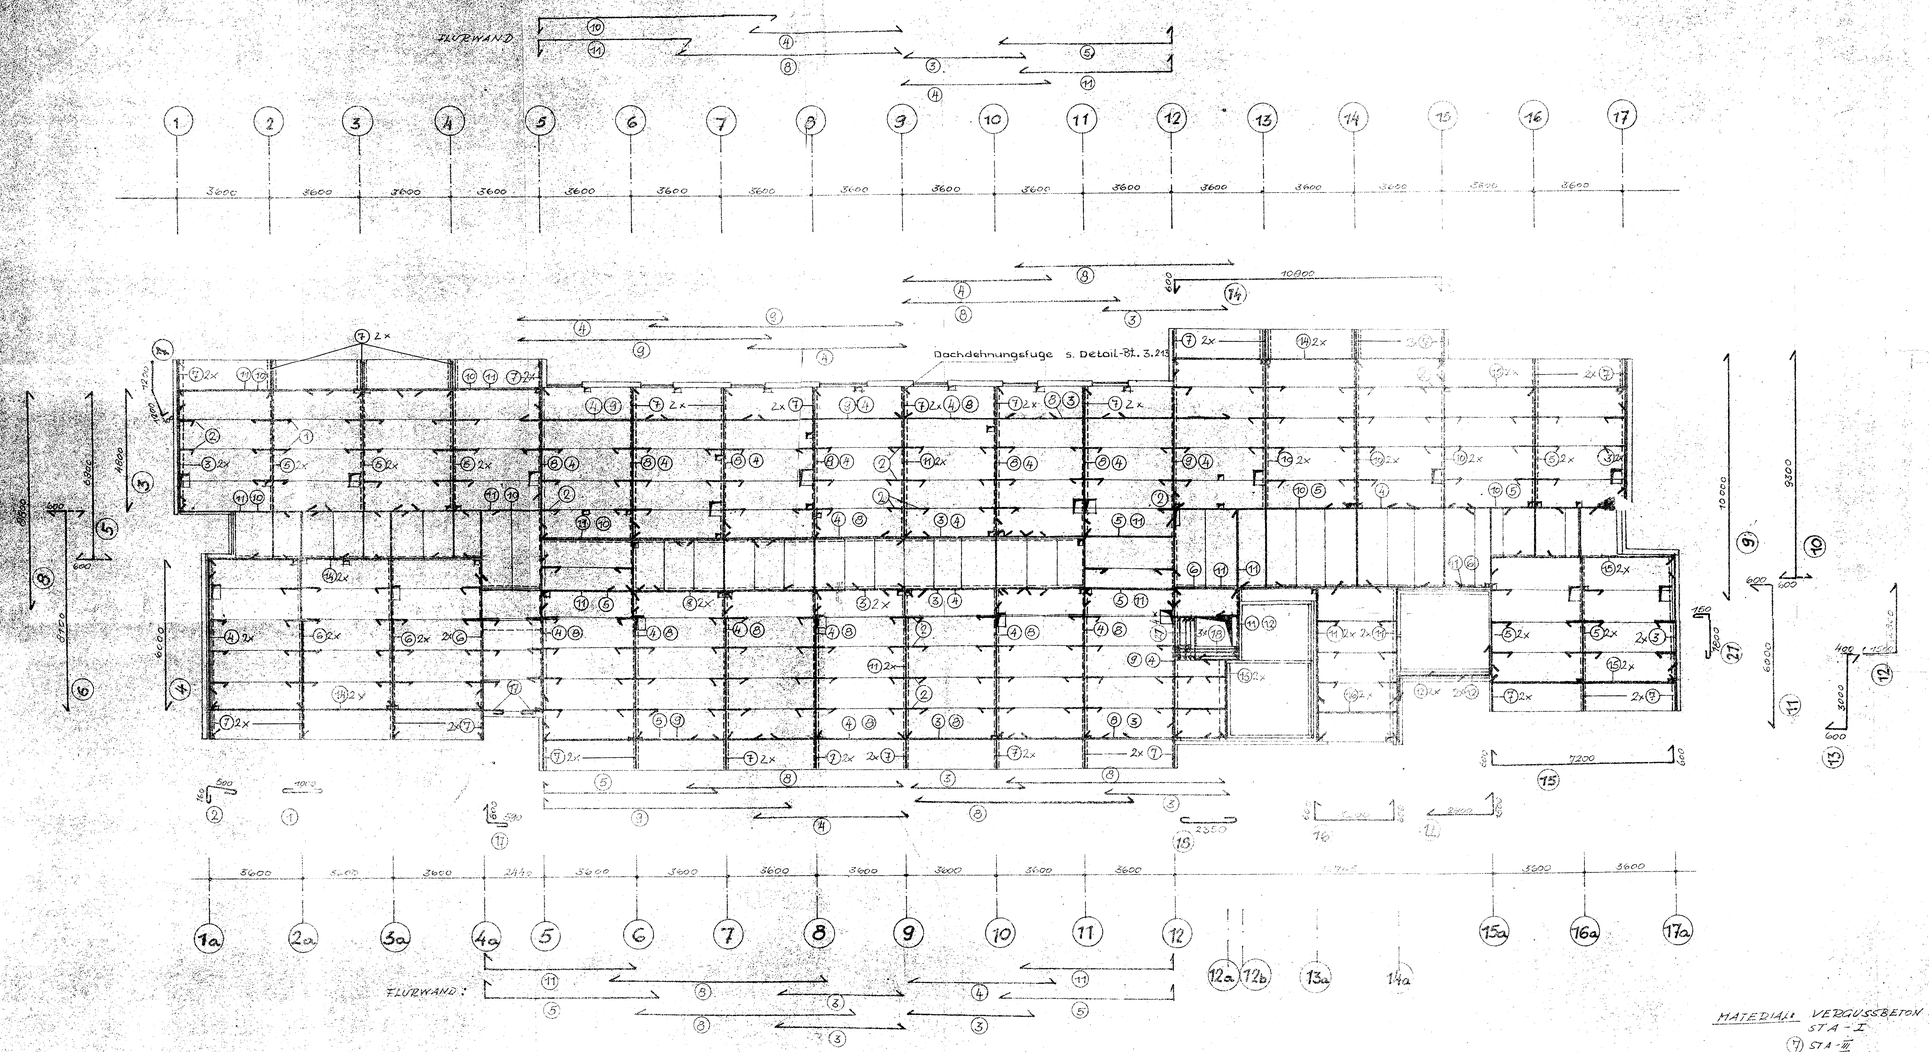

VEB Projektierung und Technische Anlagen Bautzen		
Vorbereitung / Auftrag	FEIERABENDHEIM PFLEGE-STATION - BETTENHAUS	521-1913-0
Bearbeiter STIEBITZ	2 MP - STREIFENBAUWEISE	3. 214
Gezeichnet Hilbig	BEWEHRUNG DECKE Ü. 4. OBERGESCH.	1:100
Datum DEZ. 76		
Abnahme		
Lager	Kennzeichnung	

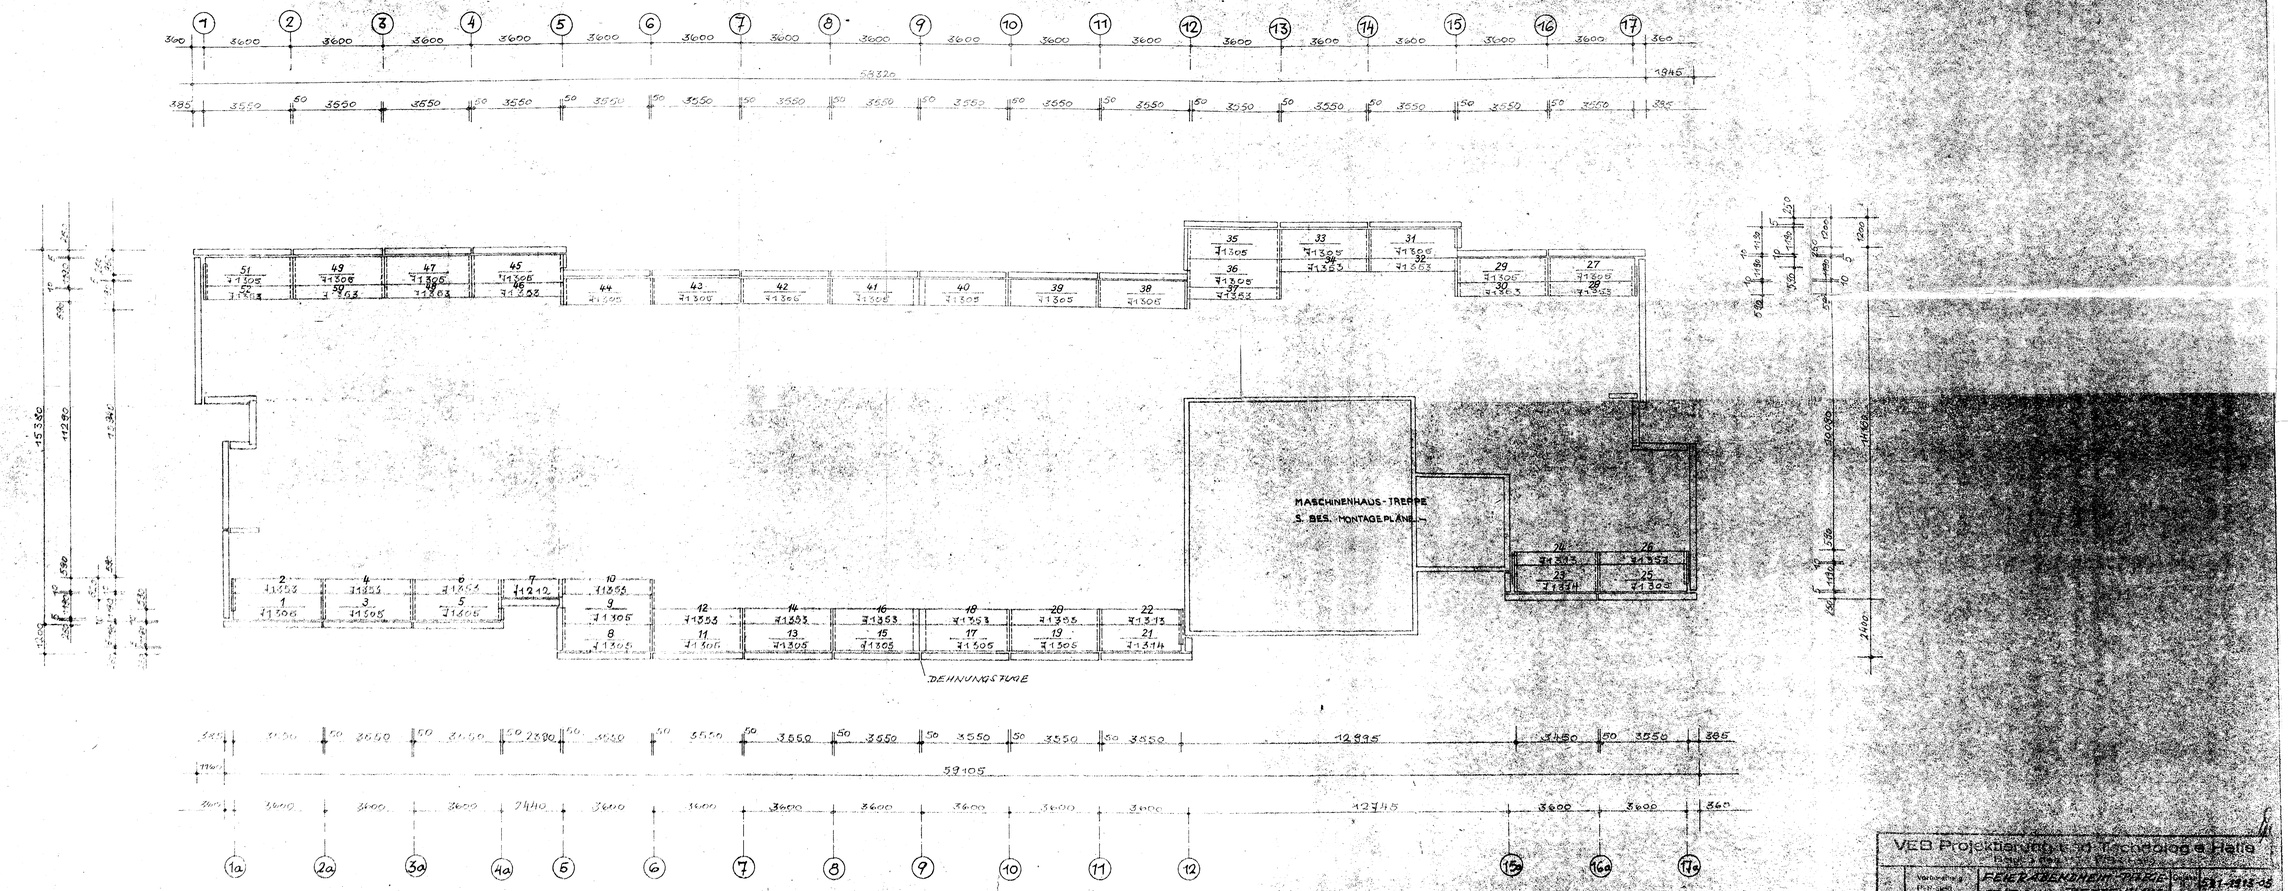


VERLEGEMODTEI MQ III
FUGEN ZWISCHEN DEN DECKENELEMENTEN OFFEN LASSEN!

VEB Projektierung Ingenieurtechnologie Halle

Vorhaben:	FEIERABENDHEIM MARIE STIEGE – BETTENHAUS	Nr.	531-1113-35
Projektant: STIEGE	2 HP – STAHLBETONBAU	Nr.	3. 215
Gezeichnet: Sug-H	MONTAGEPLAN DECKE U. DREIECK	Maßstab	1:50
Datum: DEZ. 76		Format	A0
Geändert:		Blatt	
Leiter:	Kontrolliert: Weiland	Bestätigt:	Freigegeben:

BLATTGRÖSSE 594 × 1682

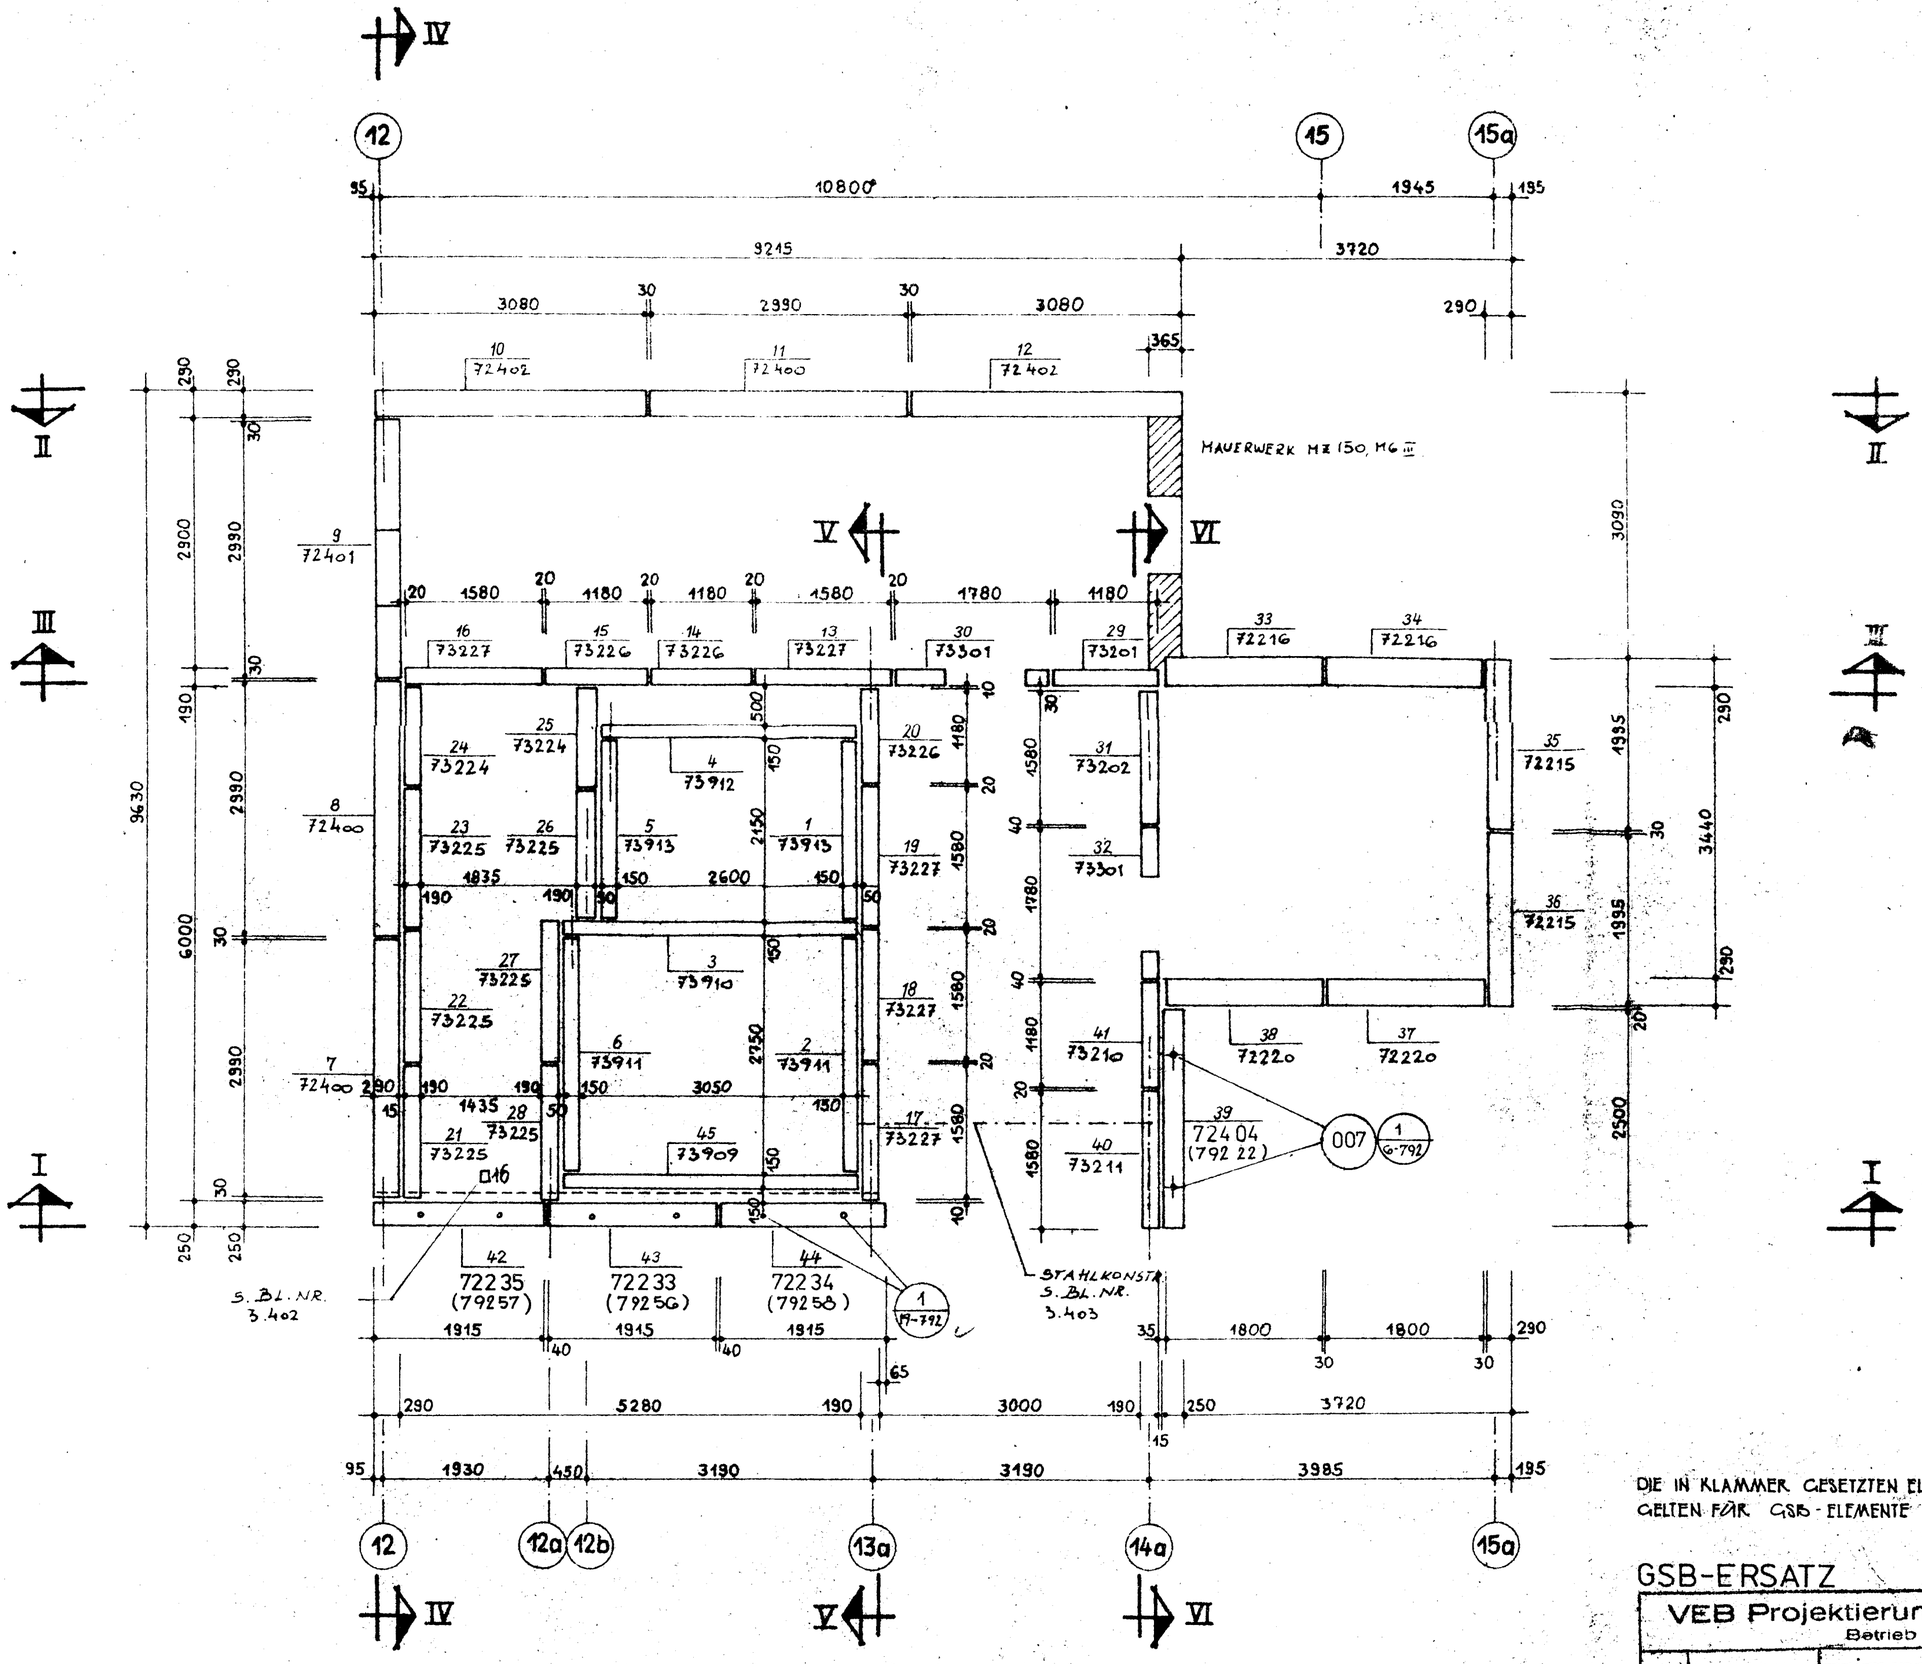


Nach KS 20 erfolgt Ringankerausbildung u. Montage des Trägers zur Halterung der GSB - Ersatz-Elemente am Fahrstuhlschacht.
Nach KS 28 erfolgt Deckenmontage u. Ausbildung monolith. Deckenteile im Maschinenraum
Nach KS 41 Montage des Stahlträgers im Eingangsbereich
KS 42 – 44 (GSB – Elemente) erst nach kraftschlüssiger Verankerung d Halterungsträgers
In die monolith. Schachtdecke sind Tragösen einzubauen (s. technol. Projekt)

DIE IN KLAMMER GESETZTEN ELEMENTBEZEICHNUNGEN GELTEN FÜR GSB-ELEMENTE !

GSB-ERSATZ

VEB Projektierung und Technologie Haile, Betrieb des VEB WBK Halle			
Vorbereitung P-Projekt	FEIERABENDHEIM/PFLEGESTATION BETTENHAUS 2MP - STREIFENBAUWEISE MONTAGEPLAN MASCHINENHAUS UNTER DECKE +15.250	Objekt-Nr.	521-1913-03
Bearbeitet: Bork		Blatt Nr.	3.216
Gezeichnet:		Maßstab:	1:50
Datum: DEZ. 76		Ersatz für:	
Geändert: 25.09.78		Ersatz durch:	
Leiter	Komplexkollektivltr.	Entwurfsleiter	Gruppenleiter / Projektingenieur

BLATTGRÖSSE: 620×620

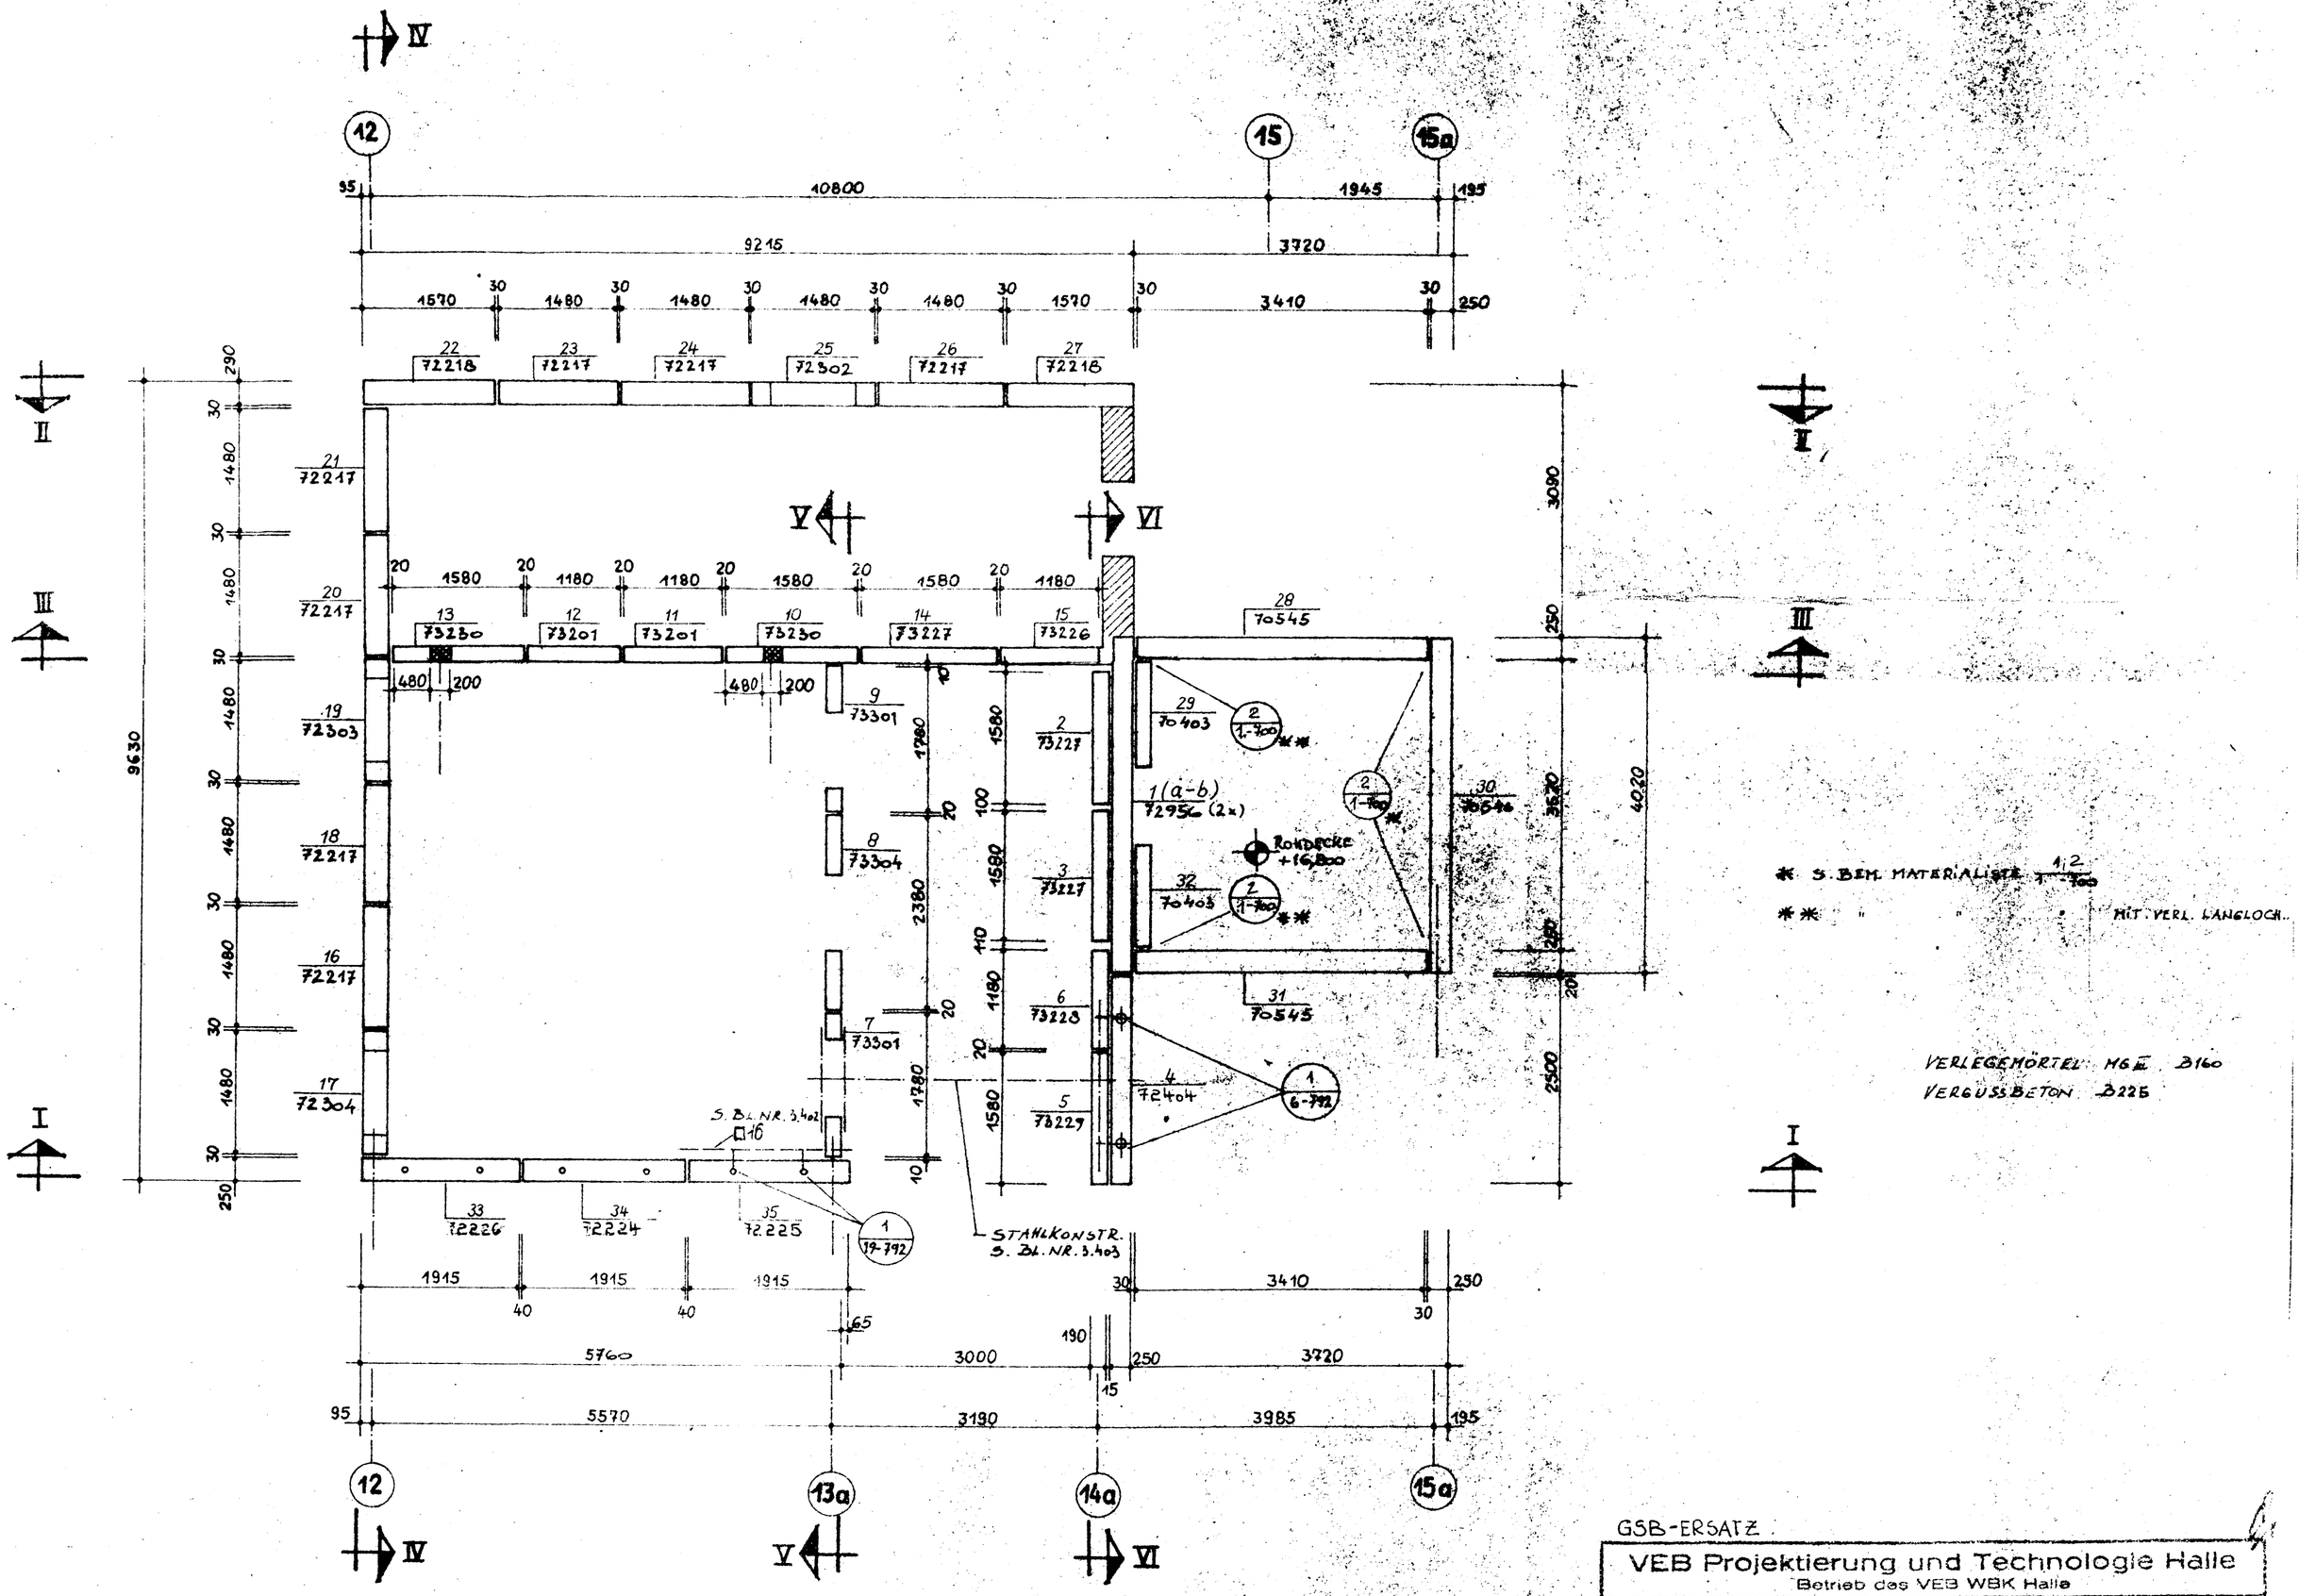


Nach KS 7 Montage des Stahlträgers zur Halterung des GSB-Elementes im Eingangsbereich.
KS 10, 13, 19, 25 werden gehaltert durch Anschlagen der Montagestrebe durch vorhandene Elementeaussparung
Nach KS 27 erfolgt Ortbetonausbildung auf den Wänden u. Versetzen d. beiden Stahlträger im Maschinenraum
Decke über Maschinenraum kann erst nach dem Versetzen d. Aufzugsmaschine geschlossen werden (s. Leistungsabgrenzung)

GSB-ERSATZ


VEB Projektierung und Technologie Halle
Betrieb des VEB WBK Halle

Vorbereitung P-Projekt	FEIERABENDHEIM/PFLEGESTATION BETTENHAUS 2 MP STREIFENBAUWEISE MONTAGEPLAN MASCHINENHAUS ÜBER DECKE + 15.255	Objekt-Nr.	521-1913-03
Bearbeitet: Berke		Blatt-Nr.	3.217
Gezeichnet:		Maßstab:	1:50
Datum: DEZ. 76		Ersatz für:	
Geändert:		Ersatz durch:	


Leiter	Komplexprojektierer: Weiß	Entwurfsleiter	Gruppenleiter	Projektgangsnr.

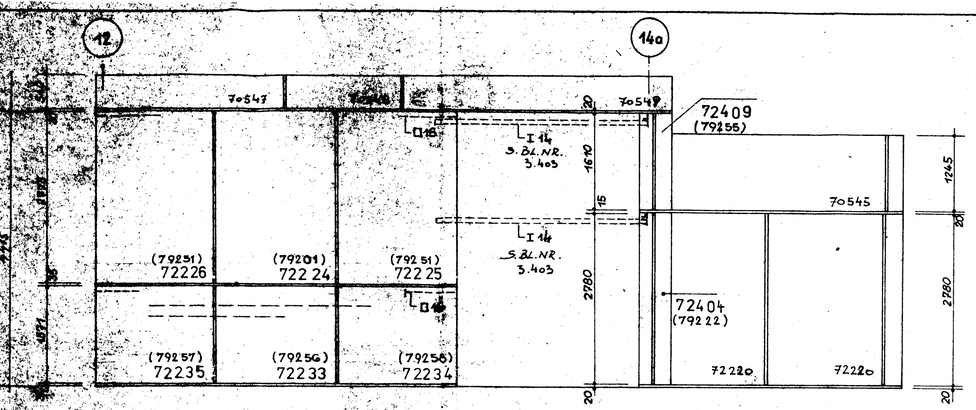


ABWICKLUNG I-I

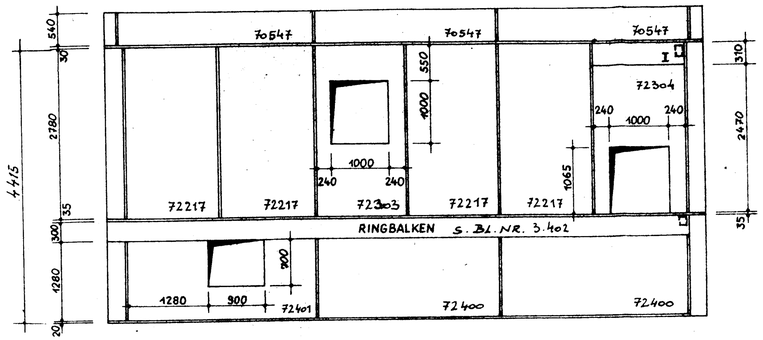


ABWICKLUNG IV-IV

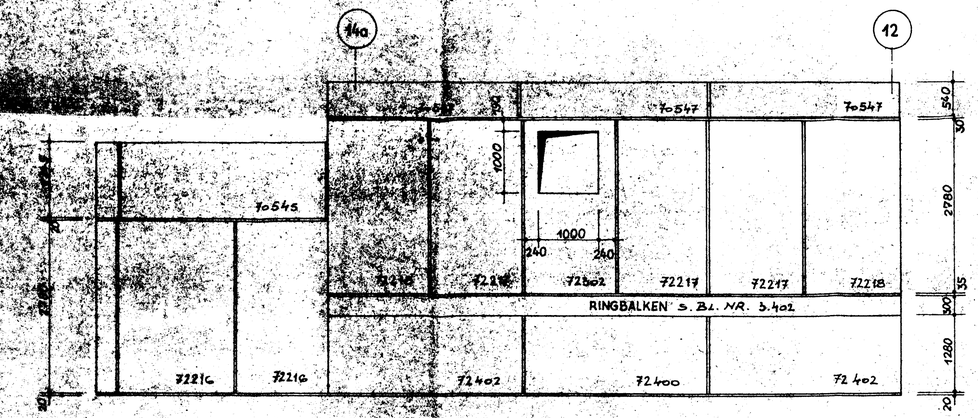


ABWICKLUNG II-II

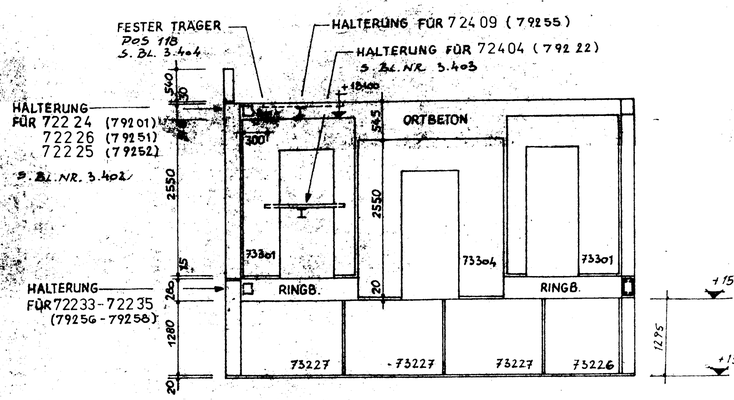

ABWICKLUNG V-V

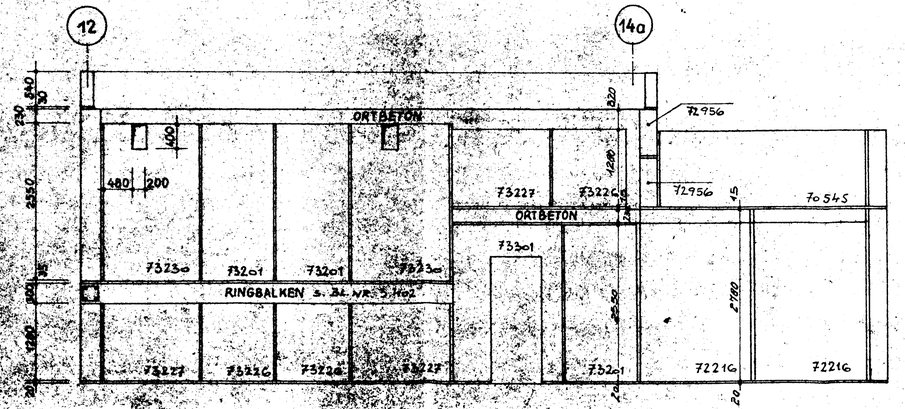

ABWICKLUNG III-III

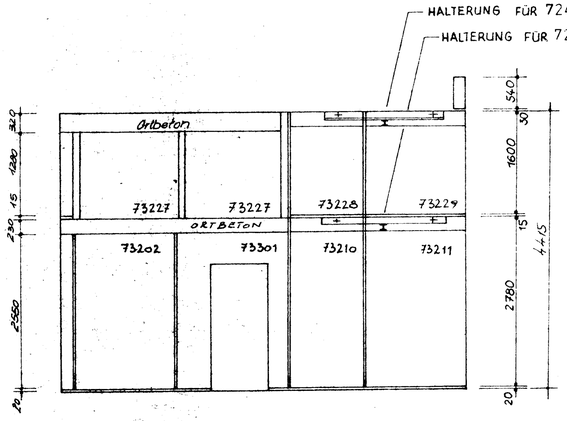


ABWICKLUNG VI-VI

DIE IN KLAMMER GESETZTEN ELEMENTBEZEICHNUNGEN GELTEN FÜR GSB-ELEMENTE !


GSB-ERSATZ

VEB Projektierung und Technologie Halle Betrieb des VEB WBK Halle			
Vorbereitung P-Projekt	FEIERABENDHEIM/PFLEGESTATION BETTENHAUS 2MP-STREIFENBAUWEISE MONTAGEPLAN MASCHINENHAUS WANDABWICKLUNGEN.	Objekt-Nr.	521-1913-03
Bearbeiter: Barb		Blatt-Nr.	3.218
Gezeichnet:		Maßstab	1:50
Datum: DEZ. 76		Ersatz für:	
Gewählt: 25.09.78		Ersatz durch:	
Leiter	Komplexarchitekt/in:	Entwurfsleiter	Gruppenleiter	Projektingenieur


BLATT-NR. DER DOKU.

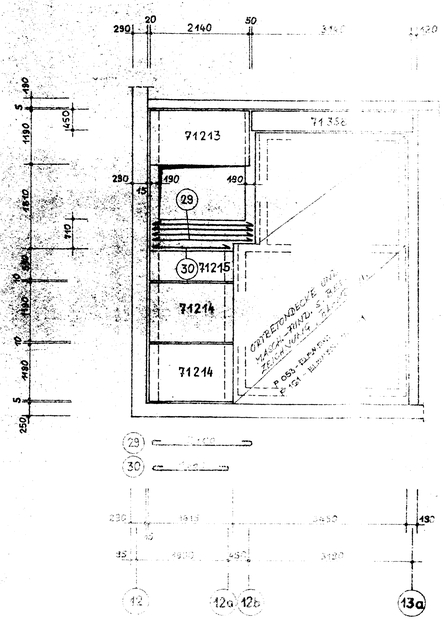

DECKE ÜBER MASCHINENRAUM M 1:25

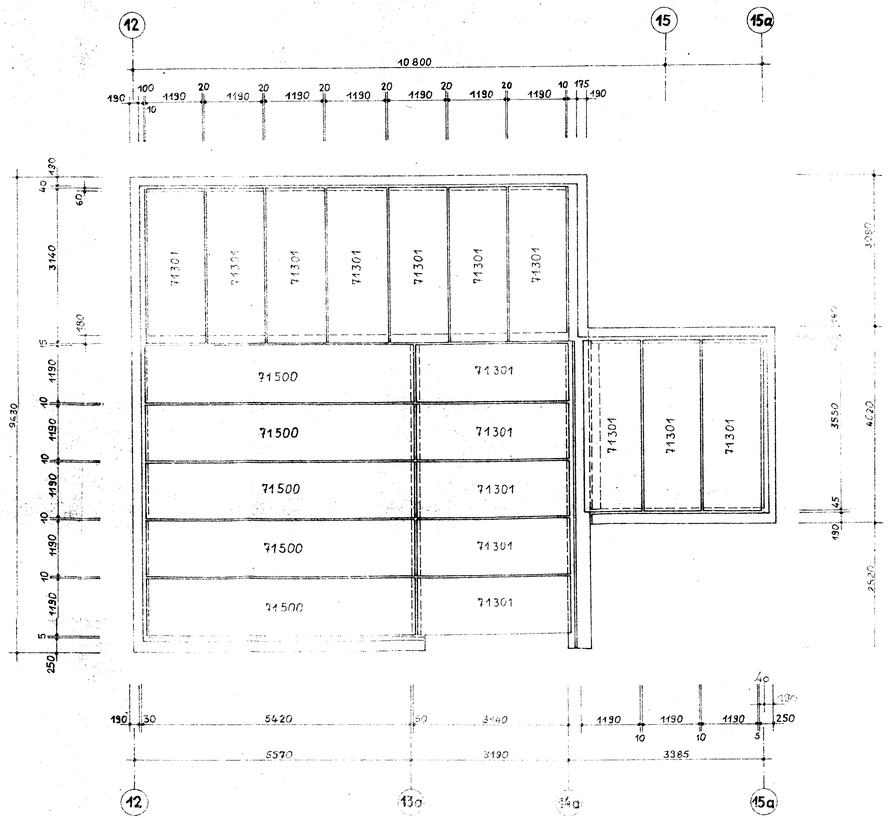


DACHDECKE - MASCHINENRAUM

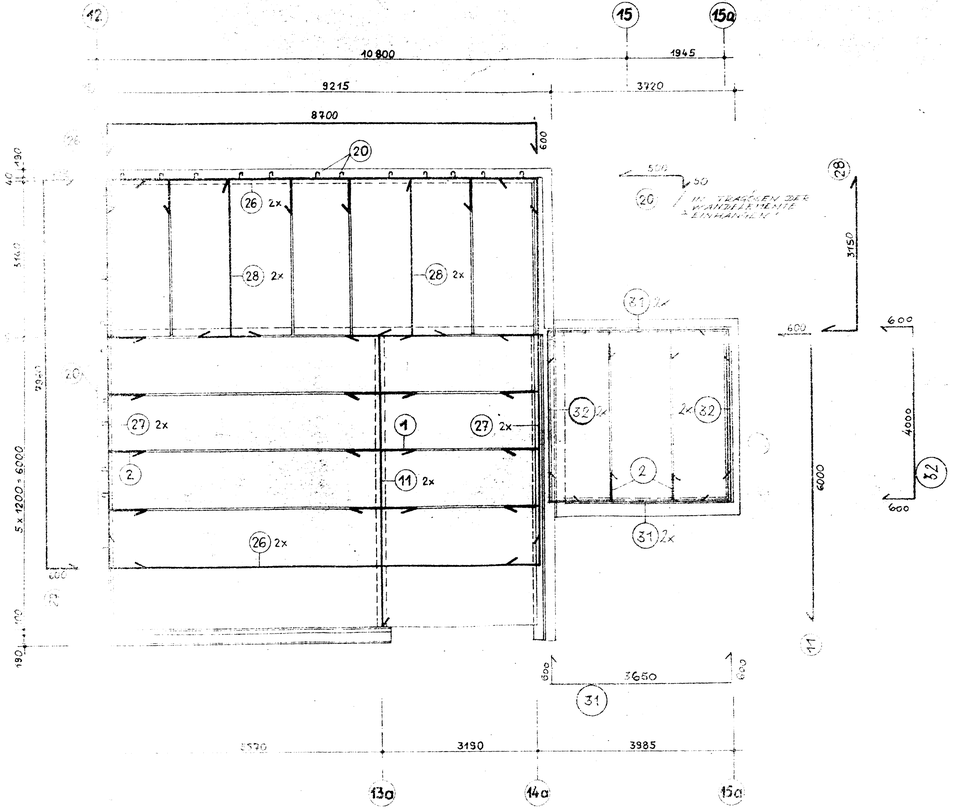

MASCHINENRAUMDACHDECKE - BEWEHRUNG


FEIERABENDHEIM - PFLEGE-STATION - BETTENHAUS
521:1313.03
2Mp - STREIFENBAUWEISE
DECKENVERLEGEPLAN UND BEWEHRUNG
MASCHINENHAUS

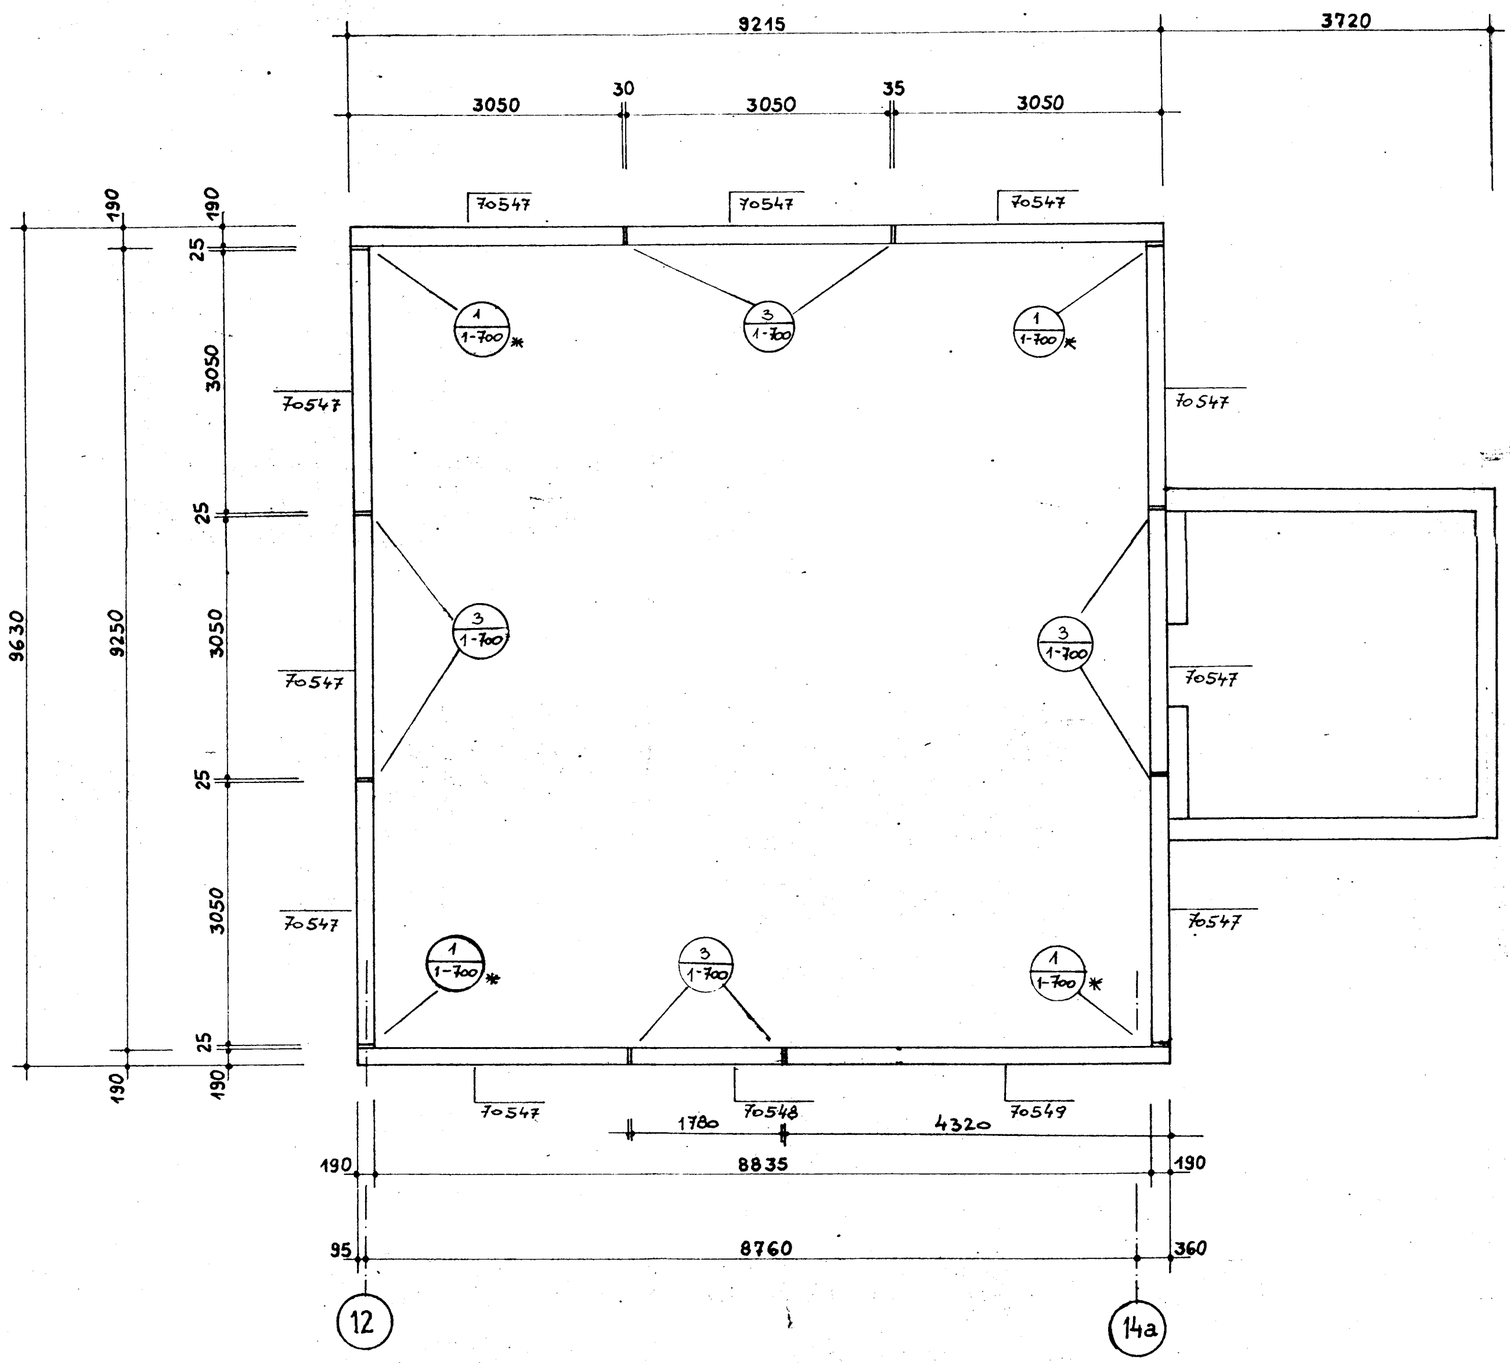


* S. BEM. MATERIALLISTE $\frac{1,2}{1-700}$

VERLEGEHÖRTEL MG III, B160.

VEB Projektierung und Technologie Halle Betrieb des VEB WBK Halle			
Vorbereitung P-Projekt	FEIERABENDHEIM / PFLEGESTATION BETTENHAUS 2MB - STREIFENBAUWEISE MONTAGEPLAN MASCHINENHAUS FRIES	Objekt-Nr.	521-1913-03
		Blatt Nr.	3.220.
Bearbeiter: Bailo		Maßstab:	1:50
Gezeichnet:		Ersatz für:	
Datum: DEZ. 76		Ersatz durch:	
Geändert:			
Leiter	Komplexkollektivlr.	Entwurfsleiter	Gruppenleiter / Projektingenieur

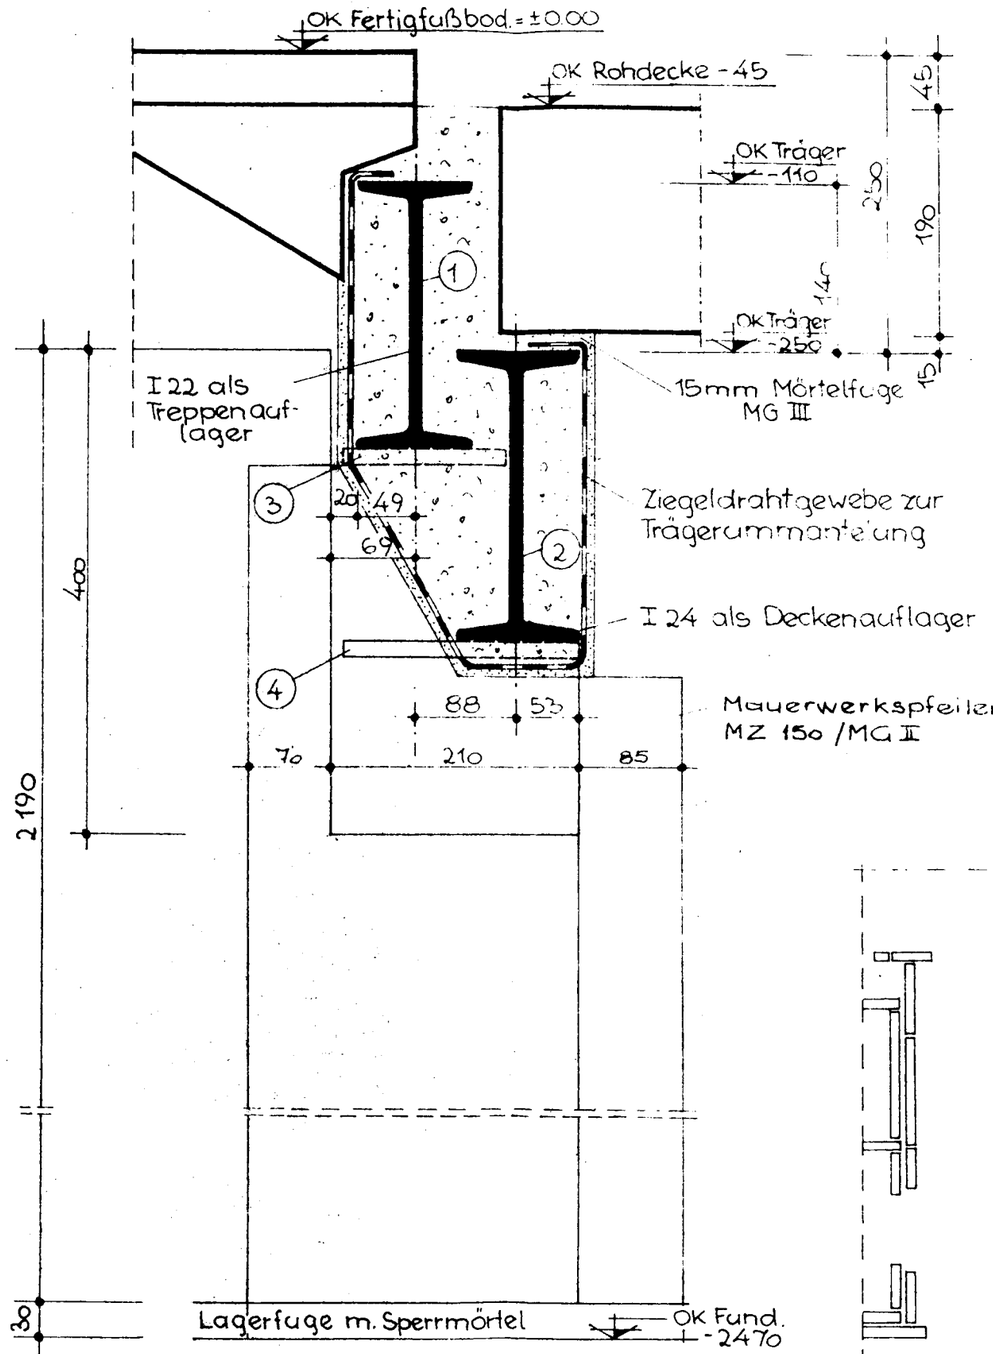

Schnitt A-A M. 1:5

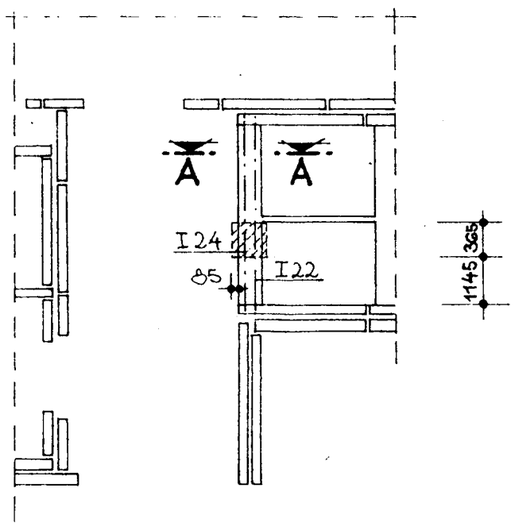

13a 14a

Teilgrundriß M. 1:100
Untergeschoß

Materialliste

Pos.	Bezeichnung	Stck.	Länge mm	Gewicht kg	Gesamtlänge m	Ges. Gew. +4% kg	Bemerkung
1	I 22 n. TGL 0-1025	1	3400	105,74	3400	109,97	
2	I 24 n. TGL 0-1025	1	3400	123,08	3400	128,00	
3	Stahlplatte 140/200/15	1		3,30		3,43	
4	Stahlplatte 200/200/15	1		4,71		4,90	

Datum Juni 78	VEB Projektierung und Technologie Betrieb des VEB WBK Halle		
Brig.-Ltr.	Feierabendh. m Pflegest.-Bettenh. /2 Mp Streifenbauweise		
Gr.-Ltr.	M 1:50	Katalog	
Bearb.	Einbau I-Träger im Haupttreppenhaus	100 Detail-Nr.	
Zeichn. Sowtag			

Rohbaumelementleisten

Lfd. Nr.	EDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Stückgew. Kp.	Stück / Geschoß KG.	U.G.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG	Dr.G.	Masch-Haus u.15.25	u.15.25	Gesamtstückzahl
1	70401	Innendrempel an den Giebeln bzw. Maschinenhausaufbau	1500		985/945	190	672							6			6
2	70403	Innendrempel mit Aussp.f.Heiz.	1180		985/950	190	383							11	-	2	13
3	70404	" "	1780		1030/985	190	665							15			15
4	70405	" "	2980		1030/950	190	1172							2			2
5	70406	" "	820		950	190	267							2			2

Standort:

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp - Streifenbauweise

Projekt-Nr.: 521 1913 - 03

VEB Projektierung
u.Technologie Halle
Betrieb d.VEB WBK
Halle, PB 2

Rohbauelementeliste
Innenwanddrempelelemente

Blatt Nr.
3.301

Lfd. Nr.	KDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Stückgew. Kp.	Stück / Geschoß KG.	UG.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	Dr.G.	Masch-Haus		Ges. Stck. zahl
1	70505 *	Brüstungsblock am Mittelgang	1760		1515	290	1017							2			2
2	70507 *	Element am Treppenhaus	2210		1245 (1330)	290	1017							1			1
3	70511 *	Element über Mittelgang	1070		1245	250	402							1			1
4	70512 *	" "	2235		1245	250	903							1			1
5	70524	Längs-u.Giebelwandelement	3570		1245	250	1535							14			14
6	70525	Längswandelement	3945		1245	250	1807							2			2
7	70526	" "	3945		1245	250	1807							2			2
8	70527	" "	3780		1245	250	1687							1			1
9	70528	" "	3780		1245	250	1687							3			3
10	70529	" "	3680		1245	250	1615							2			2
11	70530	" "	3680		1245	250	1615							1			1
12	70536	" "	640		1245	290	284							1			1

Standort:

Projekt-Nr.: 521 - 1913 - 03

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp-Streifenbauweise

VEB Projektierung u.Technologie Halle
Betrieb d.VEB WBK
Halle, PB 2

Rohbauelementeliste
Außenwanddrempelelemente

Blatt Nr. 3.302

Lfd. Nr.	EDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Stück-Gew. Kp	Stück / Geschoß KG.	UG.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	Dr.G.	Masch.-Haus u.15.25	u.15.2	Gesamt-stück-zahl
13	70537	Differenzelement	890		1245	290	388							1			1
14	70538	" "	1840		1245	290	821							1			1
15	70539	" "	760		1245	190	398							1			1
16	70540	" "	600		1245	190	277							2			2
17	70541	" "	1800		1245	290	749							1			1
18	70542	Giebelelement+Längswand (Bewegungsfuge)	3570		1245	250	1539							5			5
19	70543	"	5970		1245	250	2652							1			1
20	70544	"	5970		1245	250	2652							2			2
21	70545	Längswandelement	3410		1245	250	1442								-	2	2
22	70546	Giebelelement	4020		1245	250	1874								-	4	1
23	70547	Außendrempel Maschinenraum (Fries)	3050		540	190	715								-	10	10
24	70548	"	1780		540	190	417									1	1
25	70549	"	4320		540	190	1023									1	1

Standort:

Projekt-Nr.: 521 - 1913 - 03

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp-Streifenbauweise

VEB Projektierung u.Technologie Halle
Betrieb d.VEB WBK Halle, PB 2

Rohbauelementeliste

Außenwanddrempelelemente

Blatt Nr. 3.30

Lfd. Nr.	EDV-Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen Länge	Breite	Höhe	Dicke	Stück Gew. Kp.	Stück / Geschoß K.G.	U.G.	1.OG.	2.OG	3.OG	4.OG	DR	Masch.-R.		Gesamt-Stck.
1	71201 *	Mittelgangelement	1940	1190		190	687	-	23	23	23	23	1	-	-	-	93
2	71202 *	Mittelgangelement mit Aussparung für Regenfallrohr	1940	1190		190	686	-	2	2	2	2	2	-	-	-	10
3	71203 *	Mittelgangelement mit HLS-Aussparung	1940	1520		190	1278	1	-	-	-	-	2	-	-	-	3
4	71205 *	L = 2400	2350	1190		190	833	-	2	2	2	2	1	-	-	-	9
5	71210	L = 1940	1940	1190		190	696	-	1	1	1	1	1	-	-	-	5
6	71211	L = 1940	1940	590		190	345	-	3	3	3	3	1	-	-	-	13
7	71212	L = 2390	2390	820		190	827	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
8	71213	Maschinenraumdecke	2140	1190		190	785	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
9	71214	wie vor	1815	1190		190	663	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
10	71215	wie vor	1815	590		190	438	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
11	71251 *	Mittelgangelement	1940	1190		190	990	3					22				25

Standort:

Projekt-Nr. 521 - 1913 - 03

Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp-Streifenbauweise

VEB Projektierung u.Technologie Ha... Betrieb d.VEB WBK Halle, PF 2

Rohbauelementeliste

Blatt-Nr. 3.304

Lfd. Nr.	EDV - Nr.	Bezeichnung	Hauptabmessungen				Stück Gew. kp	Stück / Geschoß									Gesamt-Stück
			Länge	Breite	Höhe	Dicke		KG.	U.G.	1.OG	2.OG	3.OG	4.OG	DR.	Masch.-R.		
12	71254 *	Geschoßdeckenelement L = 2350 ZV	2350	1190		190	1208	2	-	-	-	-	3	-	-	-	5
13	71255 *	L = 2400 mit Aussparung f.HLS u.Anschluß Außenwand	2350	1190		190	1187	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
14	71256	Geschoßdeckenelement ZV	1940	590		190	476	3	-	-	-	-	2	-	-	-	5
15	71257	Mittelgangelement	1940	1520		190	1333	-	2	2	2	2	-	-	-	-	8
16	71258	Geschoßdeckenelement mit 2 Aussparungen	1940	1190		190	922	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	71301 *	L = 3140	3140	1190		190	1211	-	15	15	15	15	11	-	15	-	86
18	71302 *	Mittelgangelement mit Aussparung Elt	3140	1190		190	1230	-	1	1	1	1	-	-	-	-	4
19	71303 *	Spiegelbild zu vor	3140	1190		190	1230	-	1	1	1	1	1	-	-	-	5
20	71305 *	L = 3600	3550	1190		190	1275	-	53	53	53	53	-	28	-	-	240
21	71306 *	L = 3600	3550	1190		190	1353	-	5	5	5	5	-	-	-	-	20
22	71308	Installationsdeckenplatte; L = 3600	3550	1190		140	1330	-	4	4	4	4	-	-	-	-	16

Standort:

Projekt-Nr. 521 - 1913 - 03


Feierabendheim/Pflegestation
- Bettenhaus -
2 Mp-Streifenbauweise


VEB Projektierung u.Technologie Halle
Betrieb d.VEB WBK
Halle, PB 2

Roh bauelementeliste
Deckenelemente


Blatt Nr. 3.3

Stahlbauzeichnungen

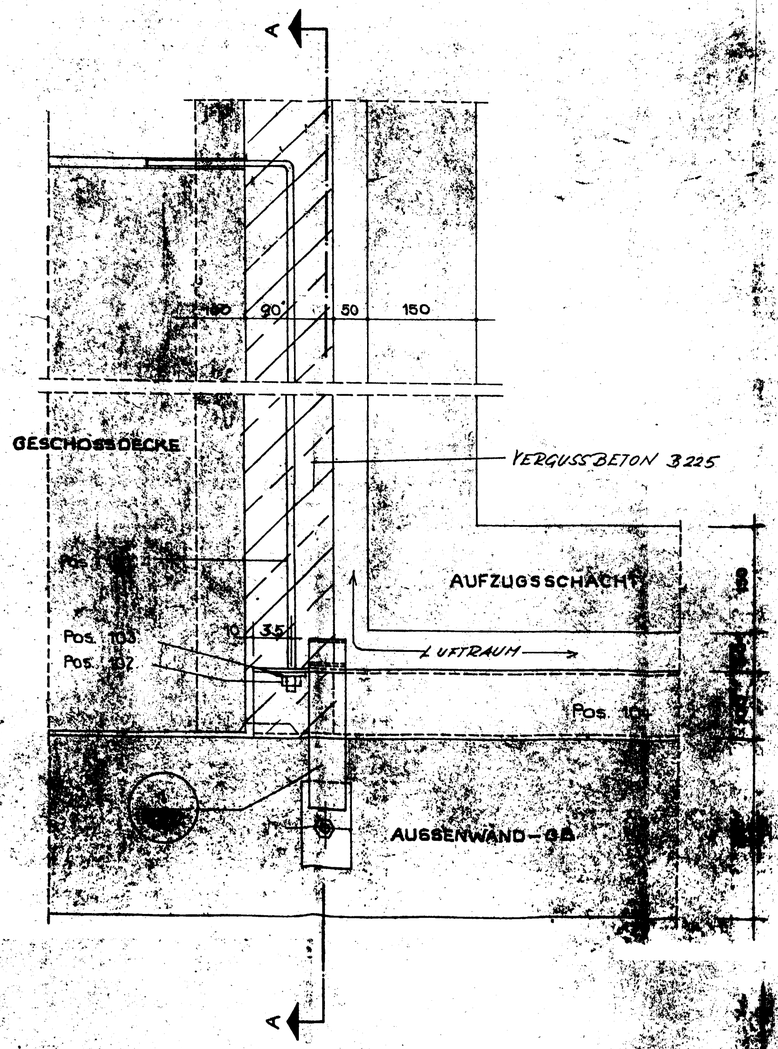

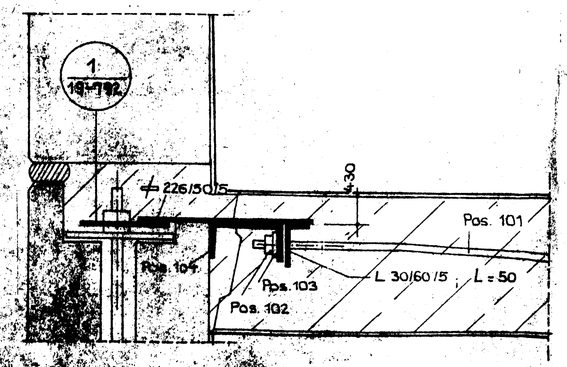


SCHNITT A-A M 1:5

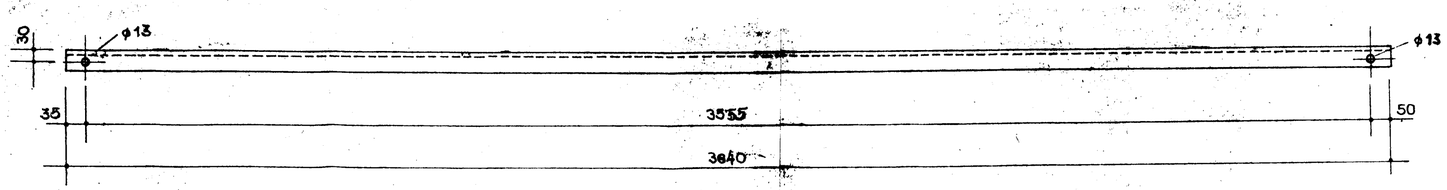


POS. 104 — ⊓10 M 1:10 (FEUERVERZINKT)

VEB Projektierung und Technologie Halle Betrieb des VEB WBK Halle			
Vorbereitung P-Projekt	FEIERABENDHEIM -PFLEGE-STATION BETTENHAUS	Objekt-Nr.	521-1913-05
Bearbeiter: STIEBITZ	2 MP -STREIFENBAUWEISE	Blatt-Nr.	3.401
Gezeichnet: Siegert	STAHLKONSTRUKTION FÜR AUSSENWANDVERANKERUNG	Maßstab:	1:5; 1:10
Datum: DEZ. 76		Ersatz für:	
Prüfvermerk:		Ersatz durch:	
Leiter	Komplexverantwortlicher: Walter	Entwurfsleiter	Gruppenleiter: Kern
			Projektingenieur

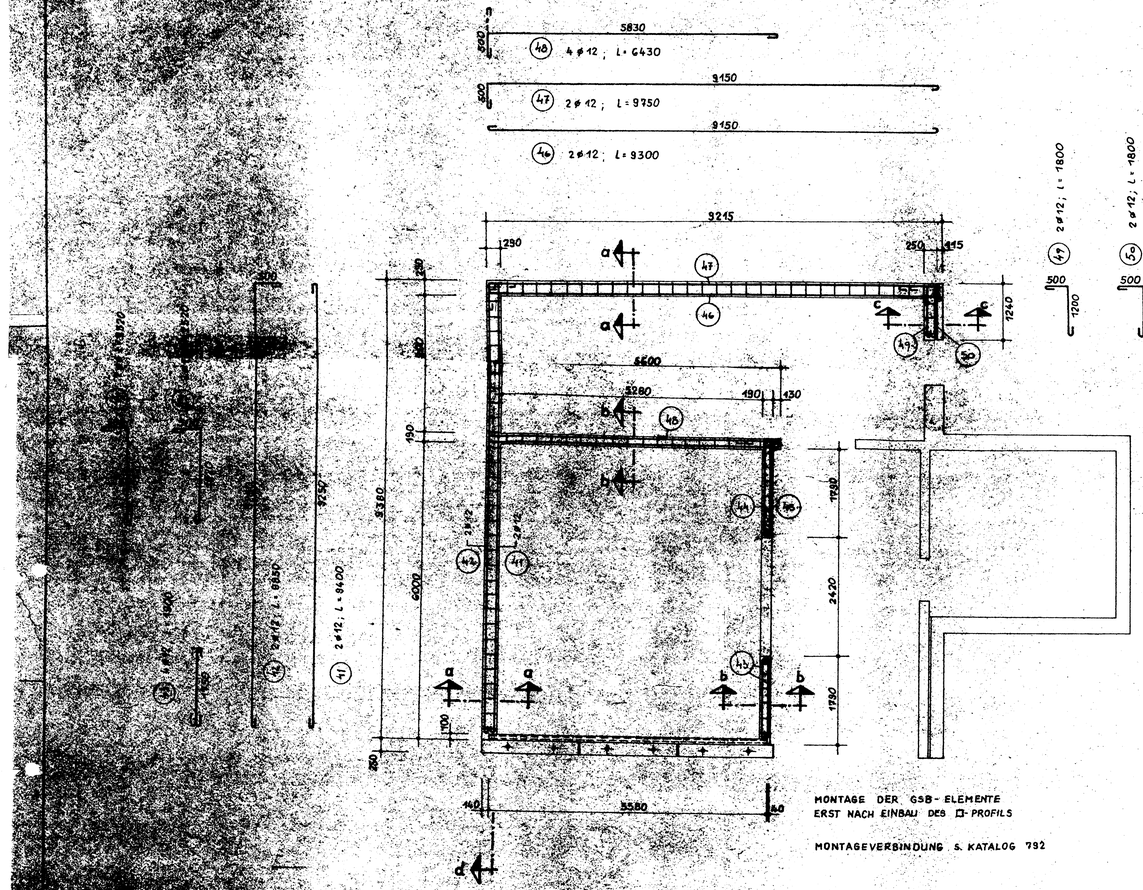


HORIZONTALSCHNITT
M 1:50


a - a
M 1:10




b - b




c - c



TEILSCHNITT d
M 1:10

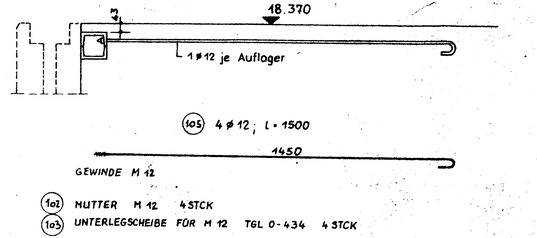

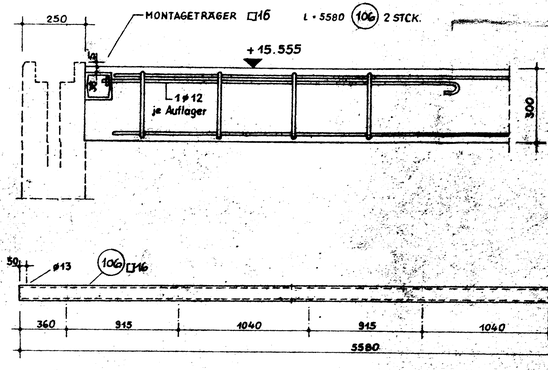

MONTAGETRÄGER
M 1:20

DURCHGEHEND VERSCHWEISST (LUFTD. DICHT)
KORROSIONSANSTRICHE.

STAHLLISTE S. 3.402

□ 10: WERKSTOFF ST 38 U-2
ZUSATZWERKSTOFF TGL 27-91023
SCHWEISSNÄHTE a = 3mm AK II B
KORROSIONSSCHUTZ TGL 18738 BL. 2 Nr. 111
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG TGL 18730 BL. 2
SÄUBERUNGSGRAD 2

GILT NICHT ALS WERKSTATTZEICHNUNG.


Schweißtechnisch geprüft:
Halle/S. 22.11.76
Schweißingenieur

BETON: B225
STAHL: St A-I
BETONDECKUNG: 20mm

VEB Projektierung und Technologie Halle
Betrieb des VEB WBK Halle

Vorbereitung P-Projekt:	TIERABENDHEIM / PFLEGESTATION	Objekt-Nr.	521-1913-03
Bearbeiter: Fa. L.	BETTENHAUS	Blatt-Nr.	3.402
Gezeichnet:	2 MP STAHLFERTIGBAUWEISE	Maßstab:	1:50, 1:10, 1:20
Datum: 22.11.76	MASCHINENHAUS, RINGBALKEN, MONTAGETRÄGER	Bauherr:	
Geändert:		Bauherr durch:	
Leiter:	Kontrolliert durch:	Entgegengenommen:	Übergeben:	Projektingenieur:

BEATTIEGASSE - Druck 1/75

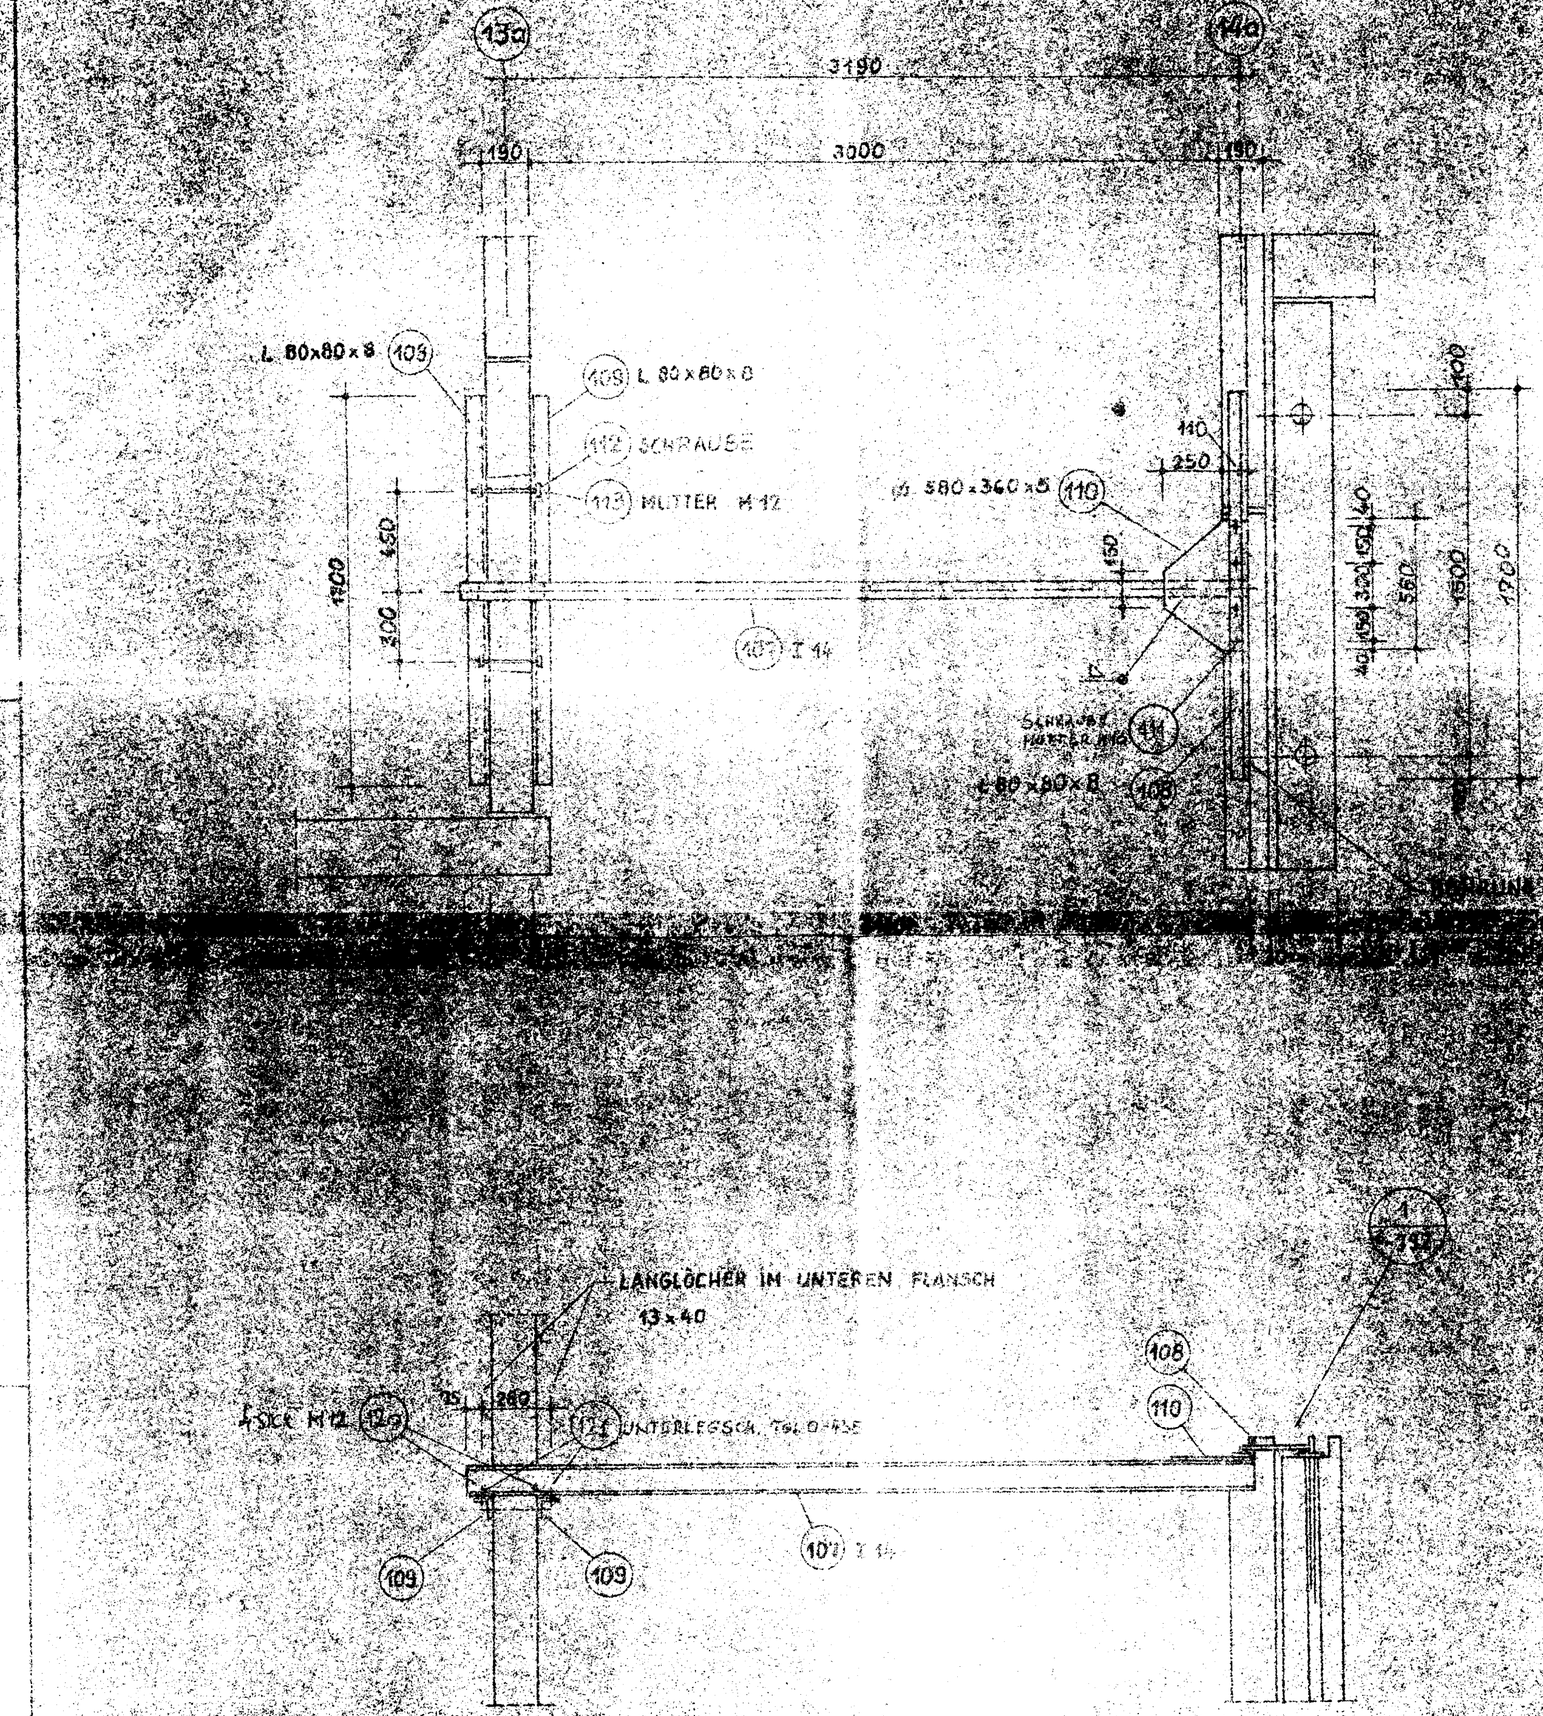

WERKSTOFF ST 38 q-2

ZUSATZWERKSTOFF TGL 27-91023

SCHWEISSNAHTE a = 4mm Ak ≡ B

KORROSIONSSCHUTZ TGL 18738 Bl.2 Nr.111

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG TGL 18736 Bl.2

SÄUBERUNGSGRAD 2

GILT NICHT ALS WERKSTATTZEICHNUNG

2× AUSFÜHREN

Schweißtechnisch geprüft

Halle 6, 22 u. 24

VEB Projektierung

FEIERABENDHEIM/PFLEGESTATION

BETTENHAUS

2 MP - STREIFENBAUWEISE

STAHLKONSTRUKTION FÜR AUSSENWANDVERANKERUNG EINGANGSBEREICH

521-1913-05

3.403

1:25

Dez. 76

VERSCHIEBLICHER MONTAGETRÄGER # 14

A"

(119) I 20

(114) I 14 ___ 4110

I 20 (119)

55 4000 55

DACHDECKE

1790 140 140 250

(117) I 20

(116) I 14 ___ 4110

QUERTRÄGER ZUR AUFHÄNGUNG DER LÄNGSTRÄGER

4330

4000

150 150

3960

B"

(118)

(114)

(119) I 20 ___ 5950

LÄNGSTRÄGER

300 100 250

6000

max. 800 kp

2300 150 190

WERKSTOFF ST 38 b-2

ZUSATZWERKSTOFF TGL 27-91023

SCHWEISSNÄHTE a = 5mm AKIB

KORROSIONSSCHUTZ TGL 18738 BL.2 NM 111

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG TGL 18730 BL.2

SÄUBERUNGSGRAD 2

GILT NICHT ALS WERKSTATTZEICHNUNG.

PUNKT „A"

L 40x80x6 (116)

(115) 10

80 80

KOPFPLATTE „A"

(115)

250

120

150 150

400

PUNKT „B"

M 12-4 STCK (120)

(121) UNTERLEGSCH. TGL 0-435

Schweißtechnisch geprüft:

Halle/S. 22.12.76 Schweißingenieur

VEB Projektierung und Technologie Halle
Betrieb des VEB WBK Halle

Vorbemerkung, P-Projekt:	FEIERABENDHEIM /PFLEGESTATION BETTENHAUS 2 MP - STREIFENBAUWEISE MASCHINENHAUS MONTAGETRÄGER	Objekt-Nr.	521-1913-03
Bearbeitet: Barb		Blatt-Nr.	3.404
Gezeichnet:		Maßstab:	1:20
Datum: DEZ. 76		Ersatz für:	
Gesehen:		Ersatz durch:	

Leiter | Hauptprojektant: | Entwurfsleiter | Gruppenleiter | Projektingenieur

BLATTGRÖSSE: DIN A1

EINHEITL. STAHLLISTE

STAHL-NR.	FORM	ϕ	SCHNITT-LÄNGE [m]	DECKE ÜBER KG.	U. 1.-3.OG.	4.OG.	TASCH-R	STCK GES	GESAMTLÄNGE ϕ8	ϕ 10	ϕ 12
1	7000	8	1,12	17	284	70	3	374	418,88		
2	160 / 500	8	0,75	27	196	54	16	293	219,75	St A	-I
3	4800	10	4,94	-	24	13		37		182,78	
4	6000	10	6,14	7	176	24		147		902,58	
5	600 / 6900	10	7,61	4	64	18		86		654,46	
6	600 / 8100	10	8,81	8	44	8		60		528,60	
7	1200 / 7200 / 100	8	2,50	-	208	52		260	650,00	St A	-III
8	8800	10	8,94	2	60	20		82		733,08	
9	10000	10	10,14	2	44	5		51		517,14	
10	600 / 9300	10	10,00	8	60	13		81		810,00	
11	600 / 6000	10	6,70	7	52	19	2	80		536,00	
12	1500 / 2800	10	4,40	5	20	5		30		132,00	
13	600 / 3000 / 400	10	4,07	2	8	2		12		48,84	
14	600 / 10800 / 600	10	12,07	2	24	6		32		386,24	
15	600 / 7200 / 600	10	8,47	6	24	6		36		304,92	
16	600 / 3200 / 600	10	4,47	4	8	2		14		62,58	
17	600 / 590 / 25 i.L. / 140	10	1,36	-	8	2		10		13,60	
18	2350	12	2,50	3	12	3		18			45,0
19	ENTFÄLLT										
20	500 / 50	8	0,65	-			22	22	14,30	St A	-I
21	1800 / 150	12	2,06	-		4		4			8,24

	VEB PROJEKTIERUNG U. TECHNOLOGIE BETRIEB DES VEB WBK HALLE PB2	FEIERABENDHEIM / PFLEGESTATION 2MP-STREIFENBAUWEISE - Bettenhaus - DECKENSCHEIBENBEWEHRUNG	BL.-NR. 3.405

EINHEITL. STAHLLISTE

STAHL-NR.	FORM	Φ	SCHNITT-LÄNGE [m]	DECKE ÜBER KG.	U.G.-3.OG.	4.OG.	MASCH-R.	STCK. GES.	GESAMTLÄNGE Φ8	Φ10	Φ12
22	1950	12	2,70	6				6			12,60
23	1200 / 1200	10	2,51	20				20		50,20	
24	230 / 300 / 100 / D=50°	8 St A-I	0,67	18				18	12,06	St	A-I
25	150 / 150 / 150 / 150	8	0,68	70				70	47,60		
26	600 / 8700 / 600	12	9,97				4	4			39,88
27	600 / 7960 / 600	12	9,23				4	4			36,92
28	600 / 3750	10	3,86				4	4		15,44	
29	2100	12	2,25				4	4			9,00
30	1600	12	1,75				1	1			1,75
31	600 / 3650 / 600	12	4,92				4	4			19,68
32	600 / 4000 / 600	12	5,27				4	4			21,08
	GESAMTLÄNGE ST A-I								71,66	58,46	194,15
	GEWICHT + 5% VERSCHN.								296,31	39,4	181,03
	GESAMTGEWICHT [kg]								428,57		
	GESAMTLÄNGE - ST A-III								650,0		
	GEWICHT + 5% VERSCHN.								269,59		
	GESAMTGEWICHT [kg]								269,59		

VEB PROJEKTIERUNG U. TECHNOLOGIE BETRIEB DES VEB WBK HALLE PB2

FEIERABENDHEIM / PFLEGESTATION
2-HP-STREIFENBAUWEISE
- Bettenhaus -
DECKENSCHEIBENBEWEHRUNG

BL.-NR. 3.406

Endgültige Stahlliste

Stahl-Nr.	Form	⌀	Schnitt-länge mm				Stückzahl	Gesamtlänge ⌀6,5	Gesamtlänge ⌀12
41	9250	12	9250				2		18.50
42	9850	12	9850				2		19.70
43	1750	12	1900				4		7.60
44	1720	12	2520				2		5.04
45	1920	12	2520				2		5.04
46	9150	12	9300				2		18.60
47	9150	12	9750				2		19.50
48	5830	12	6430				4		15.72
49	1200	12	1500				2		3.00
50	1200	12	1800				2		3.60
51	250 250	6,5	1080				60	64.80	
52	250 150	6,5	880				31	27.28	
53	250 210	6,5	1600				3	3.00	
	Gesamtlänge m							95,08	116.90
	Gesamtgewicht kg							7.56	103.81


	VEB Projektierung und Technologie Betrieb des VEB WBK Halle PB 2	Feierabendheim / Pflegestation 2 MP Streifenbauweise Ringbalkenbewehrung - Maschinenraum	Blatt-Nr. 3.407

STÜCKLISTE

EISEN-NR	BEZEICHNUNG	STÜCKZAHL KG.	UG.	1.OG.	2.OG.	3.OG.	4.OG.	DRG.	MASCH. RAUM	GESAMT-STÜCK	GEWICHT PRO STCK kg	GESAMT-GEWICHT kg
101	⌀12 1140 1200 ⫫ 2x GEWINDE M12 StA-I		2	2	2	2	2			10	1,19	11.90
102	MUTTER M12		2	2	2	2	2		4	14	0.01	0.15
103	UNTERLEGSCHEIBE f. M12		2	2	2	2	2		4	14	0.01	0.15
104	[10, L=3640 FEUERVERZINKT		1	1	1	1	1			5	38.90	194.50
105	⌀12 1450 StA-I ⫫ 2x GEWINDE M12								4	4	1.35	5.40
106	[J16, L=5580								2	2	209.80	419.60
107	I14, L=3420 mm								2	2	49.25	98.50
108	L 80x80x8, L=1700								2	2	16.42	32.85
109	L 80x80x8, L=1700								4	4	16.42	65.70
110	⌀ 560/360/5								2	2	8,10	16.20
111	SCHRAUBE MIT MUTTER M10								X	X	0.10	0.60
112	[illegible] M12, L=250											
113	MUTTER M12								4	4	0.01	0.05
114	I14, L=4110 MONTAGETRÄGER								1	1	59.20	59.20
115	⌀ 400/440/6								2	2	7.70	15.20
116	L 40x80x6, L=400								2	2	2.20	4.40
117	SCHRAUBE MIT MUTTER M10								6	6	0.10	0.60
118	I14, L=5580								1	1	80.35	80.35
119	I20, L=5950								2	2	155.50	311.00
120	SCHRAUBE MIT MUTTER M12								8	8	0,10	0,80
121	UNTERLEGSCH. FÜR M12. TGL 0435								8	8	0,01	0,10
GESAMTGEWICHT kg												1135,45

VEB Projektierung und Technologie Betrieb des VEB WBK Halle PRO	Feierabendheim / Pflegestation 2 Mp Streifenbauweise KLEINEISEN-STÜCKLISTE.	Blatt-NR 3.408

(1) M 1:10

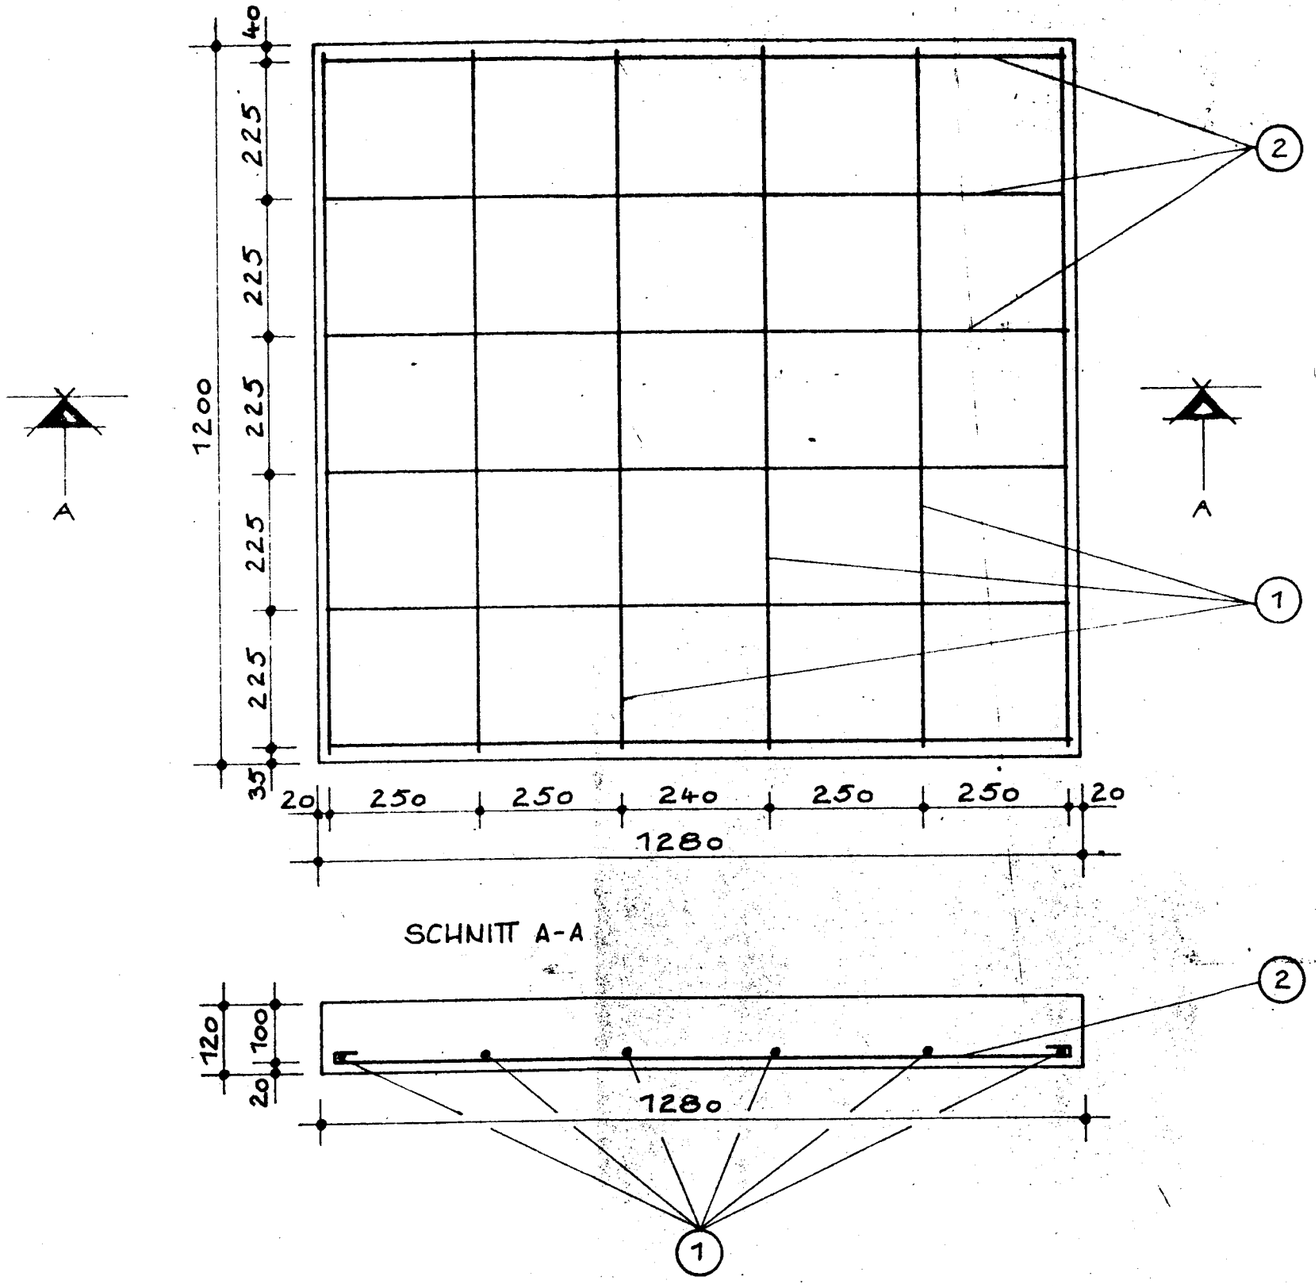

MATERIAL:

BETON B 225
RUNDSTAHL STA-I


BETON B 225: $\varrho = 2{,}3\ kg/dm^3 \cdot 184{,}4\ dm^3 = 424\ kg$

RUNDSTAHL STA-I:


NR.	STCK	SCHNITTLÄNGE (mm)	Ø	GESAMTLÄNGE Ø 6,5	GESAMTLÄNGE Ø 8	GEWICHT Ø 6,5	GEWICHT Ø 8
(1)	6	1150	6,5	6,90		1,79	
(2)	6	1350	8		8,10		3,20
GESAMT m		15,00		6,90	8,10		
GESAMT kg		4,99				1,79	3,20


Datum OKT. 76	VEB Projektierung und Technologie Betrieb des VEB WBK Halle		
Brig.-Ltr	Pflegeheim 2MP Streifenbauweise		
Gr.-Ltr	ZV-MASZNAHME	Proj.Nr 521-1808-07	
Bearb Kaulfuß	ABDECKPLATTE ÜBER EIN-	1	3.4.09
Zeichn Kaulfuß	STIEGSSCHACHT-KRIECHGANG	Detail Nr	

Schnitt C-C

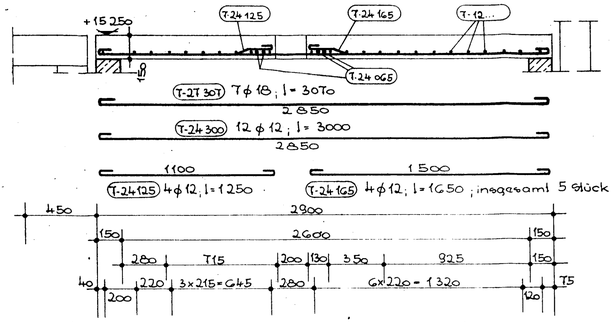


Draufsicht

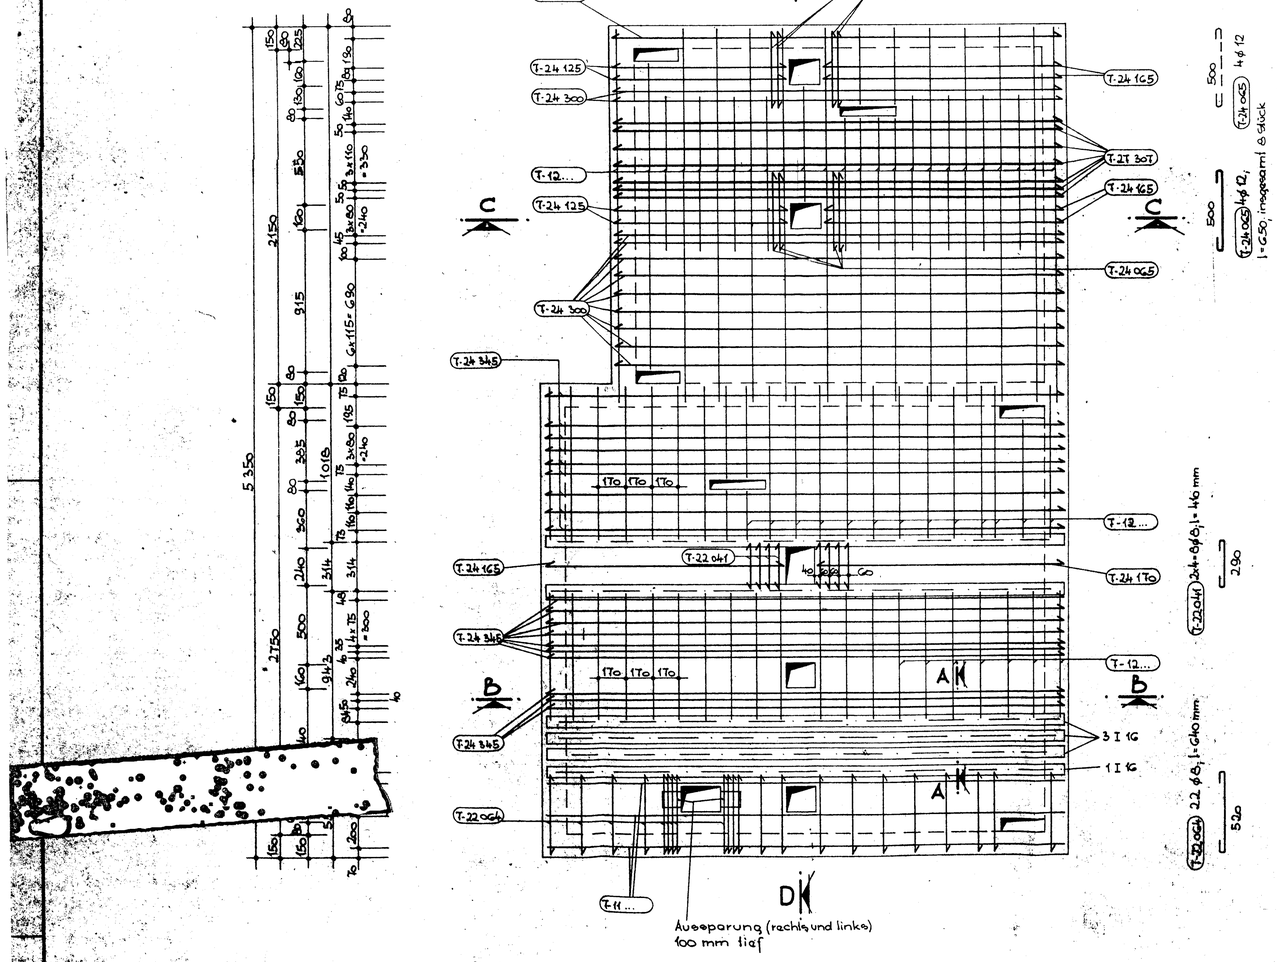

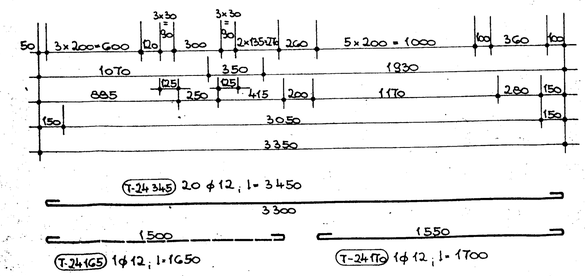


Schnitt b-b

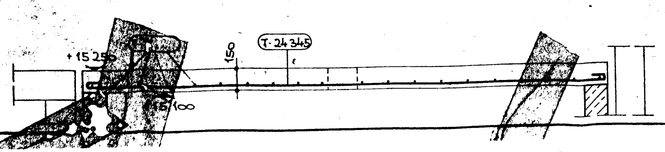




Stahlliste

Stab-Nr.	B-Stahl	ϕ	Stück	Schnittlänge mm	Gesamtlänge m ϕ 6,5	ϕ 8	ϕ 12	ϕ 18
T-11...	A-I	6,5	VE	lfd. m	10,00			
T-12...	A-I	8	VE	lfd. m		82,00		
T-22041	A-I	8	8	446		3.28		
T-22064	A-I	8	22	640		14,08		
T-24065	A-I	12	8	650			5.20	
T-24125	A-I	12	4	1250			5.00	
T-24165	A-I	12	5	1650			8.25	
T-24170	A-I	12	1	1700			1.70	
T-24300	A-I	12	12	3000			36.0	
T-24345	A-I	12	20	3450			69.0	
T-27307	A-I	18	7	3070				21,49
Gesamtlänge m					10,00	99.36	125,15	21.49
Gewicht kg					2,60	39,25	111,13	42,98
Gewicht + 5% Verschnitt kg					2,73	41.21	116,68	45,13
Insgesamt kg					205,76			

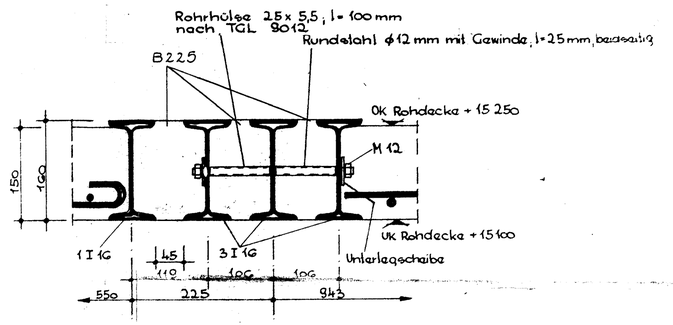

Schnitt A-A

M 1:5

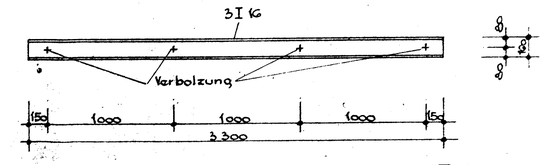

Anordnung der Verbolzung der 3 I 16

M 1:25

Stahlträger entrosten nach TGL 18730 Säuberungsgrad 2, Blatt 2. Nach dem Betonieren freiliegende Teile mit Korrosionsschutz nach TGL 18 738, Anstrichsystem 203 versehen!

Kleineisenliste

Bezeichnung	Stck.	Einzelgewicht kg	Gesamtgewicht kg
I 16; l = 3300 mm; nach TGL 0-1025	6	59,07	354 42
Rundstahl ϕ 12 mm; l = 255 mm	4	0,23	0,92
Rohrhülse 25 x 5,5; l = 100 mm nach TGL 9012	8	0,26	2,08
Mutt arn M 12 mit Unterlegscheiben	je 8	–	0,28

Betonüberdeckung: 20 mm

BLATTGRÖSSE: 640 x 880


Beton nach TGL 117 – 0112
Betongüte B 225
Gr. GB. korn 25 mm
Zementart ZZ 3 | 375
Kornstrennung u. Zementgehalt n. TGL 0-1045
Betonstahl St. A-I

VEB PROJEKTIERUNG UND TECHNOLOGIE
BETRIEB DES VEB WOHNUNGSBAUKOMBINAT BERLIN

Pflegeheim 2 Kp Streifenbauweise
Aufzug Maschinenraum Schachtdecke
Bewehrungsplan


TS 32.31 521-1913-03
Gr. 0,70 A1
1:25 1:5
13.11.77 1 F2
Blatt 3.411


DRAUFSICHT AUF UNTERE BEWEHRUNGSLAGE

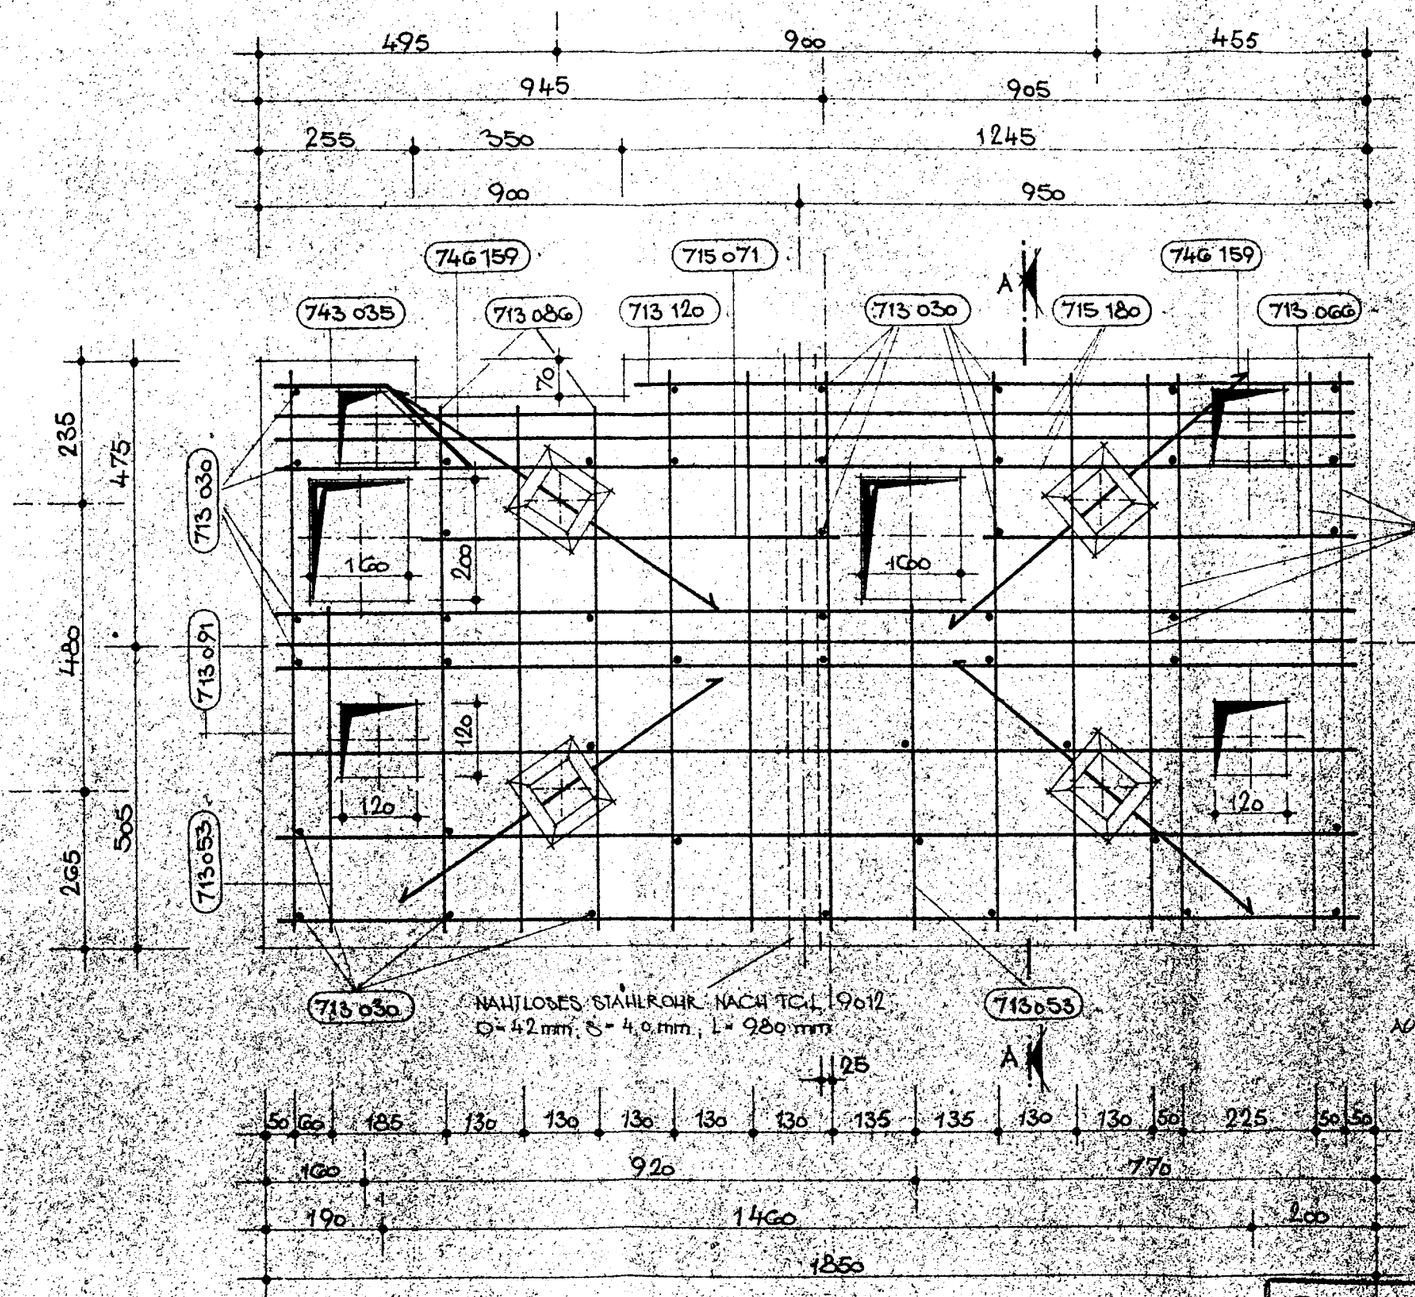

- RANDPUNKTE DER MATTEN VERSCHWEISSEN - AUSFÜHRUNGSKLASSE II
- ALLE ANDEREN PUNKTE AUSFÜHRUNGSKLASSE III
- ZUSATZWERKSTOFF NACH TGL 15793

SCHNITT DURCH TRAGÖSENAUSSPARUNG

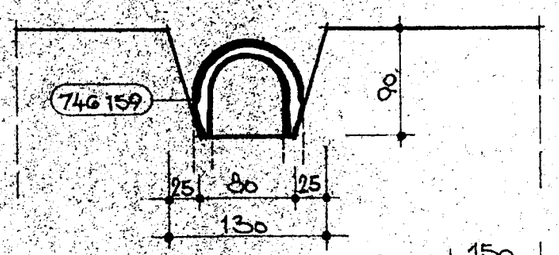

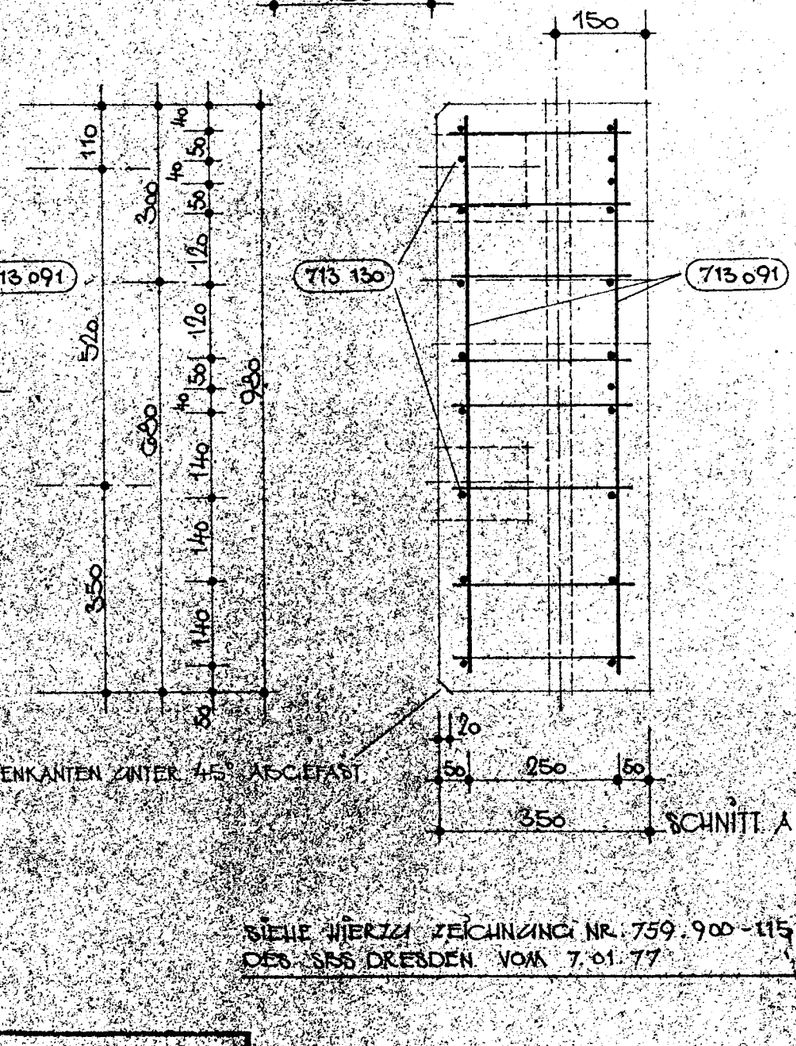

AUSSENKANTEN UNTER 45° ABGEFASST

SIEHE HIERZU ZEICHNUNG NR. 759.900-115.03 DES SBS DRESDEN VOM 7.01.77

Schweißtechnisch geprüft: i.V. Unne
Halle/S. 3.5.78 Hocke Schweißingenieur

VEB Projektierung und Technologie
Betrieb des VEB WBK Halle


PFLEGEHEIM 2MP STREIFENBAUWEISE


Katalog

Brigade-Ltr.	Gruppen-Ltr.	Bearbeiter	Zeichner	Anschlagmittel	Betongüte	Gesamtmasse	GK	Zugehörige Bl.	Datum			
Haase	Lerm	Sch	P. Schmidt	SEILGEHÄNGE	B 225	1417.2	8	2+3	APRIL 78	ANTRIEBSFUNDAMENT P 053	Elemente-Nr.	1 Blatt-Nr.

OBERE BEWEHRUNGSLAGE



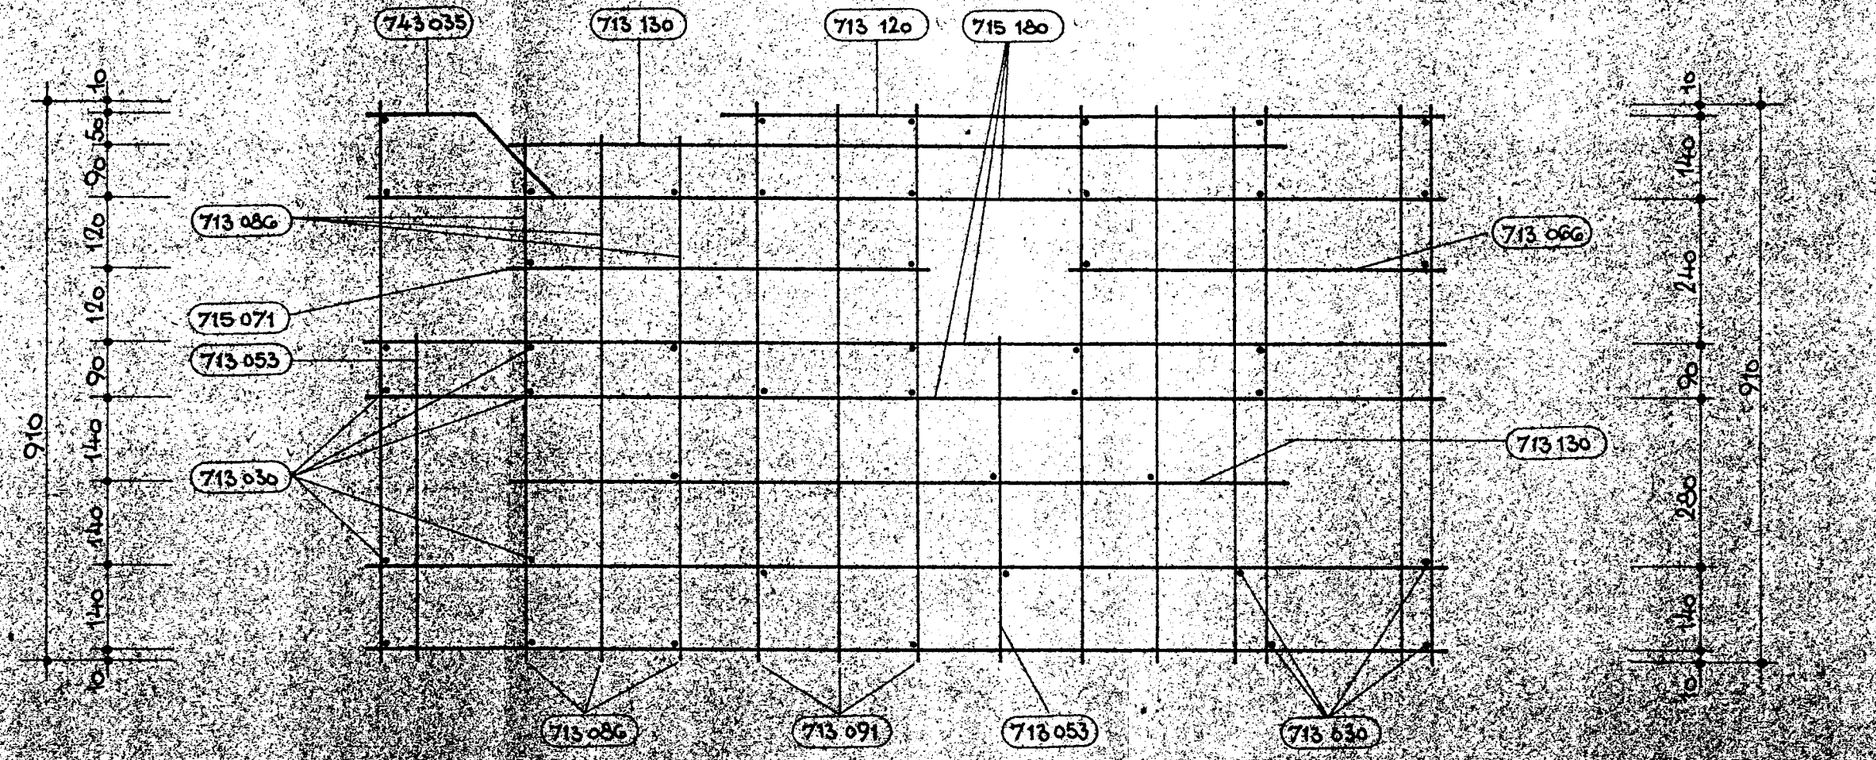

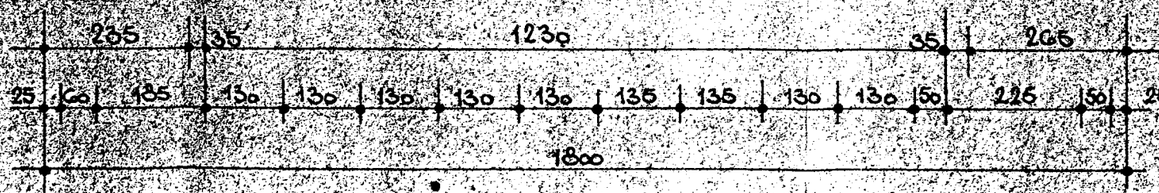

* RANDPUNKTE DER MATTEN VERSCHWEISSEN - AUSFÜHRUNGSKLASSE II
* ALLE ANDEREN PUNKTE AUSFÜHRUNGSKLASSE III
* ZUSATZWERKSTOFF NACH TGL 15 793

Schweißtechnisch geprüft: i. V. Wolle
Halle/S. 3. 7. 78 Hocke Schweißingenieur

VEB Projektierung und Technologie
Betrieb des VEB WBK Halle

PFLEGEHEIM / 2MP STREIFENBAUWEISE

OBERE BEWEHRUNGSMATTE | Katalog

Brigade-Ltr.	Gruppen-Ltr.	Bearbeiter	Zeichner	Anschlagmittel	Betongüte	Gesamtmasse	* GK	Zugehörige Bl.	Datum			
Hasse	Herr	Seidt	P. Seidt	SEILGEHÄNGE	B 225	1417.2	8	1+3	APRIL 78	ANTRIEBSFUNDAMENT P 053	Elemente-Nr.	2 Blatt-Nr.

Stahlliste

Pos.	BSt A	⌀	Schnittlänge mm	Stück	Ges.-Länge
713 030	I	10	300	46	13,80
743 035	I	10	350	2	0,70
713 053	I	10	530	4	2,12
713 066	I	10	660	2	1,32
713 086	I	10	860	6	5,16
713 091	I	10	910	20	18,20
713 120	I	10	1200	2	2,40
713 130	I	10	1300	2	2,60
715 071	I	14	710	2	1,42
715 180	I	14	1800	14	25,20
746 159	I	16	1590	4	6,36

Vorgefertigte Bewehrungseinheiten

Endmontage ← Fertigungsablauf ←

Bezeichng.	Stück	Bezeichng.	Stück	Bezeichng.	Stück

Sonstiges für Preisbildung:

Bemerkungen:

ANTRIEBSFUNDAMENT P 053 BMAP
ZEICHNUNG NR 759.900 - 115 03 DES SBS DRESDEN VOM 7.01.77

Einbaumaterial

Teil	Bezeichnung	Menge	kg
Summe			

Beton

Betongüte	ϑ-Dichte	Volumen dm^3	kg
B 225	2,3	586.0	1347,8
Summe			1347,8

Bewehrung

Betonstahlgüt	⌀	Gesamt-Länge	Gesamt-Gewicht	kg
A-I	10	44,30		27,33
A-I	14	26,62		32,21
A-I	16	6,38		10,05
Summe				69,59
Gesamtmasse		1417,2		

Brigade-Ltr	Projekten-Ltr	Bearbeiter	Zeichner
Kaune	Kühn		


Anschlagmittel	Betongüte	Gesamtmasse	GK	Zugehörige Bl.	Datum
SEILGEHÄNGE	B 225	1417,2	8	1, 2	APRIL 78


VEB Projektierung und Technologie
Betrieb des VEB WBK Halle

PFLEGEHEIM 2MP STREIFENBAUWEISE


ANTRIEBSFUNDAMENT | Katalog


Materialliste | Elemente-Nr. | Blatt-Nr. 3

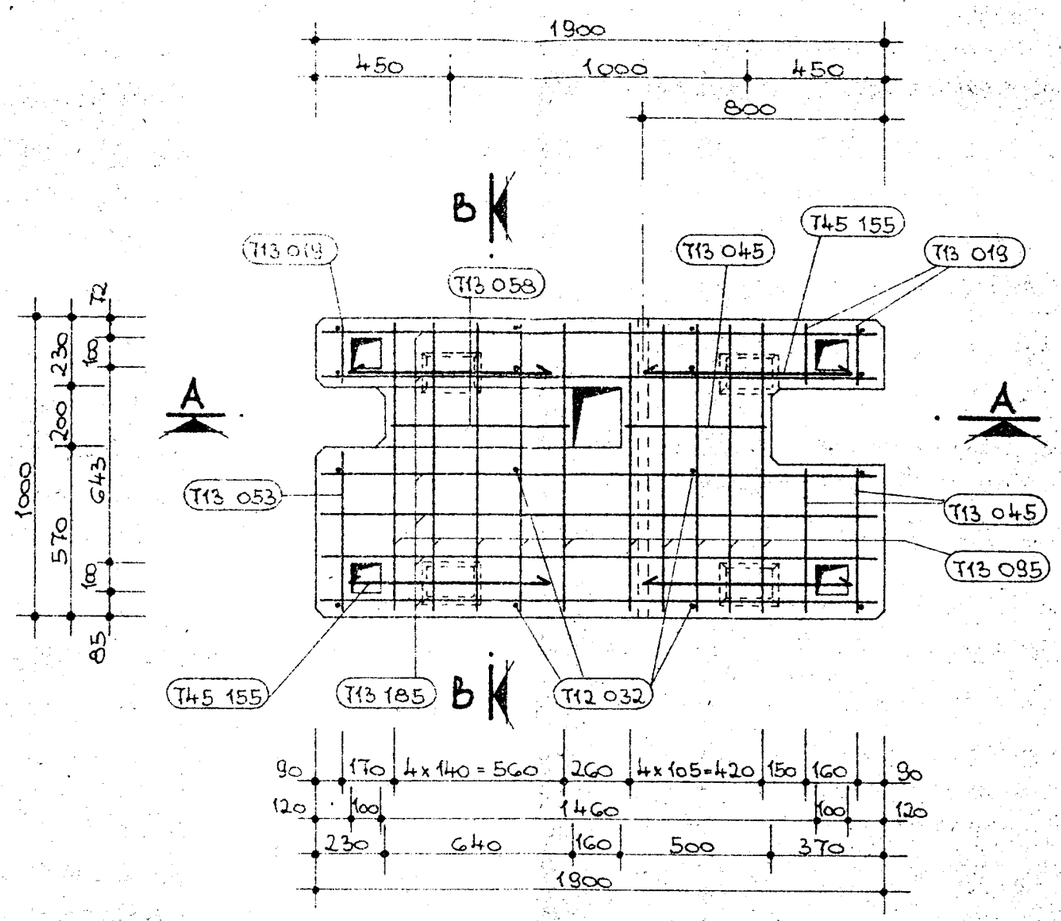

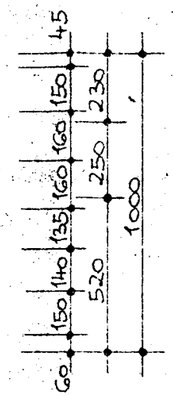

Schnitt B-B

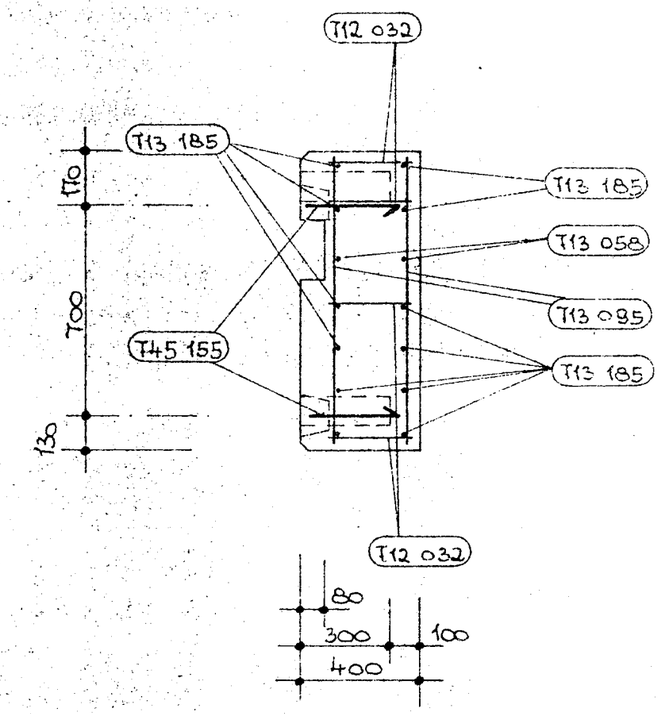

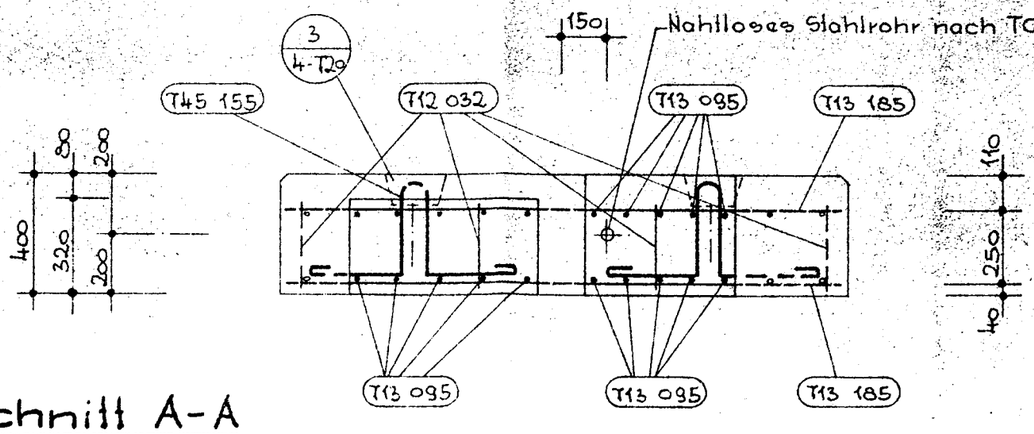

Schnitt A-A

Randpunkte der Matten verschweißen – Ausführungsklasse II
Alle anderen Punkte Ausführungsklasse III

e...	Gruppen-Ltr.	Bearbeiter	Zeichner A. Pascula	Anschlagmittel Seilgehänge	Betongüte B 225	Gesamtmasse 1542.0	GK B	Zugehörige Bl. 2	Datum Dez. 76	VEB Projektierung und Technologie Betrieb des VEB WBK Halle Pflegeheim 2 Mp Streifenbauweise Katalog 741 Antriebsfundament P 161	74201 Element-Nr.	1 Blatt-Nr.

Stahlliste

Pos	Rippe A	ø	Schnittlänge mm	Stück	Ges.-Länge m
112 632	I	8	3.20	16	5.12
113 619	I	10	180	6	1.14
114 645	I	10	420	6	2.52
113 655	I	10	530	2	1.06
113 665	I	10	580	2	1.16
113 695	I	10	930	26	9.80
113 625	I	10	1.880	12	22.80
145 455	I	14	5.380	4	6.20

Vorgefertigte Bewehrungseinheiten

Einbaulage		Fertigungsablauf			
Bezeichng.	Stück	Bezeichng.	Stück	Bezeichng.	Stück

Sonstiges für Preisbildung

Sperrvermerke

Einbaumaterial

Teil	Bezeichnung	Menge	kg
Stahlrohr	Nahtlose Stahlröhr. nach TGL 9013, D=42 mm, s=4 mm, l=1000 mm	1	3.75
Summe			3.75

Beton

Betongüte	B-Dicke	Volumen cm³	kg
B 225	23	6502	14996
Summe			14996

Bewehrung

Betonstahlgut	ø	Gesamt-Länge	Gesamt-Gewicht	kg
A-I	8	5.12	2.02	
A-I	10	4.726	2.916	
A-I	14	6.20	15.20	
Summe				36.68
Gesamtmasse				1542.8

VEB Projektierung und Technologie
Berlin Bezirk VEB WEK Halle
Pflegeheim 24 Bp Vorfertigbauweise
Blatt 741

Anschlagmittel	Betongüte	Gesamtmasse			Dez. TG	Fabrikbaufundament P 3 t	74 2 t	2
Zeichnungsnr.	B 225	1542.8		1			Blattzahl	Blattnr.